

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/03/2024

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: Janiek Bombaert

ID-label: \*

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0701 820 437

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 20280396

Datum verslag: 13/03/2024

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Appelboomstraat  
Huisnummer 74  
Busnummer  
Postcode 1770  
Gemeente Liedekerke  
Land België

### Eigenaar

Naam Draps Katia  
Straatnaam Appelboomstraat  
Huisnummer 74  
Busnummer  
Postcode 1770  
Gemeente Liedekerke  
Land België

### Installateur

Naam Janiek Bombaert  
BTW nr. BE 0701 820 437  
Telefoonnummer +32 476 98 19 60  
E-mail janiek.bombaert@telenet.be


Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 2535710

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 3

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0.55 MΩ

OK

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 6+15+4

RE: 7.69 Ω

OK



### DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Id (mA)

In (A)

In - andere (A)

Ist

Type

Beveiligde kringen

Test

x 2,5

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | IΔt              | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 25                 | OK   | OK    |
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 15                 | OK   | OK    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 15                 | OK   | OK    |
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 4                  | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|--------------|
| 1              | C     | 25                 |          | 2 | 6            |
| 8              | C     | 20                 |          | 2 | 2,5          |
| 16             | C     | 16                 |          | 2 | 1,5          |

|                             |    |                                 |     |                     |    |
|-----------------------------|----|---------------------------------|-----|---------------------|----|
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK | Directe aanraking               | OK  | Indirecte aanraking | OK |
| Aansluitingen               | OK | schema in bijlage door Aceg vzw | NA  |                     |    |
| Equipotentiale verbindingen | OK | Doorsnede geleiders             | OK  |                     |    |
| Continuïteit                | OK | Verlichting / toestellen        | NVT |                     |    |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/3/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Fabio Van Londersele



**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


| Stappenplan voor een installatie die conform is: |        |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Stap 1                                           | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 |


Stappenplan voor een installatie die conform is:

| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                    | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/3/2049 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



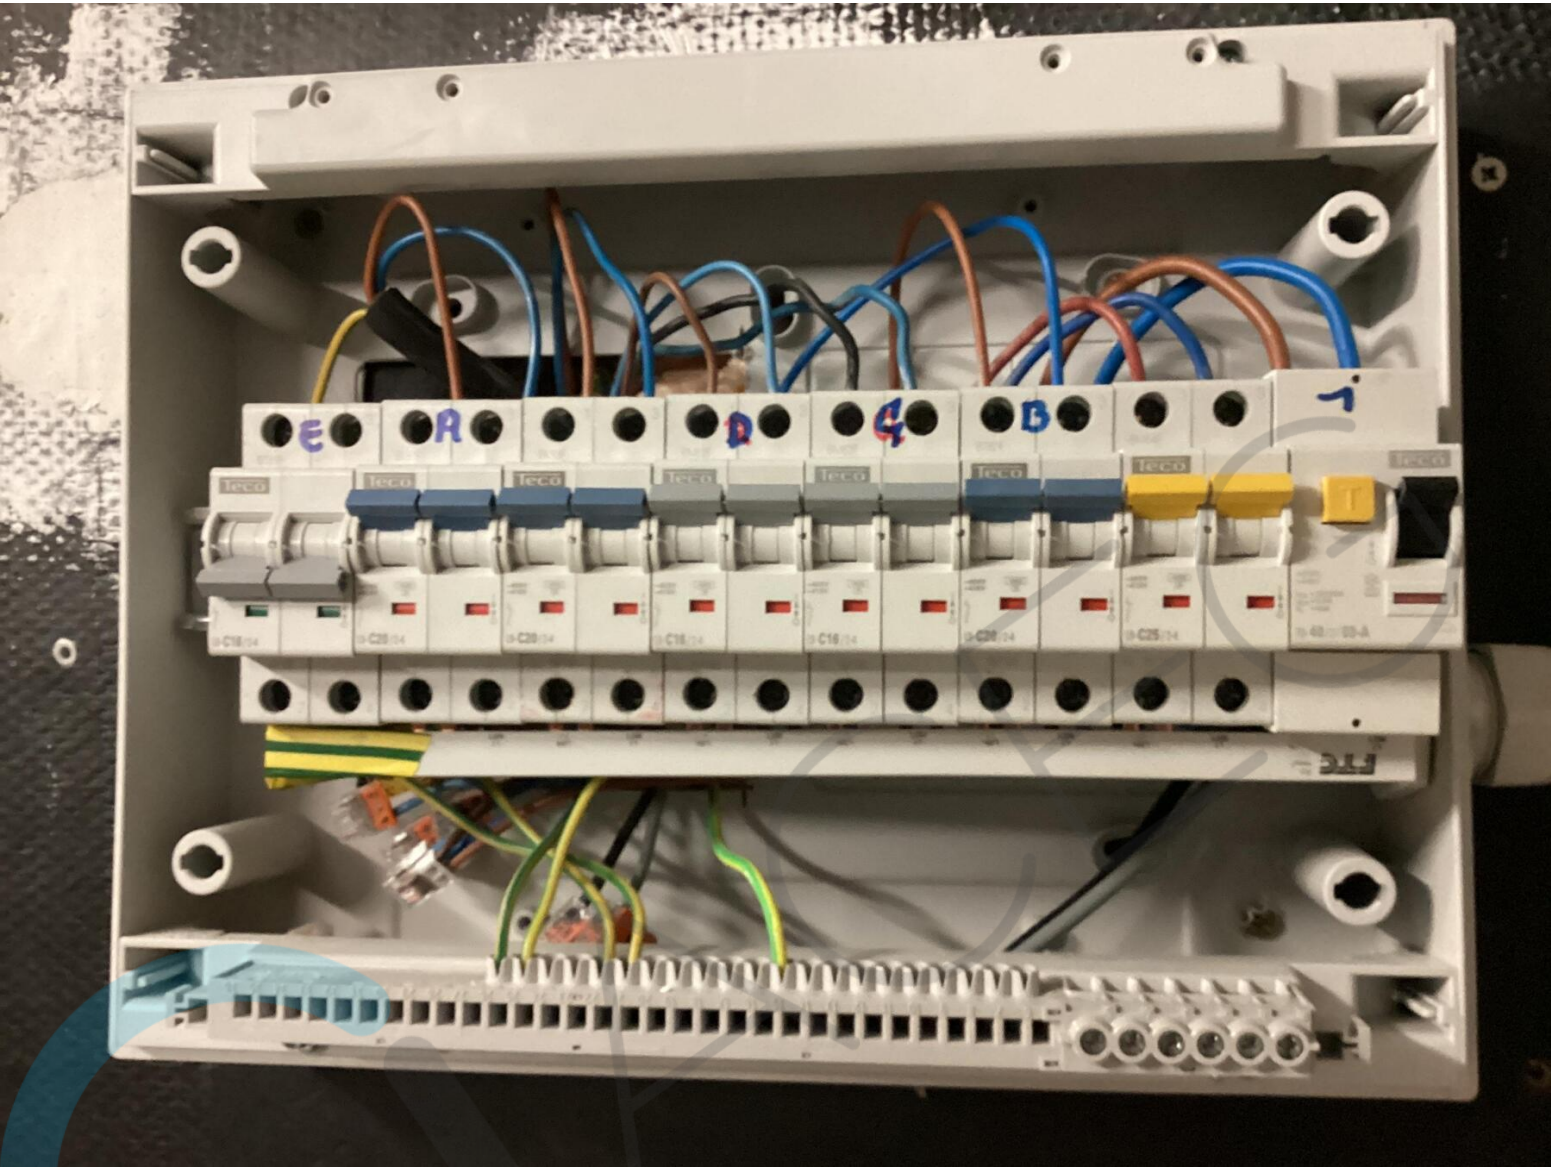

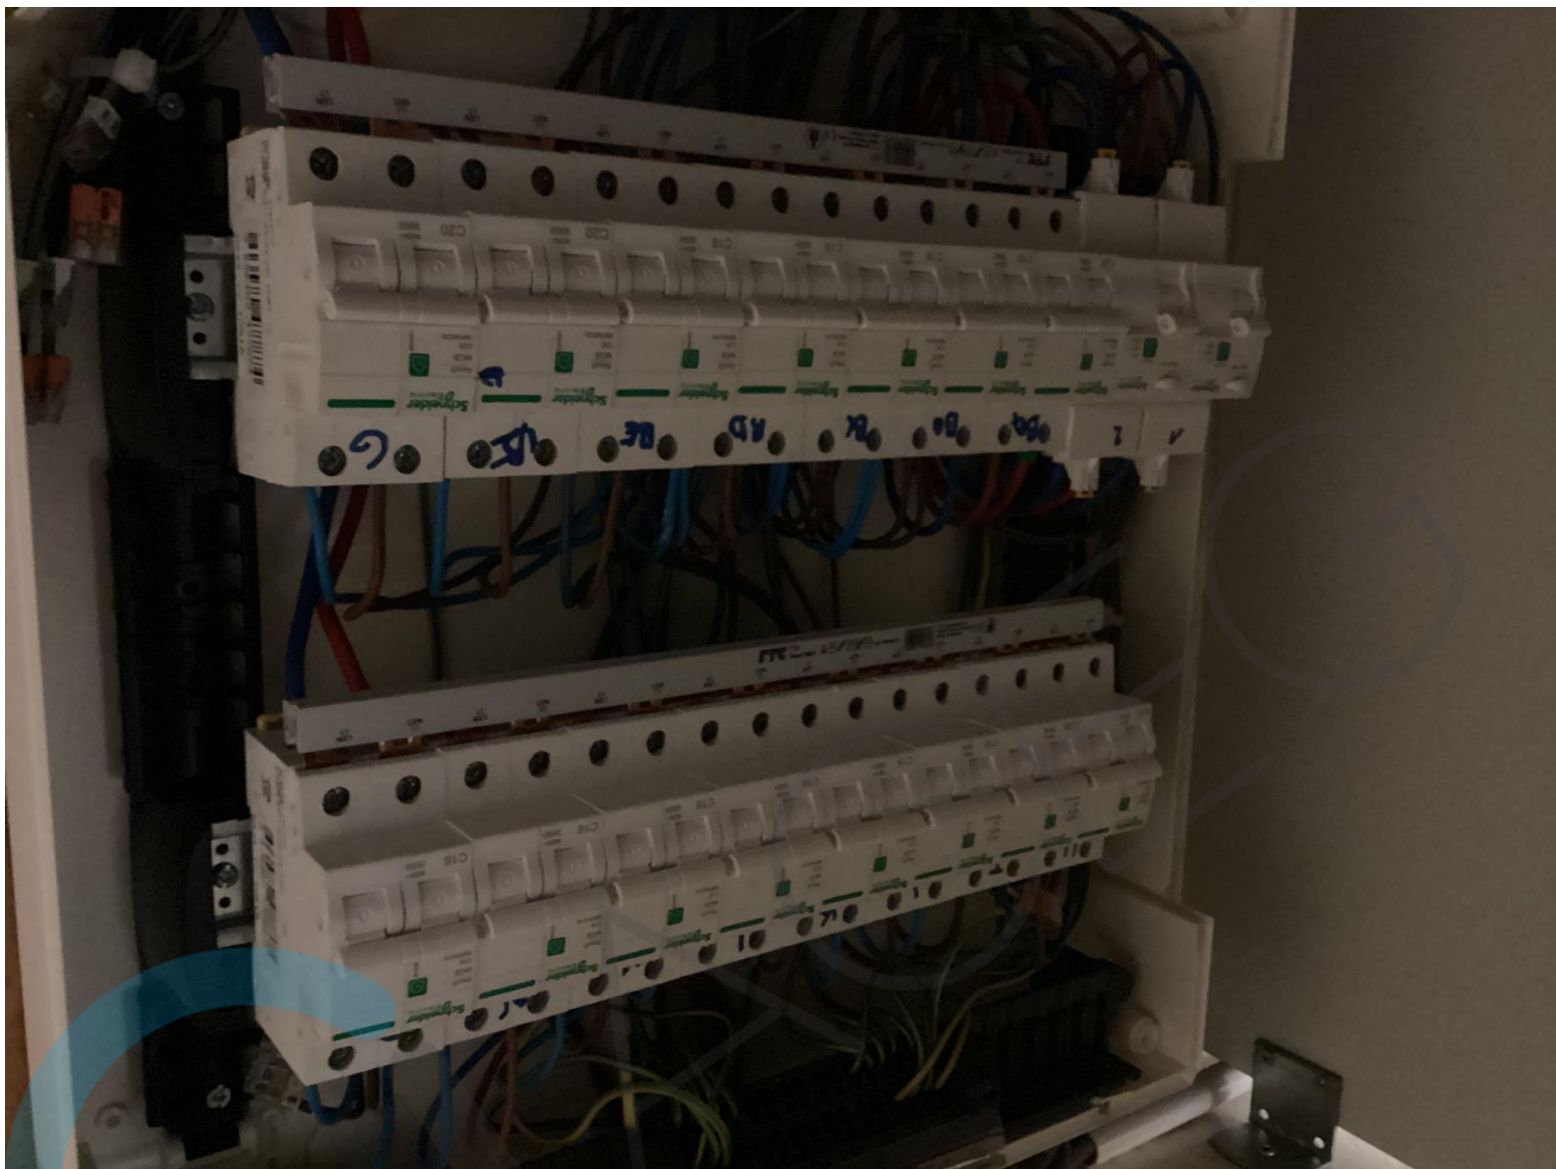

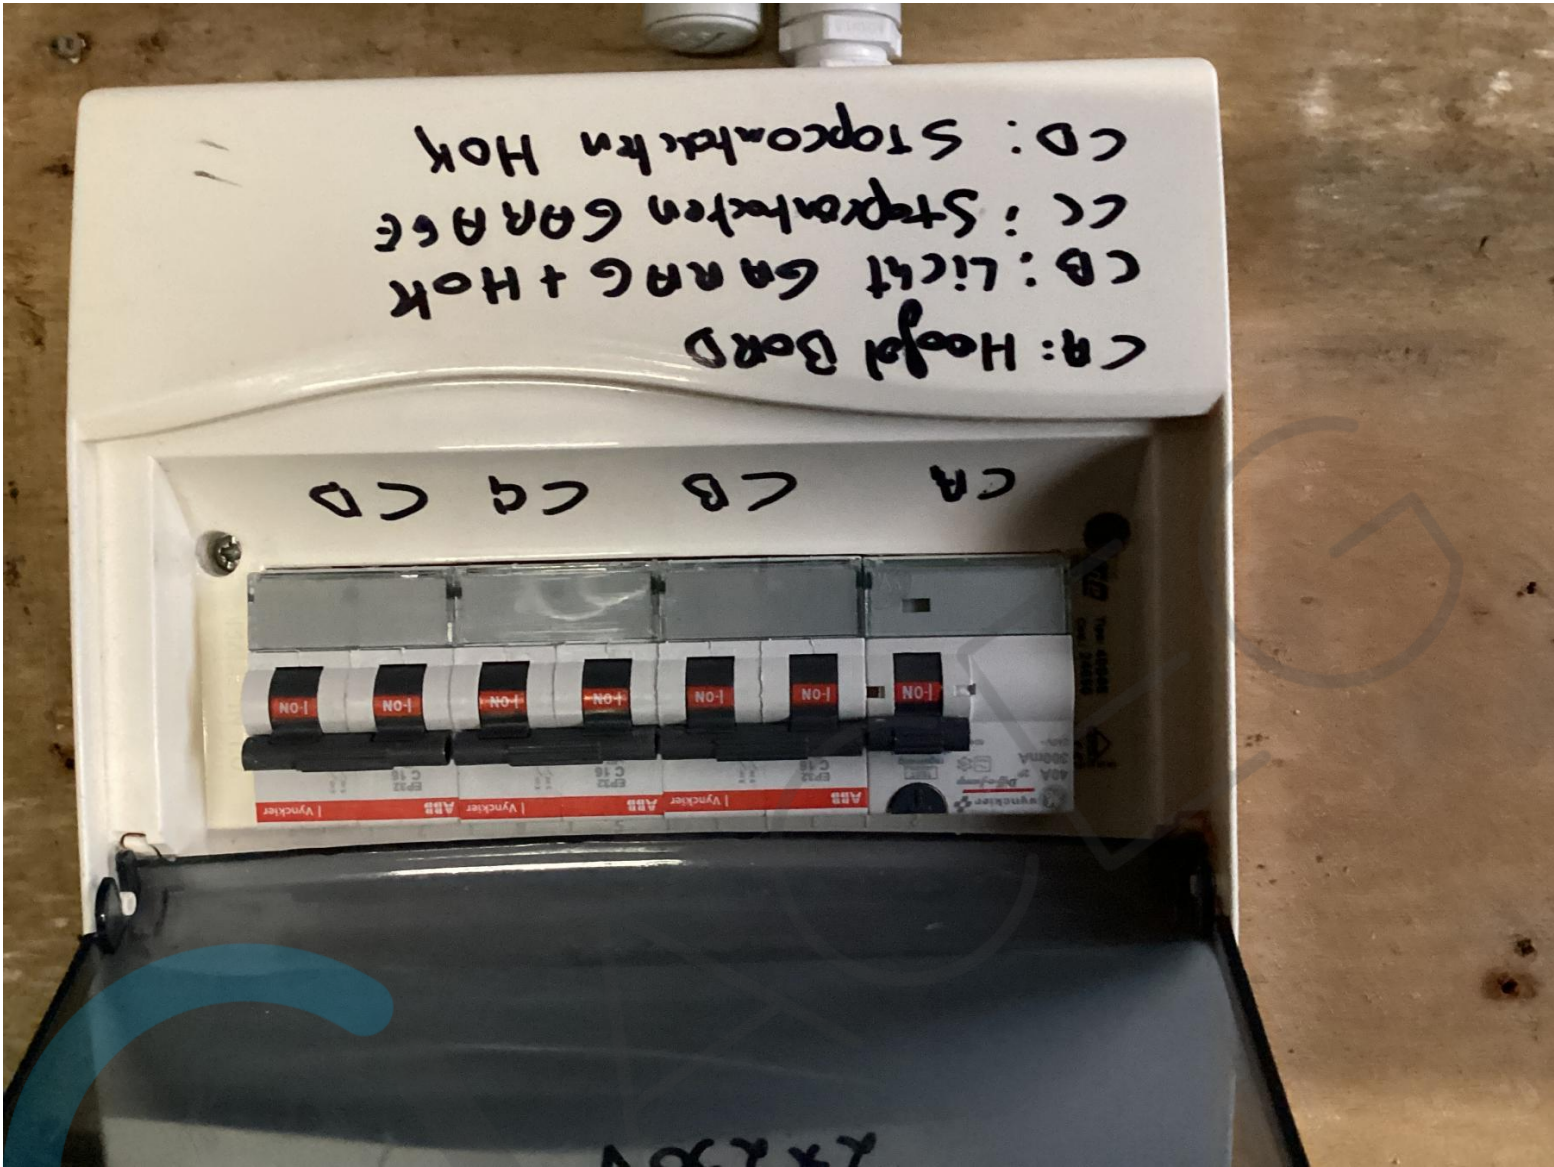

|                                               |  |                                              |  |                                                      |  |                                            |  |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| TALLATEUR                                     |  | KEURING                                      |  | KLANT                                                |  | WERF                                       |  |
| Janiek bombaert<br>B0701820437<br>22 feb 2024 |  | Handtekening<br>Datum<br>Naam<br>Organisatie |  | Naam<br>Straat<br>Gemeente<br>Handtekening           |  | Naam<br>Straat<br>Gemeente<br>Handtekening |  |
| Fabio Van Londersele<br>ACEG                  |  | ACEG                                         |  | Katia Draps<br>Appelboomstraat 74<br>1770 Liedekerke |  | Spanning<br>2x2                            |  |

Zolder

D.2

Zolder


Bombaert









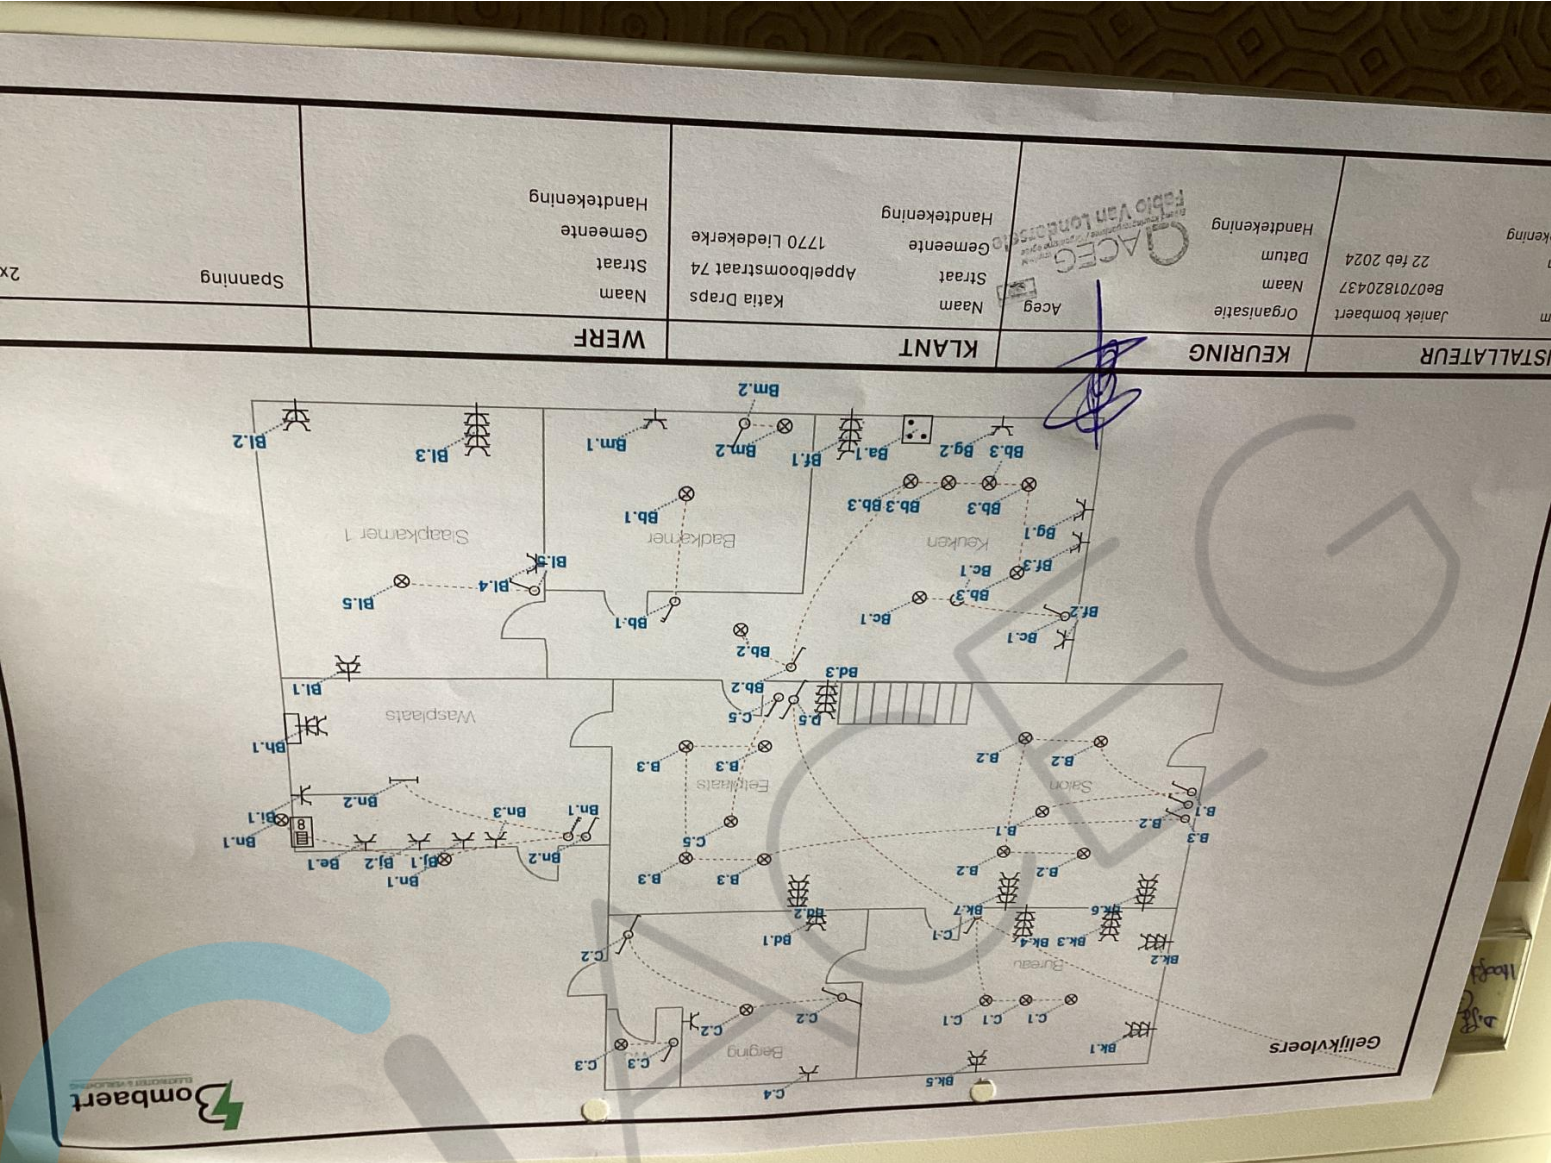

Pagina 13 van 16 | EK1

|          |  |                                                |  |                                      |  |
|----------|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| ALLATEUR |  | Organisatie<br>Janiek bombaert<br>Be0701820437 |  | Handtekening<br>Datum<br>22 feb 2024 |  |
| KEURING  |  | Naam<br>Katia Draps                            |  | Handtekening                         |  |
| KLANT    |  | Gemeente<br>1770 Liedekerke                    |  | Handtekening                         |  |
| WERF     |  | Naam<br>Straat<br>Appelboomstraat 74           |  | Handtekening                         |  |
|          |  | Gemeente                                       |  | Spanning                             |  |
|          |  | Handtekening                                   |  | 2x                                   |  |

*[Handwritten signature in blue ink across the top section]*

**Verdeelbord**

Verdeling kast B

A 25A 3000 2P 6 mm²

B 20A 3000 2P 6 mm²

C 16A 3000 2P 6 mm²

D 16A 3000 2P 6 mm²

E 20A 3000 2P 6 mm²

F 20A 3000 2P 6 mm²

G 16A 3000 2P 6 mm²

Reserve

**Verdeelbord**

**Bombaert**

