



PROCONTROL

Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
Installations Electriques

Sieges Social & d'exploitation:

Rue du fond des Fourcs 41
B-1300 VOTTEM
TVA : BE 0507 735 513

Tel : 04/227.15.77
Fax : 04/227.47.24
E-mail : sylvia.crainich@pro-control.be

Affaire : E01/0041/20170508/06

Date de visite : 08/05/2017

Date du rapport : 08/05/2017

RAPPORT D'EXAMEN DE CONFORMITE/ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

Lieu de visite	Responsable des travaux	Proprietaire/Gestionnaire
Nom,Prénom : [REDACTED]	Nom,Prénom : DE WEE ELEC Fabian DE WEE	Nom,Prénom [REDACTED]
Rue : Jean Cheu 9	Carte ID :	Rue : Jean Cheu 9
B-4520 ANTHEIT	Tva : BE0538525687	B-ANTHEIT 4520

1. Conclusion :

- L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 08-05-2042 délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : --/--/-- Par le même organisme de contrôle.
- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas ou, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max.1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

2. Type de controle

Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02- 01 02

<input checked="" type="checkbox"/> Art:270 <input type="checkbox"/> Temporaire	<input type="checkbox"/> Mise en usage	<input checked="" type="checkbox"/> Modification <input type="checkbox"/> Extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art:86	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> Art:271	<input type="checkbox"/> Périodique	<input type="checkbox"/> Contrôle	<input type="checkbox"/> Art:87	<input type="checkbox"/> Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art:276 Renforcement			<input type="checkbox"/> Art:271b	<input type="checkbox"/> Partie commune
<input type="checkbox"/> Art:276b Transfert de propriete			<input type="checkbox"/> Art:278	<input type="checkbox"/> Autre

3. Données générales de l'installaiton

Données distributeur => Nom du GRD : - pas communiqué -

EAN : Non Communiqué Compteur non placé

Protection de branchement : 20 A/MAX. à placer. Colonne d'alimentation type :VFVB Section : 4x10

Données installation :

Tension nominale : 400V+N - Courant nominal max :40 A - Type de prise de terre boucle de terre piquets non-visible

Cable d'alimentation tableau principal => type : VVB - section : 4x6 mm2 - Nombre de tableau électrique : 2 - Nombre de circuits électrique : 16

Description installation : ----- 0 si revisite, voir plan suivant rapport : 0

Disp.de Sect. Gén : 40 A / 300 mA -

4. Mesures - Tests - Controles visuels - Scelle :

Contact dir. Contact Indir. Montage - Appareils - Matériels - I > section - Schémas - Contrôle boucle de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre : 15 Ω / Isolement général : 7,39M Ω Continuité de terre Test de dispositif diff.

Le dispositif différentiel général : était plombé - a été plombé - n'a pas été plombé - n'est pas plombable - absence de différentiel

5.Infractions :

Infractions:Néant	Remarques:Néant
-------------------	-----------------

Inspecteur (Nom et Signature)

Le demandeur (Signature)

Visa du GRD

Pour Pro Control ASBL

Mr Philippe Lecourt

Ce rapport comporte 0 annexe(s)

DTT/R/E02-01/E02-02

VERSION A-REV 00 - Date d'application 10/02/2015

En vertu de l'article 14 du titre II, chapitre IV, section III du code BET, le présent document devra être fourni au CPPT lors de la prochaine réunion. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de Pro Control
Krachtens art. 14 van titel II, hoofdstuk IV, sectie III van de Codex, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité van Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
De reproductie van dit verslag wordt enkel in zijn geheel en met de schriftelijke goedkeuring van Pro Control toegestaan

Propriétaire : Mme Dubois.
Rue Jean Cheu 9
4520 Antheit

N° de compteur :



Fabian DE WEE
Electricité générale
0479/86.11.84
dewee-elec@live.be
www.dewee-elec.be

COFFRET 3x400V+N~

COMPTEUR BI HORAIRE

Tableau Général Basse Tension TGBT 1 (hall d'entrée) :

1 Différentiel général 40A 300mA

A 20A (tetra) Protection alimentation TGBT 2 (débarras dessous escalier).

2 Différentiel secondaire 40A 30mA (haute sensibilité)

B 16A Prises chambre I + prises chambre II + éclairage chambre I + éclairage chambre II + éclairage hall de nuit.

C 16A Prises salle de bain + prises chambre II + éclairage salle de bain.

D 20A Alimentation boiler (chambre II).

E 10A Eclairage hall d'entrée + éclairage salle à manger.

Tableau Général Basse Tension TGBT 2 (débarras dessous escalier) :

3 Différentiel secondaire 40A 30mA (haute sensibilité)

F 20A Prises salon.

G 20A Machine à laver.

H 20A Sèche linge.

I 20A Lave-vaisselles.


- J** 20A Prise cuisine (plan de travail coté taque cuisson).
- K**
- L**
- M** 16A (tetra) Taque de cuisson.
- N** 16A Prises salle à manger + prise salon + éclairage salon.
- O** 16A Eclairages extérieur (cour arrière + jardin) + éclairage débarras + éclairage grenier + prises débarras + prise grenier + prise remise.
- P** 16A Prises cuisine (frigo) + prise buanderie + prises débarras + éclairage cave.
- Q** 16A Prises cuisine (plan de travail coté évier, hotte, porte buanderie) + prise buanderie + éclairage cuisine + éclairage buanderie + éclairage WC.
- R** 16A Alimentation boiler dessous évier (cuisine).

S

T



Fabian DE WEE
Electricité générale
0479/86.11.84
dewee-elec@live.be
www.dewee-elec.be

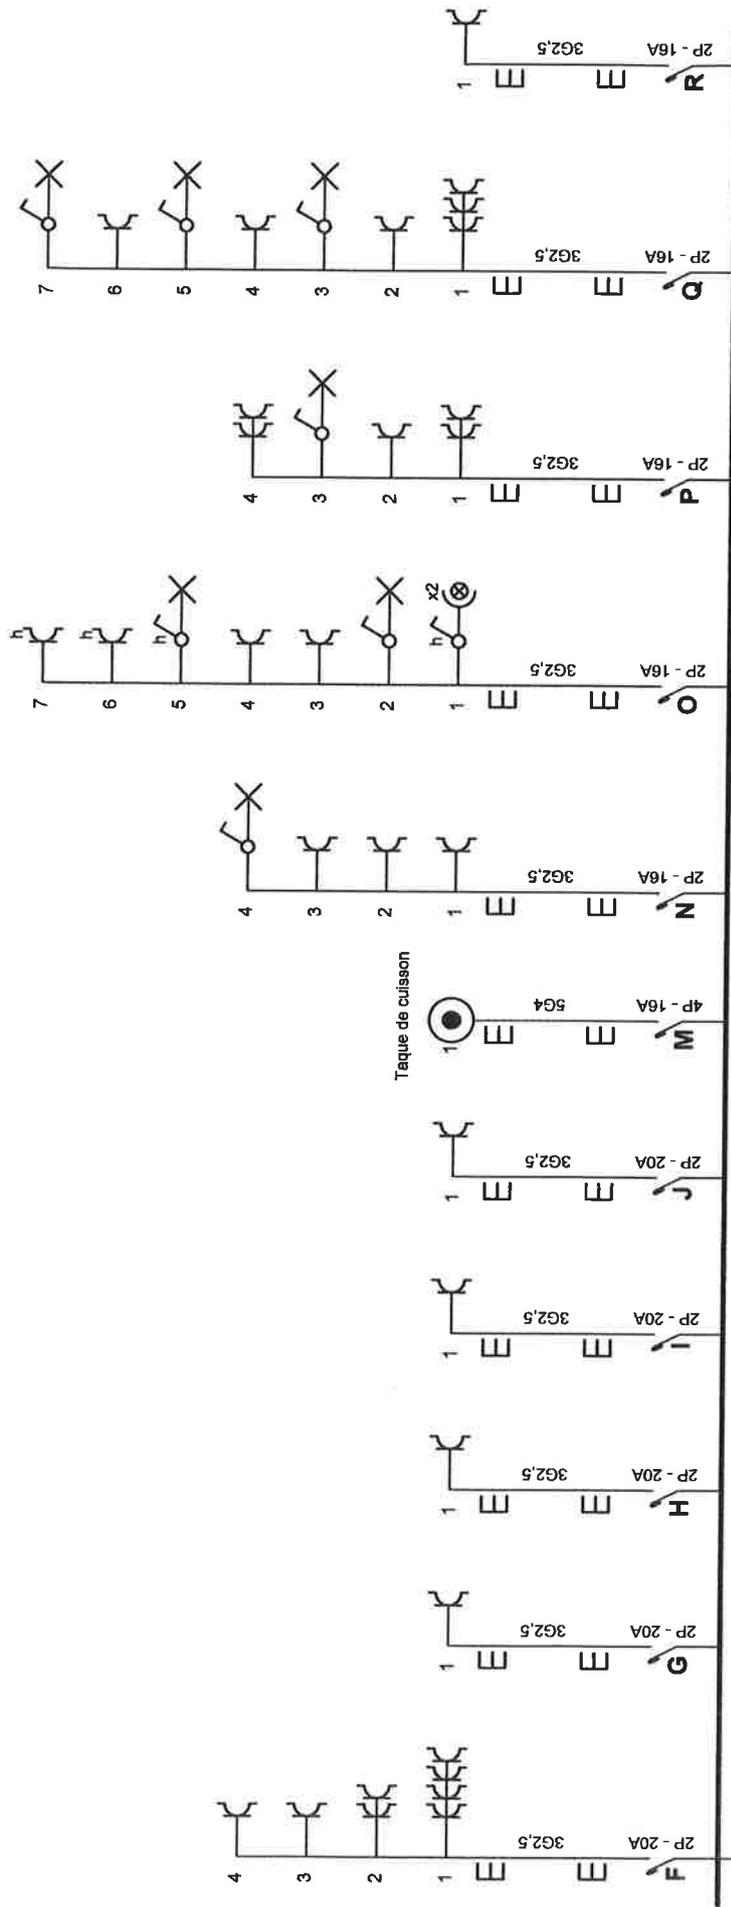

TGBT 2

TGBT 1

Fabian DE WEE
 Electricité générale
 0479/86.11.84
 dewee-elec@live.be
 www.dewee-elec.be




Organisme agréé
 PROCONTROL
 Rue du Fond des Fourches 41
 4041 Voitem
 Tél.: 04/227.15.77 GSM: -
 Fax: 04/227.47.24
 e-mail: sylvia.crainich@pro-control.be
 BE 0507.735.513

Adresse de l'installation électrique
 Mme Dubois
 Rue Jean Cheu 9
 4520 Anthelst
 Tél.: - GSM: 0496/53.45.12
 Fax: -
 e-mail: dubois.laetitia@hotmail.com

Installateur
 DE WEE - Elec
 Rue des Aubépines 5
 4577 Sirée
 Tél.: - GSM: 0479/86.11.84
 Fax: -
 e-mail: dewee-elec@live.be
 BE 0538.525.687



p. 1/4
 Schéma unifilaire
 3 x 400V + N ~ 50Hz

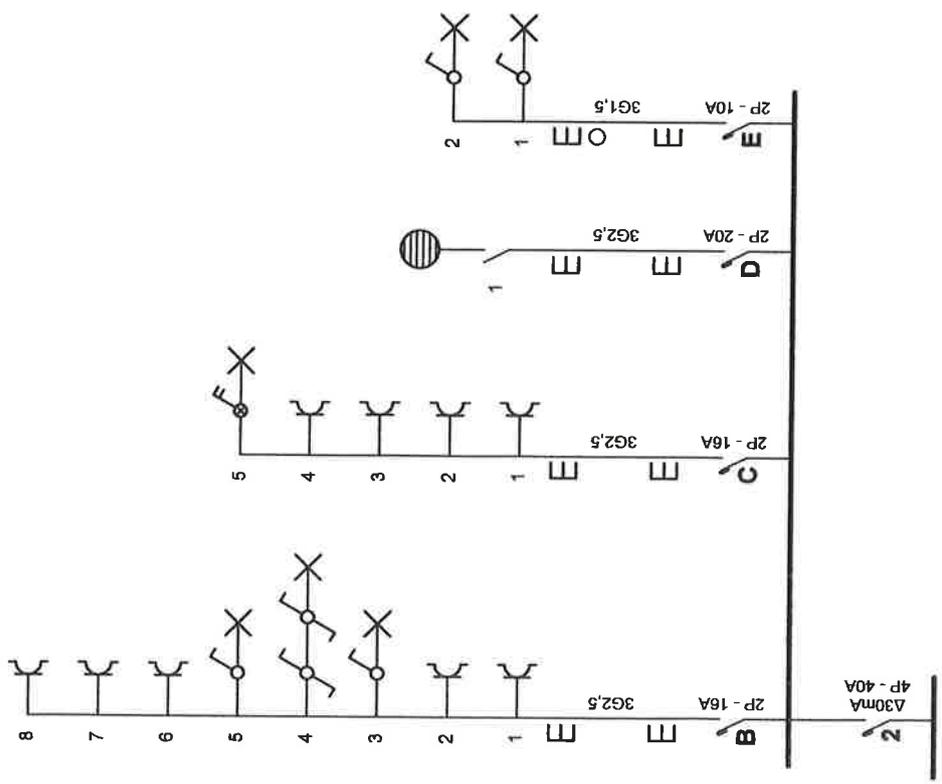

TGBT 1



Fabian DE WEE
 Electricité générale
0479/86.11.84
 dewee-elec@live.be
 www.dewee-elec.be


Organisme agréé
 PROCONTROL
 Rue du Fond des Fourches 41
 4041 Voitem
 Tél.: 04/227.15.77 GSM: -
 Fax: 04/227.47.24
 e-mail: sylvia.crainich@pro-control.be
 BE 0507.735.513

Adresse de l'installation électrique
 Mime Dubois
 Rue Jean Cheu 9
 4520 Anthelt
 Tél.: - GSM: 0496/53.45.12
 Fax: -
 e-mail: dubois.laetitia@hotmail.com

Installateur
 DE WEE - Elec
 Rue des Aubéplines 5
 4577 Strée
 Tél.: - GSM: 0479/86.11.84
 Fax: -
 e-mail: dewee-elec@live.be
 BE 0538.525.687




p. 2/4
Schéma unifilaire
 3 x 400V + N ~ 50Hz

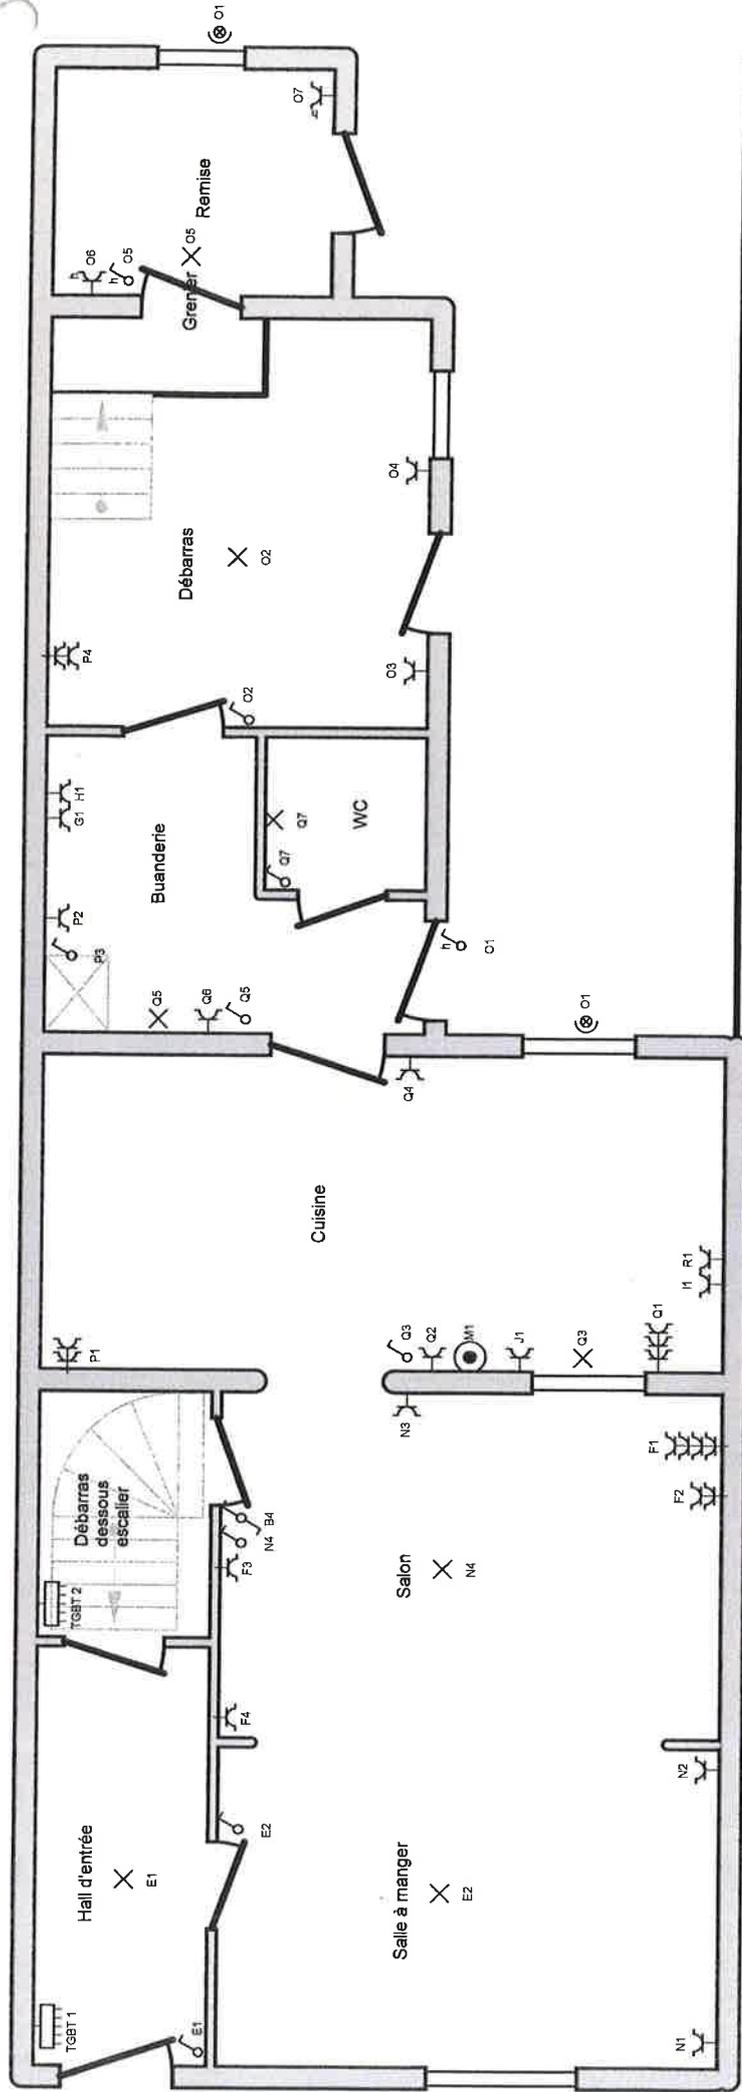

Fabian DE WEE
Electricité générale
0479/86.11.84
dewee-elec@live.be
www.dewee-elec.be

<p>Organisme agréé PROCONTROL Rue du Fond des Fourches 41 4041 Voltem Tél.: 04/227.15.77 GSM: - Fax: 04/227.47.24 e-mail: sylvia.crainich@pro-control.be BE 0507.735.513</p>	<p>Adresse de l'installation électrique Mime Dubois Rue Jean Cheu 9 4520 Antheit Tél.: - GSM: 0496/53.45.12 Fax: - e-mail: dubois.laetitia@hotmail.com</p>	<p>Installateur DE WEE - Elec Rue des Aubépines 5 4577 Strée Tél.: - GSM: 0479/86.11.84 Fax: - e-mail: dewee-elec@live.be BE 0538.525.687</p>
<p>p. 3/4 Schéma de position 3 x 400V + N ~ 50Hz</p>		<p>Electricité Générale</p>

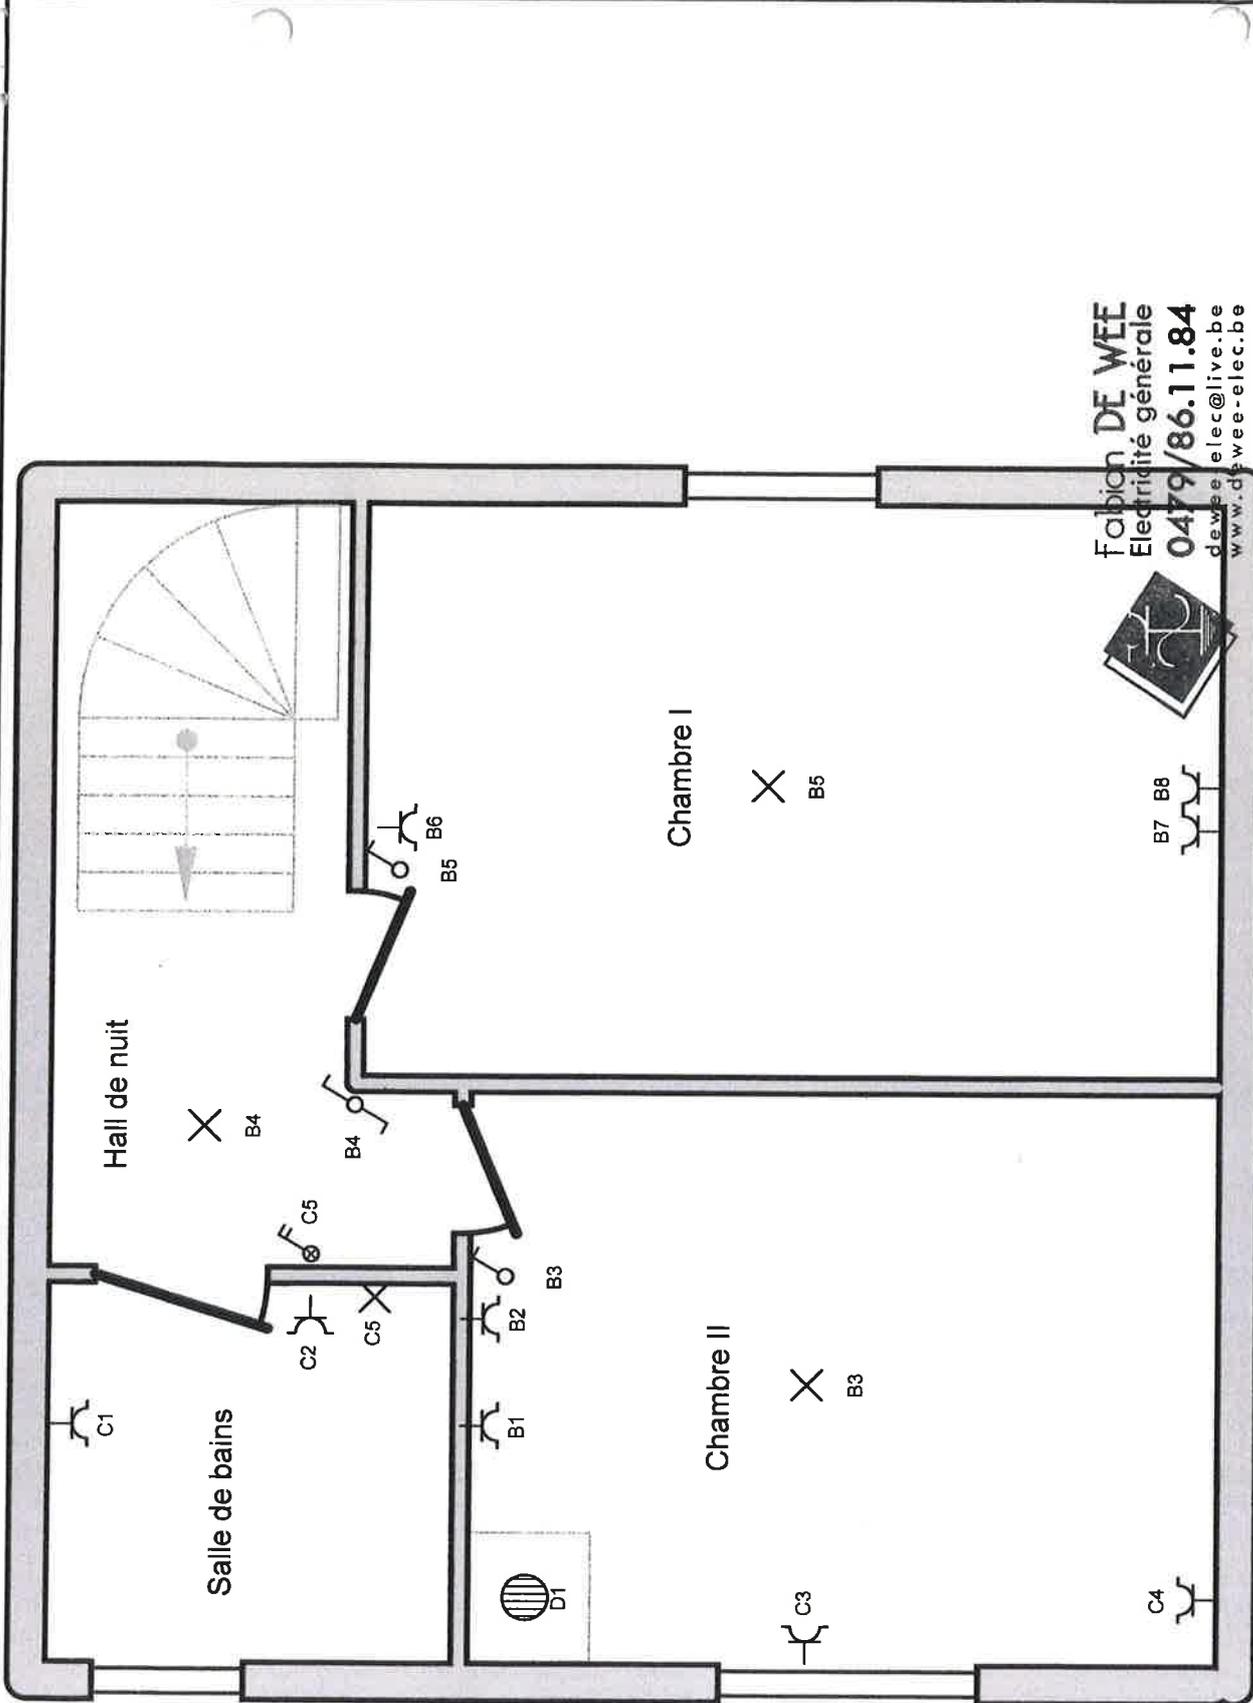

Fabrice DE WEE
 Electricité générale
 0479/86.11.84
 dewee@elec@live.be
 www.dewee-elec.be

<p>Organisme agréé PROCONTROL Rue du Fond des Fourches 41 4041 Voitem Tél.: 04/227.15.77 GSM:- Fax: 04/227.47.24 e-mail: sylvia.crainich@pro-control.be BE 0507.735.513</p>	<p>Adresse de l'installation électrique Mme Dubois Rue Jean Cheu 9 4520 Anthreit Tél.: - GSM: 0496/53.45.12 Fax: - e-mail: dubois.laetitia@hotmail.com</p>	<p>Installateur DE WEE - Elec Rue des Aubépines 5 4577 Sirée Tél.: - GSM: 0479/86.11.84 Fax: - e-mail: dewee-elec@live.be BE 0538.525.687</p>	<p>p. 4/4 Schéma de position 3 x 400V + N ~ 50Hz</p>
---	---	---	--

