

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Halewijnlaan 53 bus 4, 2050 Antwerpen (LO)
Naam eigenaar	niet bekend
Adres eigenaar	niet bekend
Type object	appartement
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	wijziging
Doel onderzoek	herkeuring



Het onderzoek is verricht op 17/07/2019 volgens artikel 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)
Type elektrode	lus
Voedingsleiding (mm ²)	10
Waarde hoofdschakelaar (A)	63

Gegevens hoofdbeveiliging (A)	63
Waarde differentieële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Aantal verdeelborden	2
Aantal stroombanen per verdeelbord	6 en 18

Metingen

RA / ZS (Ω)	8 /
Continuïteitsmeting	goed

ΔI differentieële schakelaar(s) (mA)	goed
Isolatieweerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentieële schakelaar

Opmerking: Indien er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar:

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 17/7/2044, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.


Voor de directeur, op 21/8/2019

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni

Handtekening:

Referenties

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtsbreuk of onrechtbreuk te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

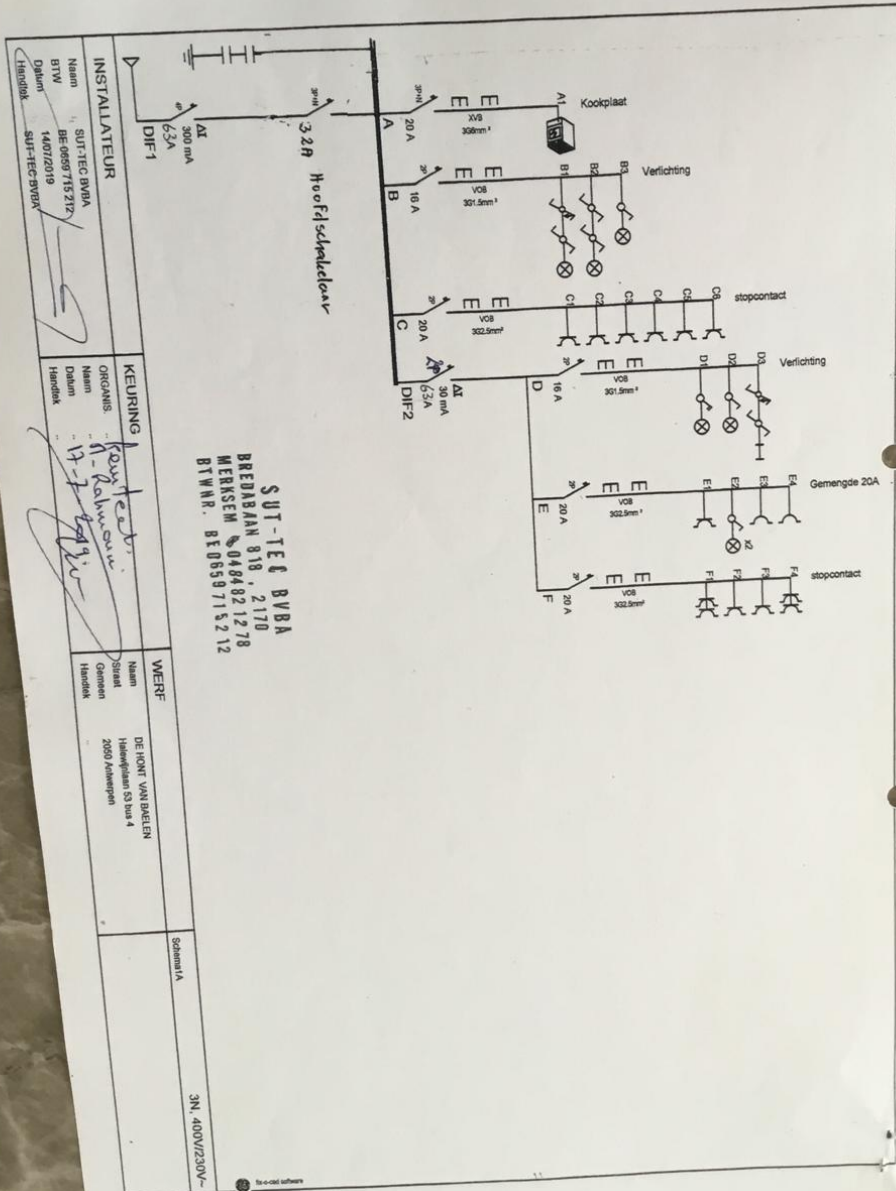

SUT-TEC BVBA
 BREDAAN 818, 2170
 MEKSEM 0484821278
 BTWNR. BE0859715212

INSTALLATEUR

Naam SUT-TEC BVBA
BTW BE0859715212
Datum 14/07/2019
Handtek. SUT-TEC BVBA

KEURING

Naam *[Signature]*
Datum *[Signature]*
Handtek. *[Signature]*


WERF

Naam DE HONT VAN BAELEN
Straat Heuvelgaten 53 bus 4
Handtek. 2000 Antwerpen

Schets 1A

3N, 400V/230V~

SUT-TEC BVBA
BREDABAAN 818, 2170
MERKSEM 0484821278
BTWNR. BE0853715212

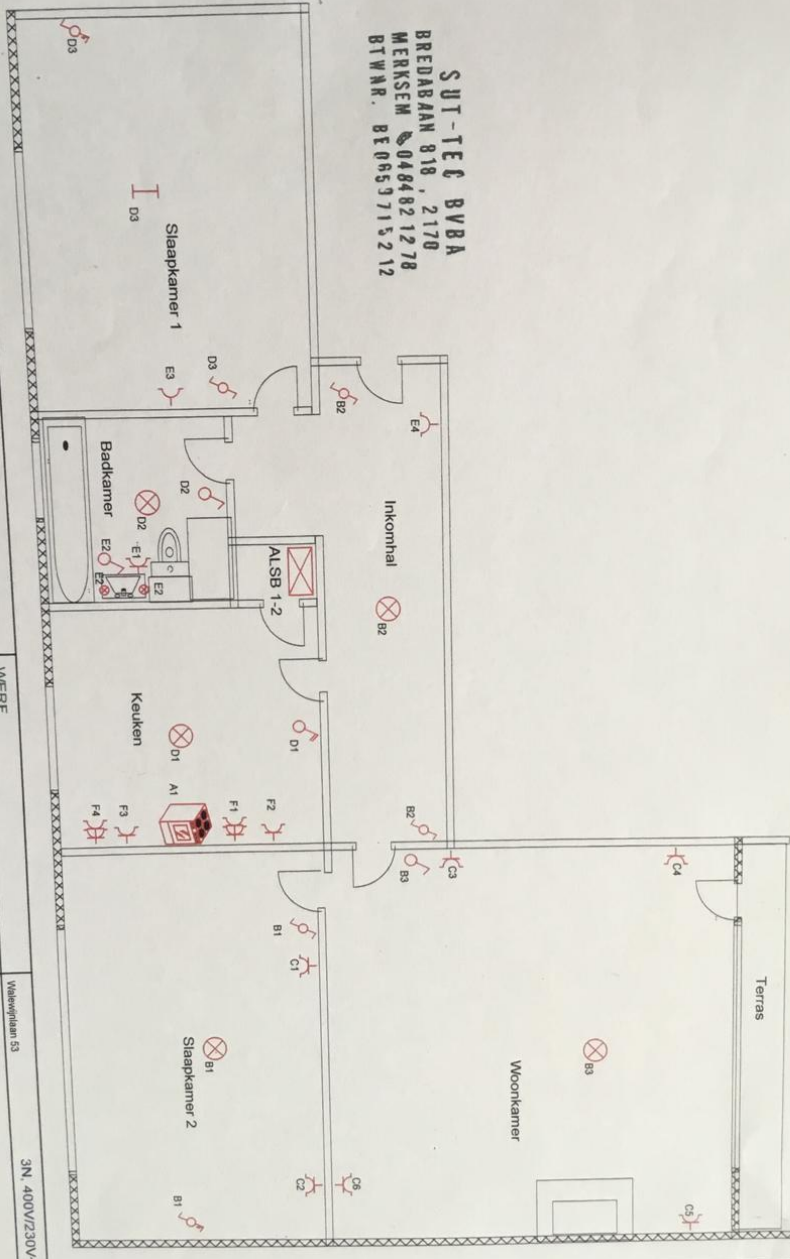

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		VERBODEN	
Naam	SUT-TEC BVBA	Naam	ORGANIS	Naam	DE HOUT VAN BAELEN	Verbod	3N, 400V/230V~
BTW	BE 0659 715 212	Datum		Straat	Halewylaan 53 bus 4		
Datum	14/07/2019	Handtekening		Gemeente	2050 Antwerpen		
Handtekening	SUT-TEC BVBA			Handtekening			