



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/02/2023

Inspecteur: Koen De Lausnay

Mentor:

Installateur: GLP elektro service

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0834 176 244

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 18320347

Datum verslag: 24/02/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dendermondse Steenweg
Huisnummer 327
Busnummer
Postcode 9100
Gemeente Sint-Niklaas
Land België

Eigenaar

Naam Nudens D
Straatnaam Dendermondse Steenweg
Huisnummer 327
Busnummer
Postcode 9100
Gemeente Sint-Niklaas
Land België

Installateur

Naam GLP elektro service
BTW nr. BE 0834 176 244
Telefoonnummer +32 479 70 20 17
E-mail Peter.gl@telenet.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820064851134

Teller Nr. : 1SAG3100440035



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van voor 1981 die bij de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek in overtreding was met de voorschriften van (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.3.2. en 8.2.1. en 4.2.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 17



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders: woning van voor 1981

Ri algemeen: 48.7 MΩ

RE: 16.57 Ω

OK

OK

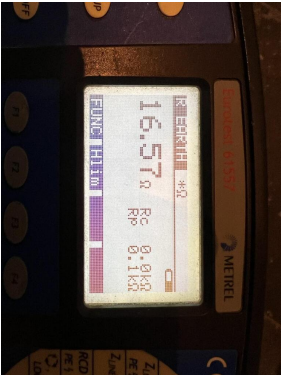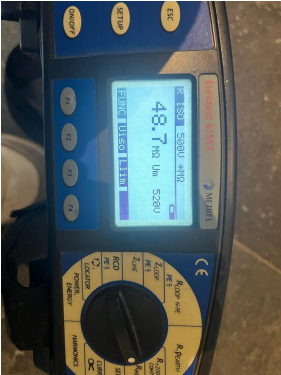

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	11	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
12	C	16		2	-
1	C	25		4	4
4	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/2/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen De Lausnay


- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier .
 - Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte​sreeks of onrecht​sreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
- Kwaliteit**
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager .
 - De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/2/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



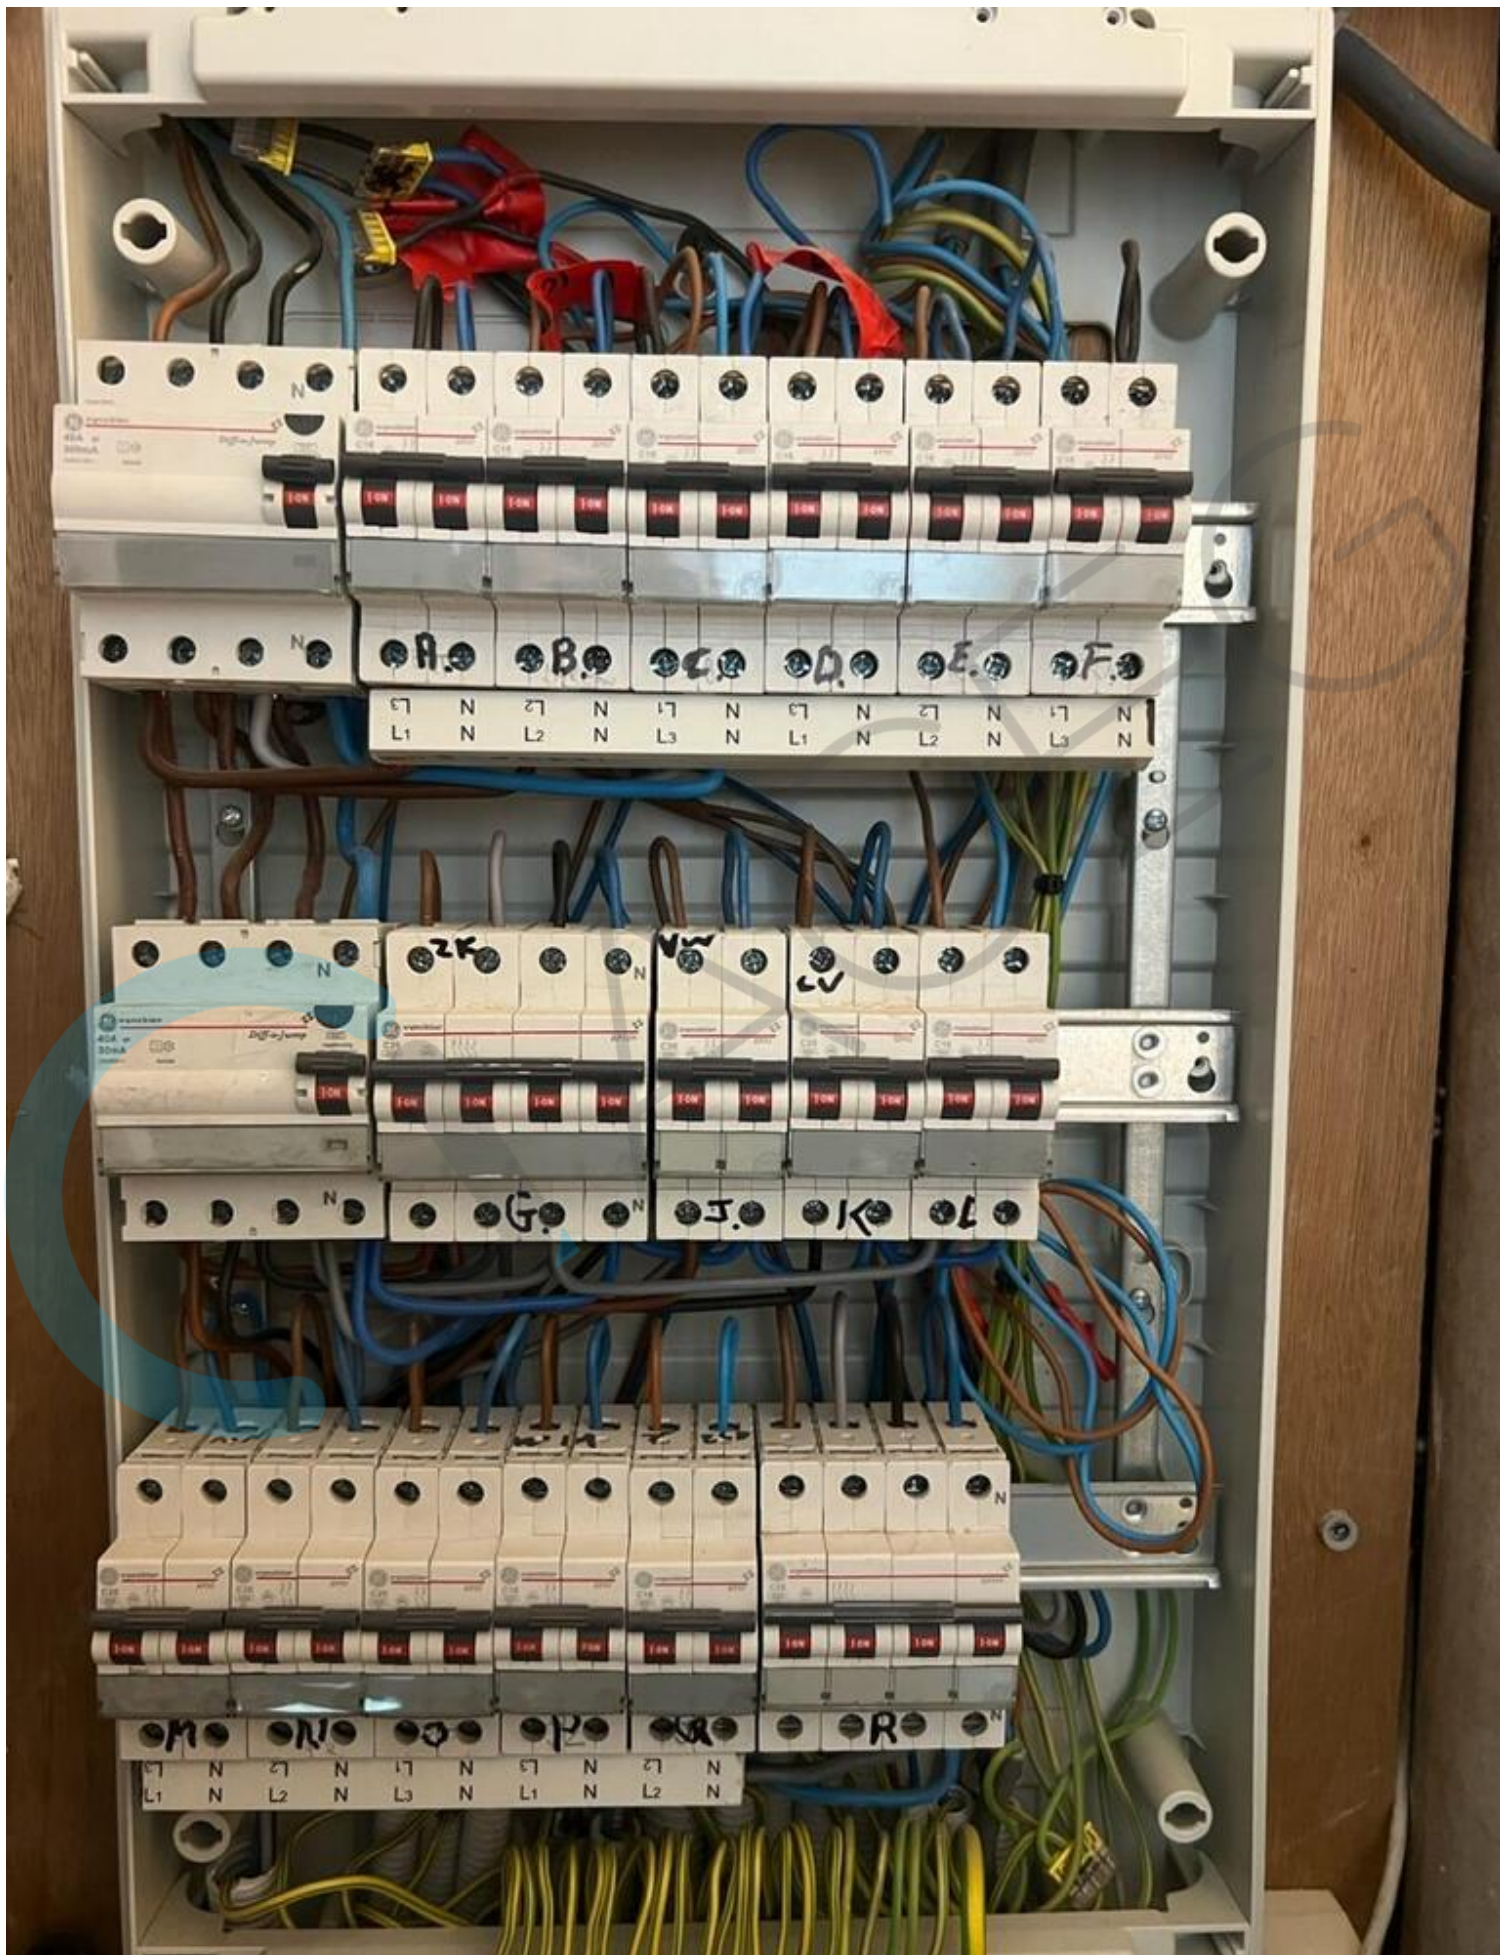



CHANCEEG

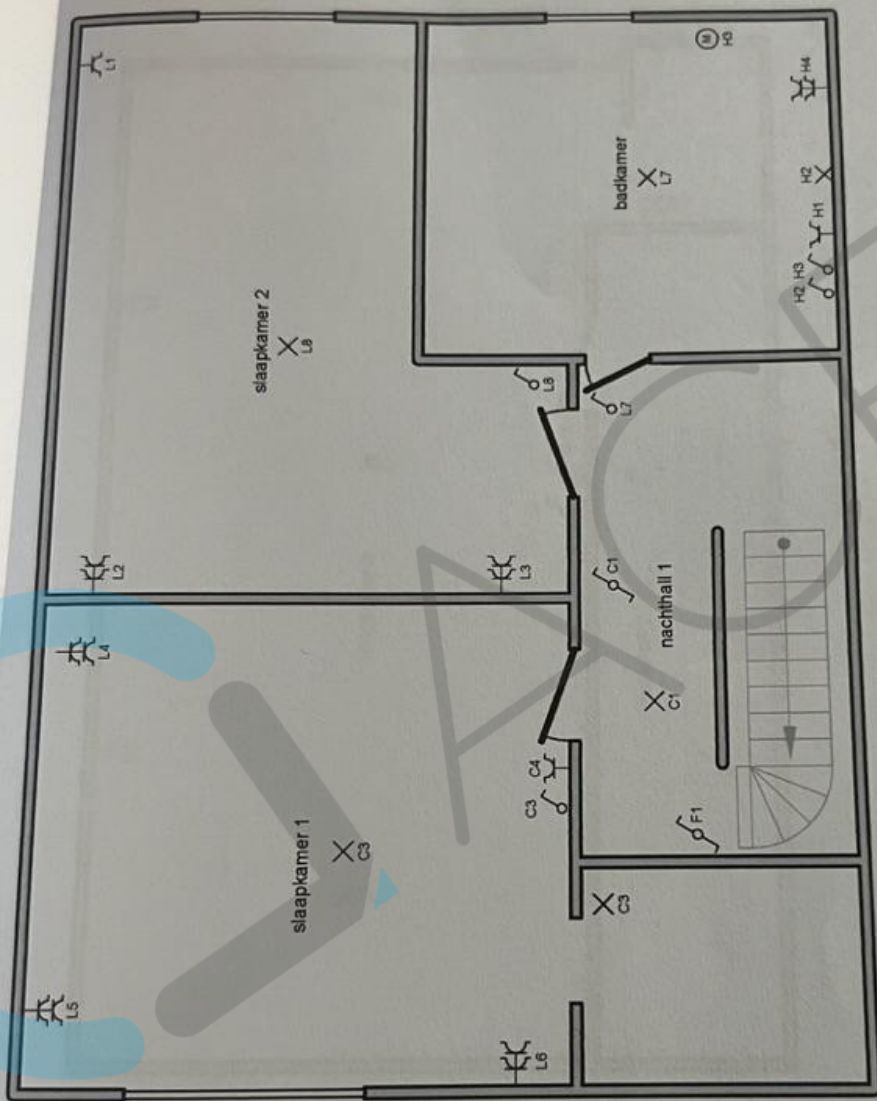

1ste verdieping

P. 5/7
Situatieschema
1 x 400V + N - 50Hz
voet instel schema's worden van
betrekkende installatie, levering
door de klant

GLP
Electro - Service Snel
Algemeen elektrisch installatie
Kwaliteit en veiligheid
GSM 0479 70 20 17
peter.glp@telenet.be
peter.glp@telenet.be


Installateur
GLP Electro-Services bvba
Klemerstraat 44
9100 Sint-Niklaas
GSM: 0479 70 20 17
e-mail: peter.glp@telenet.be
BTW BE 0834.176.244

Plaats van de elektrische installatie
Nudens D -
Dendermondsesteenweg 327
9100 Sint - Niklaas
EAN 541448820064851134

Erkend Organisme
ACEG Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be




CHANCEEG

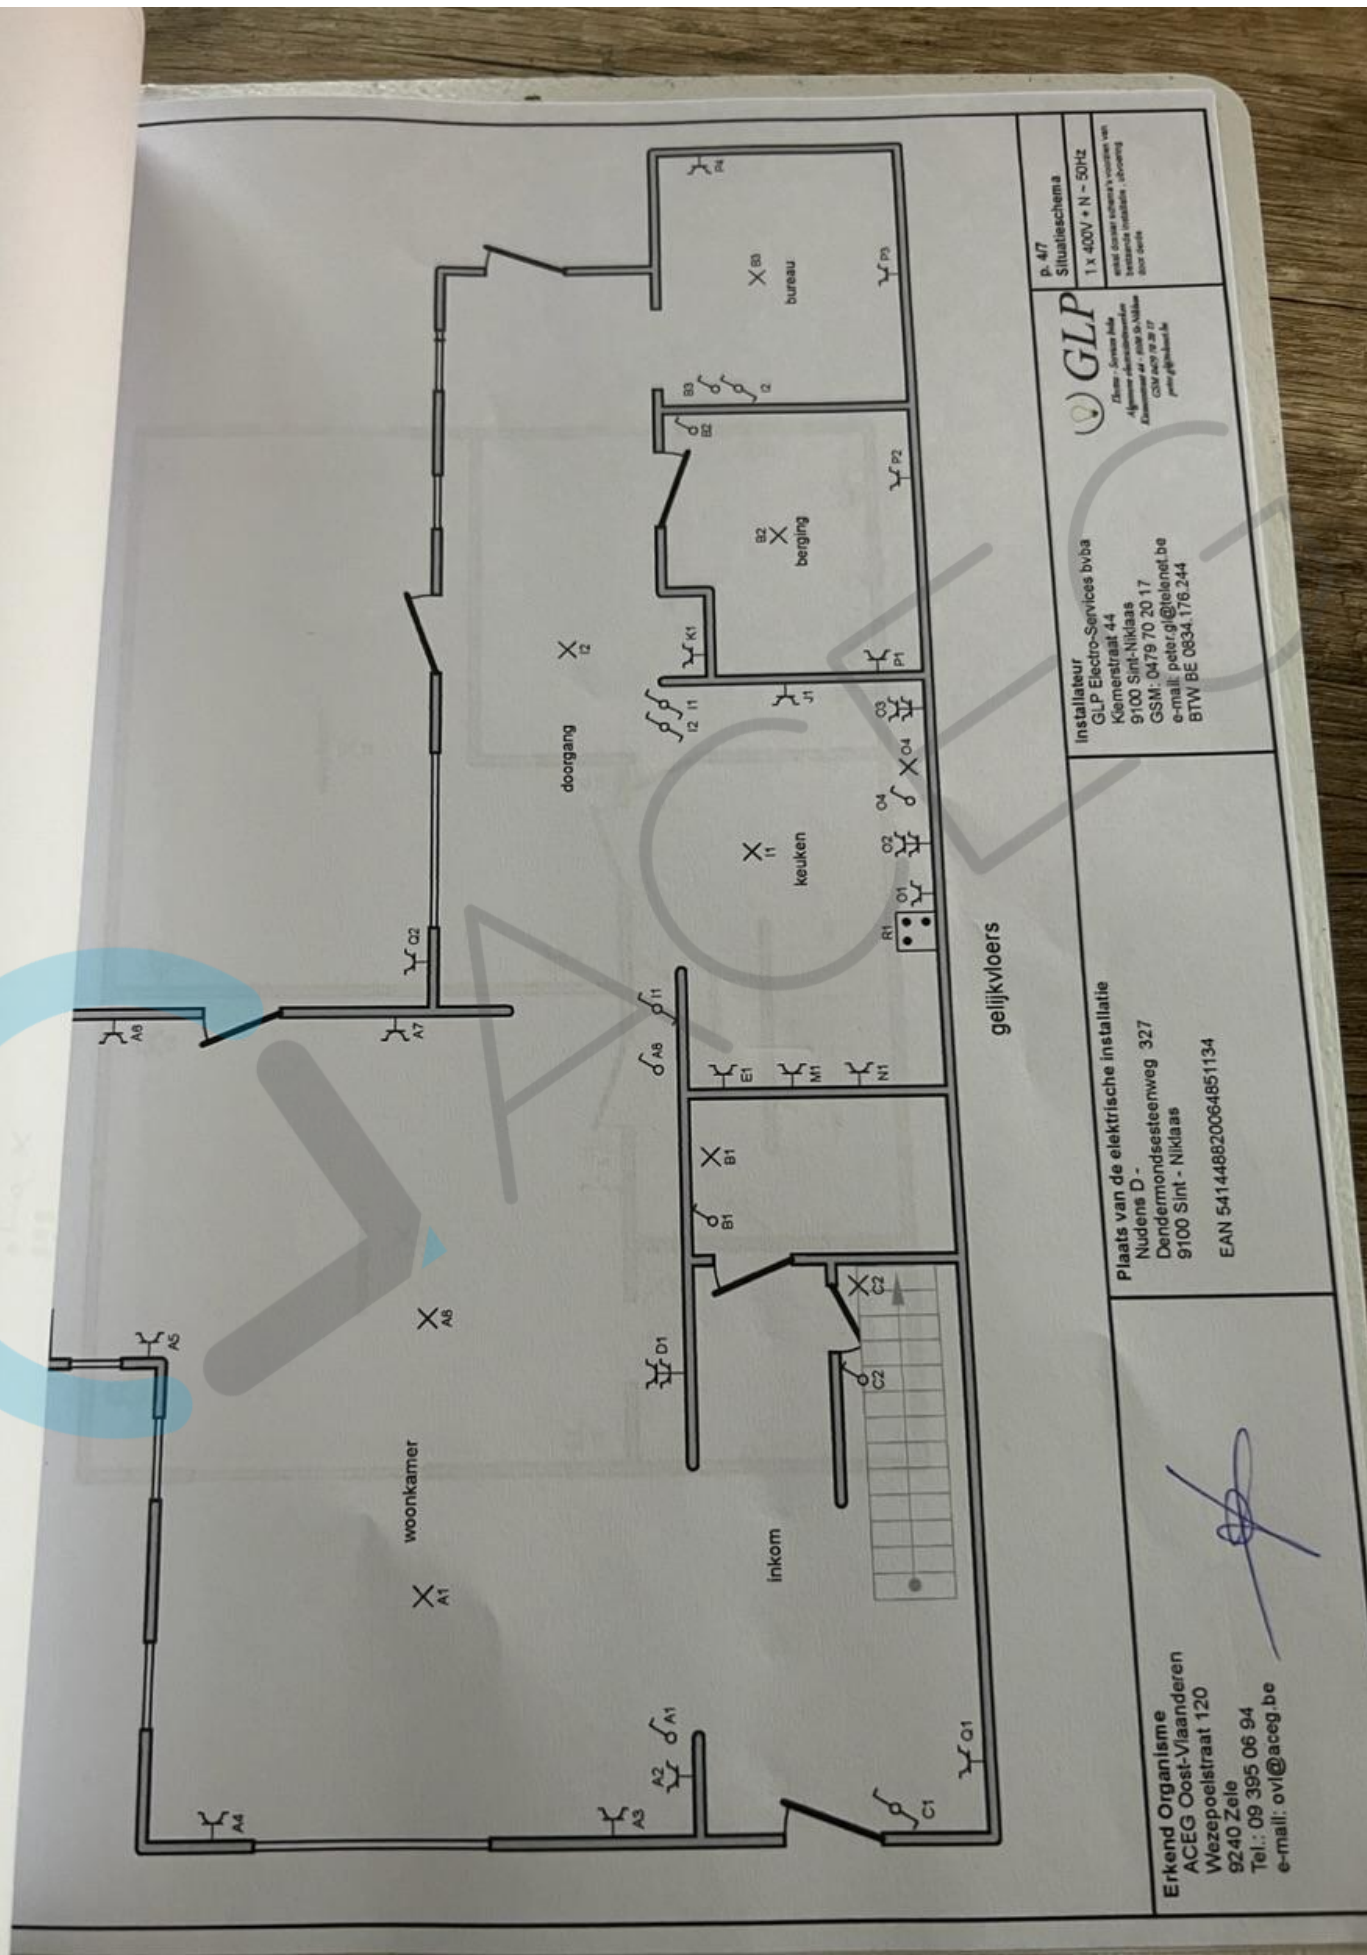



CHANCEEG

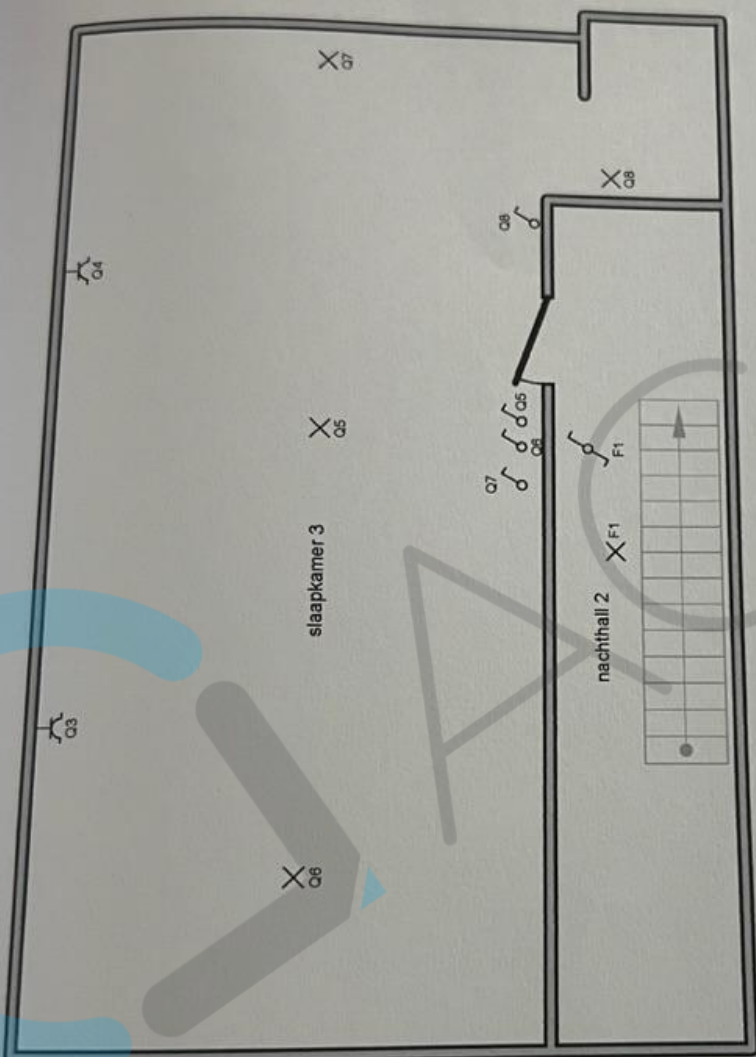

2'de verdiep

Erkend Organisme
ACEG Oost-Vlaanderen
Wezepoelsstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Nudens D -
Dendermondsesteenweg 327
9100 Sint - Niklaas
EAN 541448820064851134


Installateur
GLP Electro-Services bvba
Kiemerstraat 44
9100 Sint-Niklaas
GSM: 0479 70 20 17
e-mail: peter.glp@telenet.be
BTW BE 0834.176.244



GLP
Elsme - Service bvba
Algemeen elektricien
Kiemerstraat 44 - 9100 Sint-Niklaas
GSM: 0479 70 20 17
peter.glp@telenet.be

p. 57
Situatieschema
1 x 400V + N - 50Hz
ontwerp onder toezicht van
bevoegde instantie - uitvoering
door deite




CHANCEEG

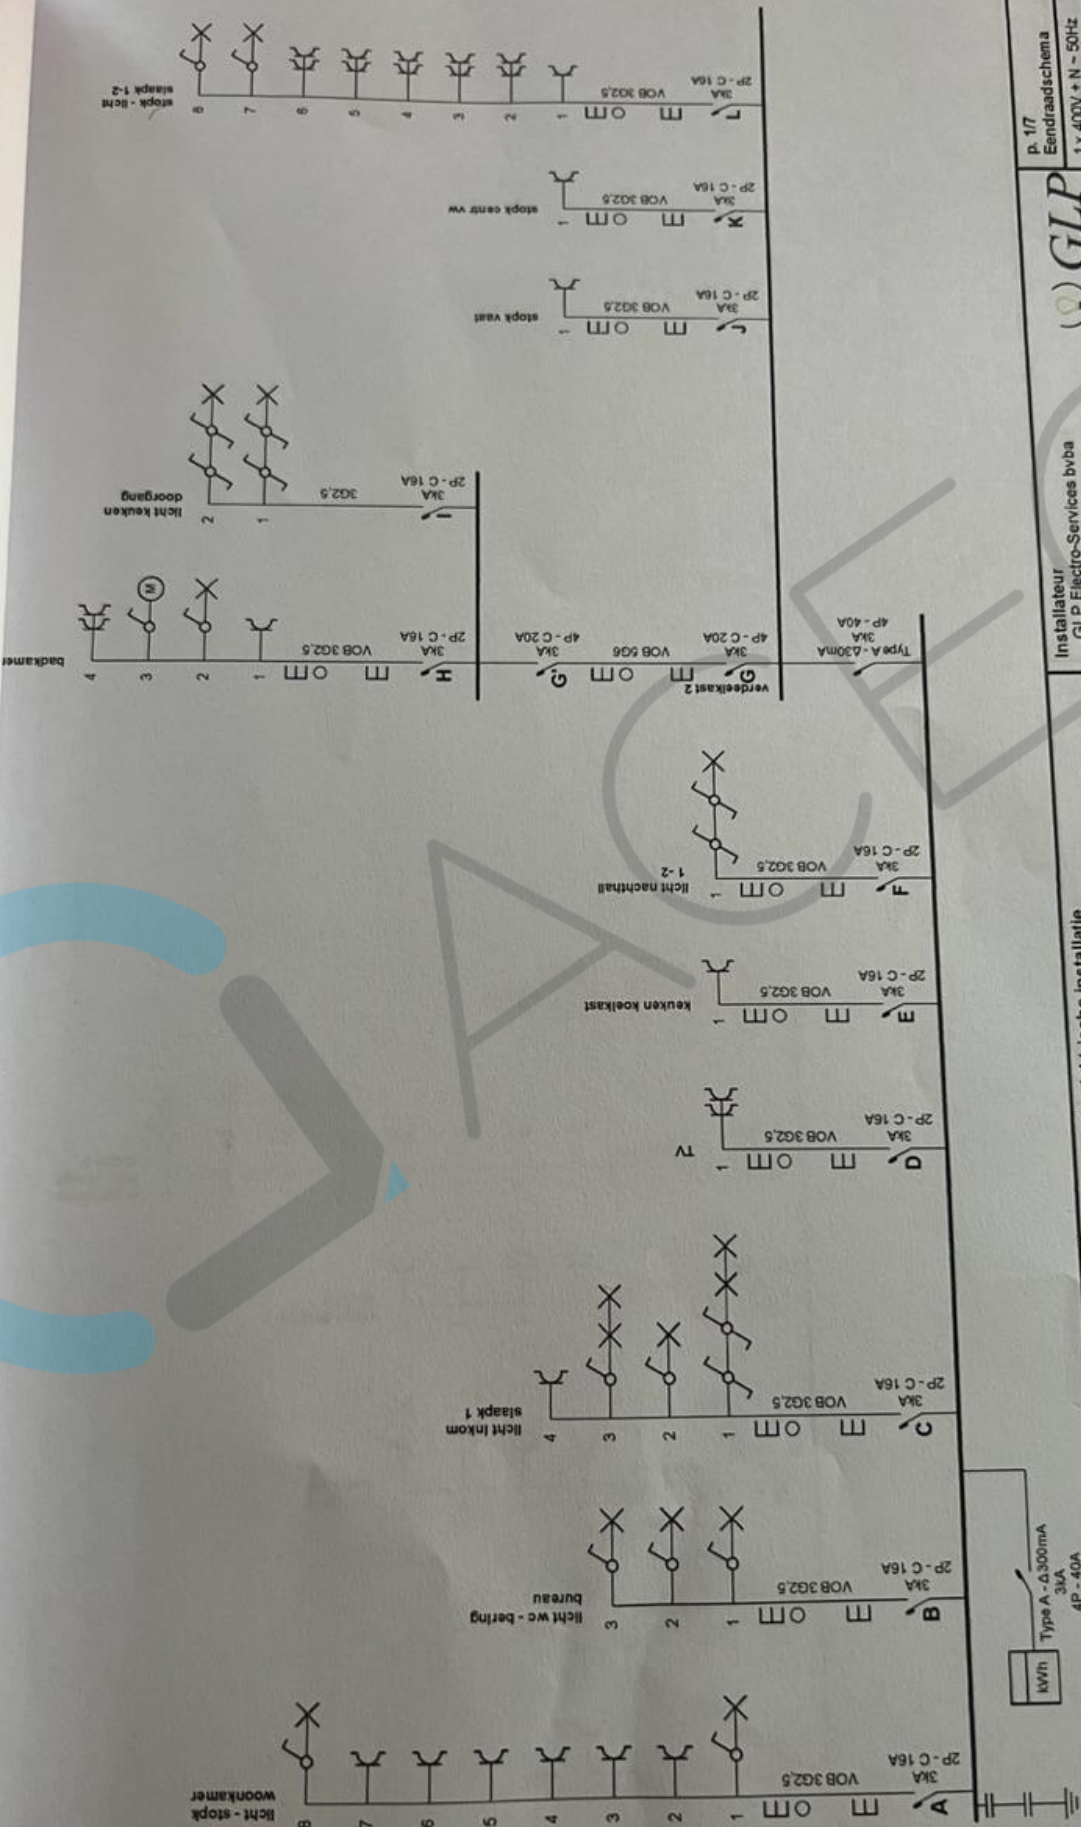

Erkend Organisme ACEG Oost-Vlaanderen Wezepoelstraat 120 9240 Zele Tel.: 09 395 06 94 e-mail: ovl@aceg.be	 7/12/2013	Plaats van de elektrische installatie Nudens D - Dendermondesteenweg 327 9100 Sint-Niklaas EAN 541448820064851134	Installateur GLP Electro-Services bvba Klementstraat 44 9100 Sint-Niklaas GSM: 0479 70 20 17 e-mail: peter.gl@telenet.be BTW BE 0834.176.244		p. 17 Einddraadschema 1 x 400V + N - 50Hz welk installatieschema is voorzien van bedrijfsinstructie, afwijking door de door de



CHANCEEG

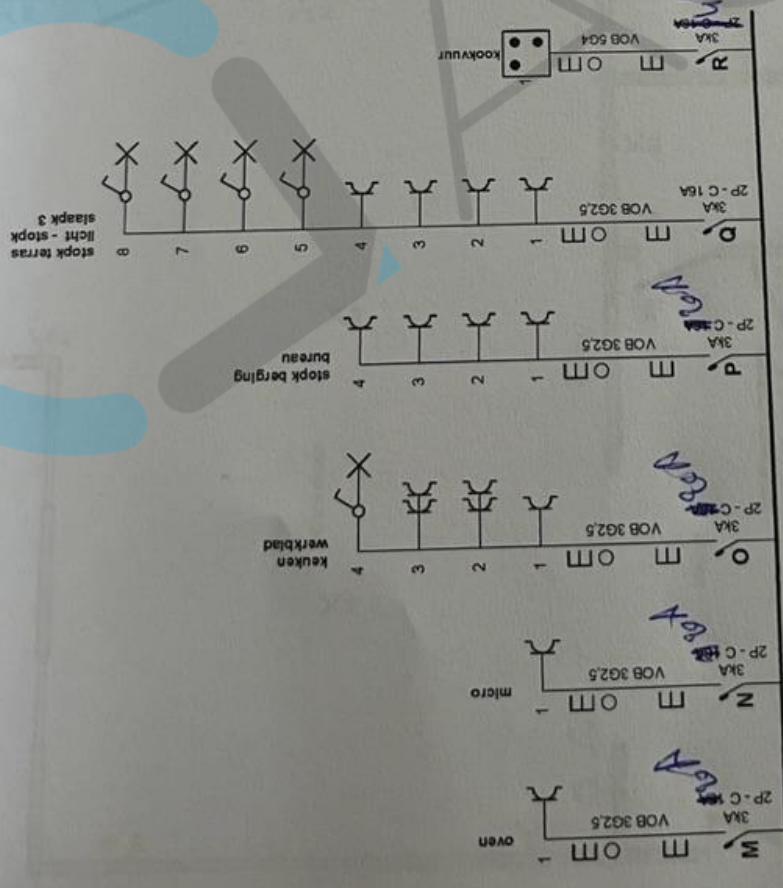

Erkend Organisme
ACEG Oost-Vlaanderen
Wezepoelstraat 120
9240 Zele
Tel.: 09 395 06 94
e-mail: ovl@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Nudens D -
Dendermondssteenweg 327
9100 Sint - Niklaas
EAN 541448820064851134


Installateur
GLP Electro-Services bvba
Klementstraat 44
9100 Sint-Niklaas
GSM: 0479 70 20 17
e-mail: peter.gl@telenet.be
BTW BE 0834.176.244



p. 2/7
Eendraadschema
1 x 400V + N - 50Hz
vervald draadtype 3-vezels van
bestaat uit 3 aders, 1-vezel
geen draadtype, 1-vezel
geen draadtype




CHANCEEG

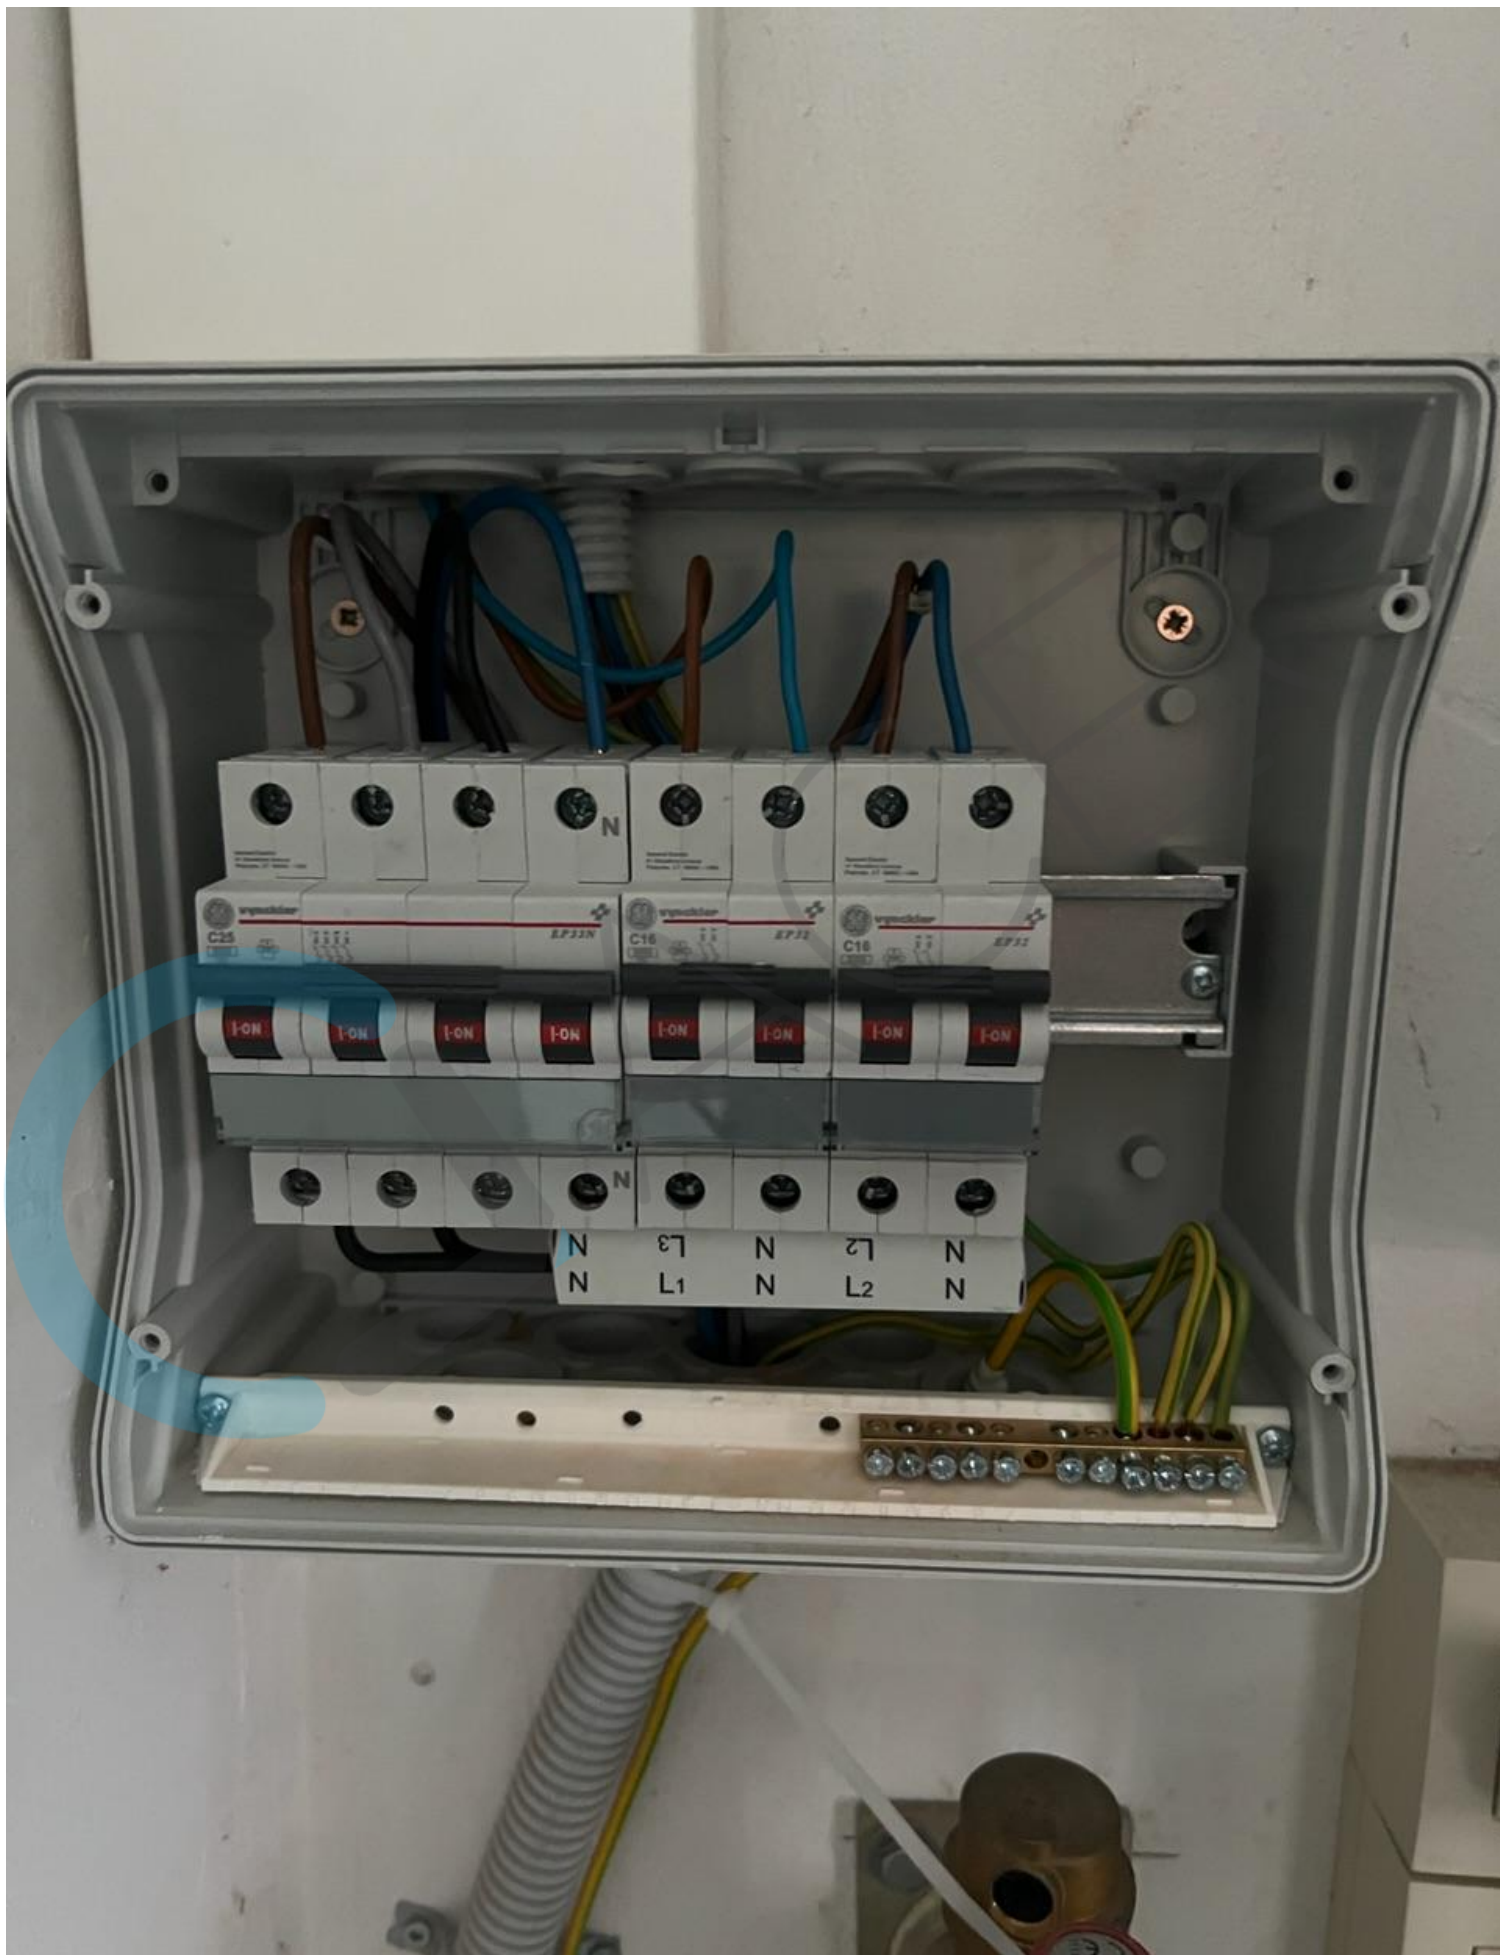




CHANCEEG

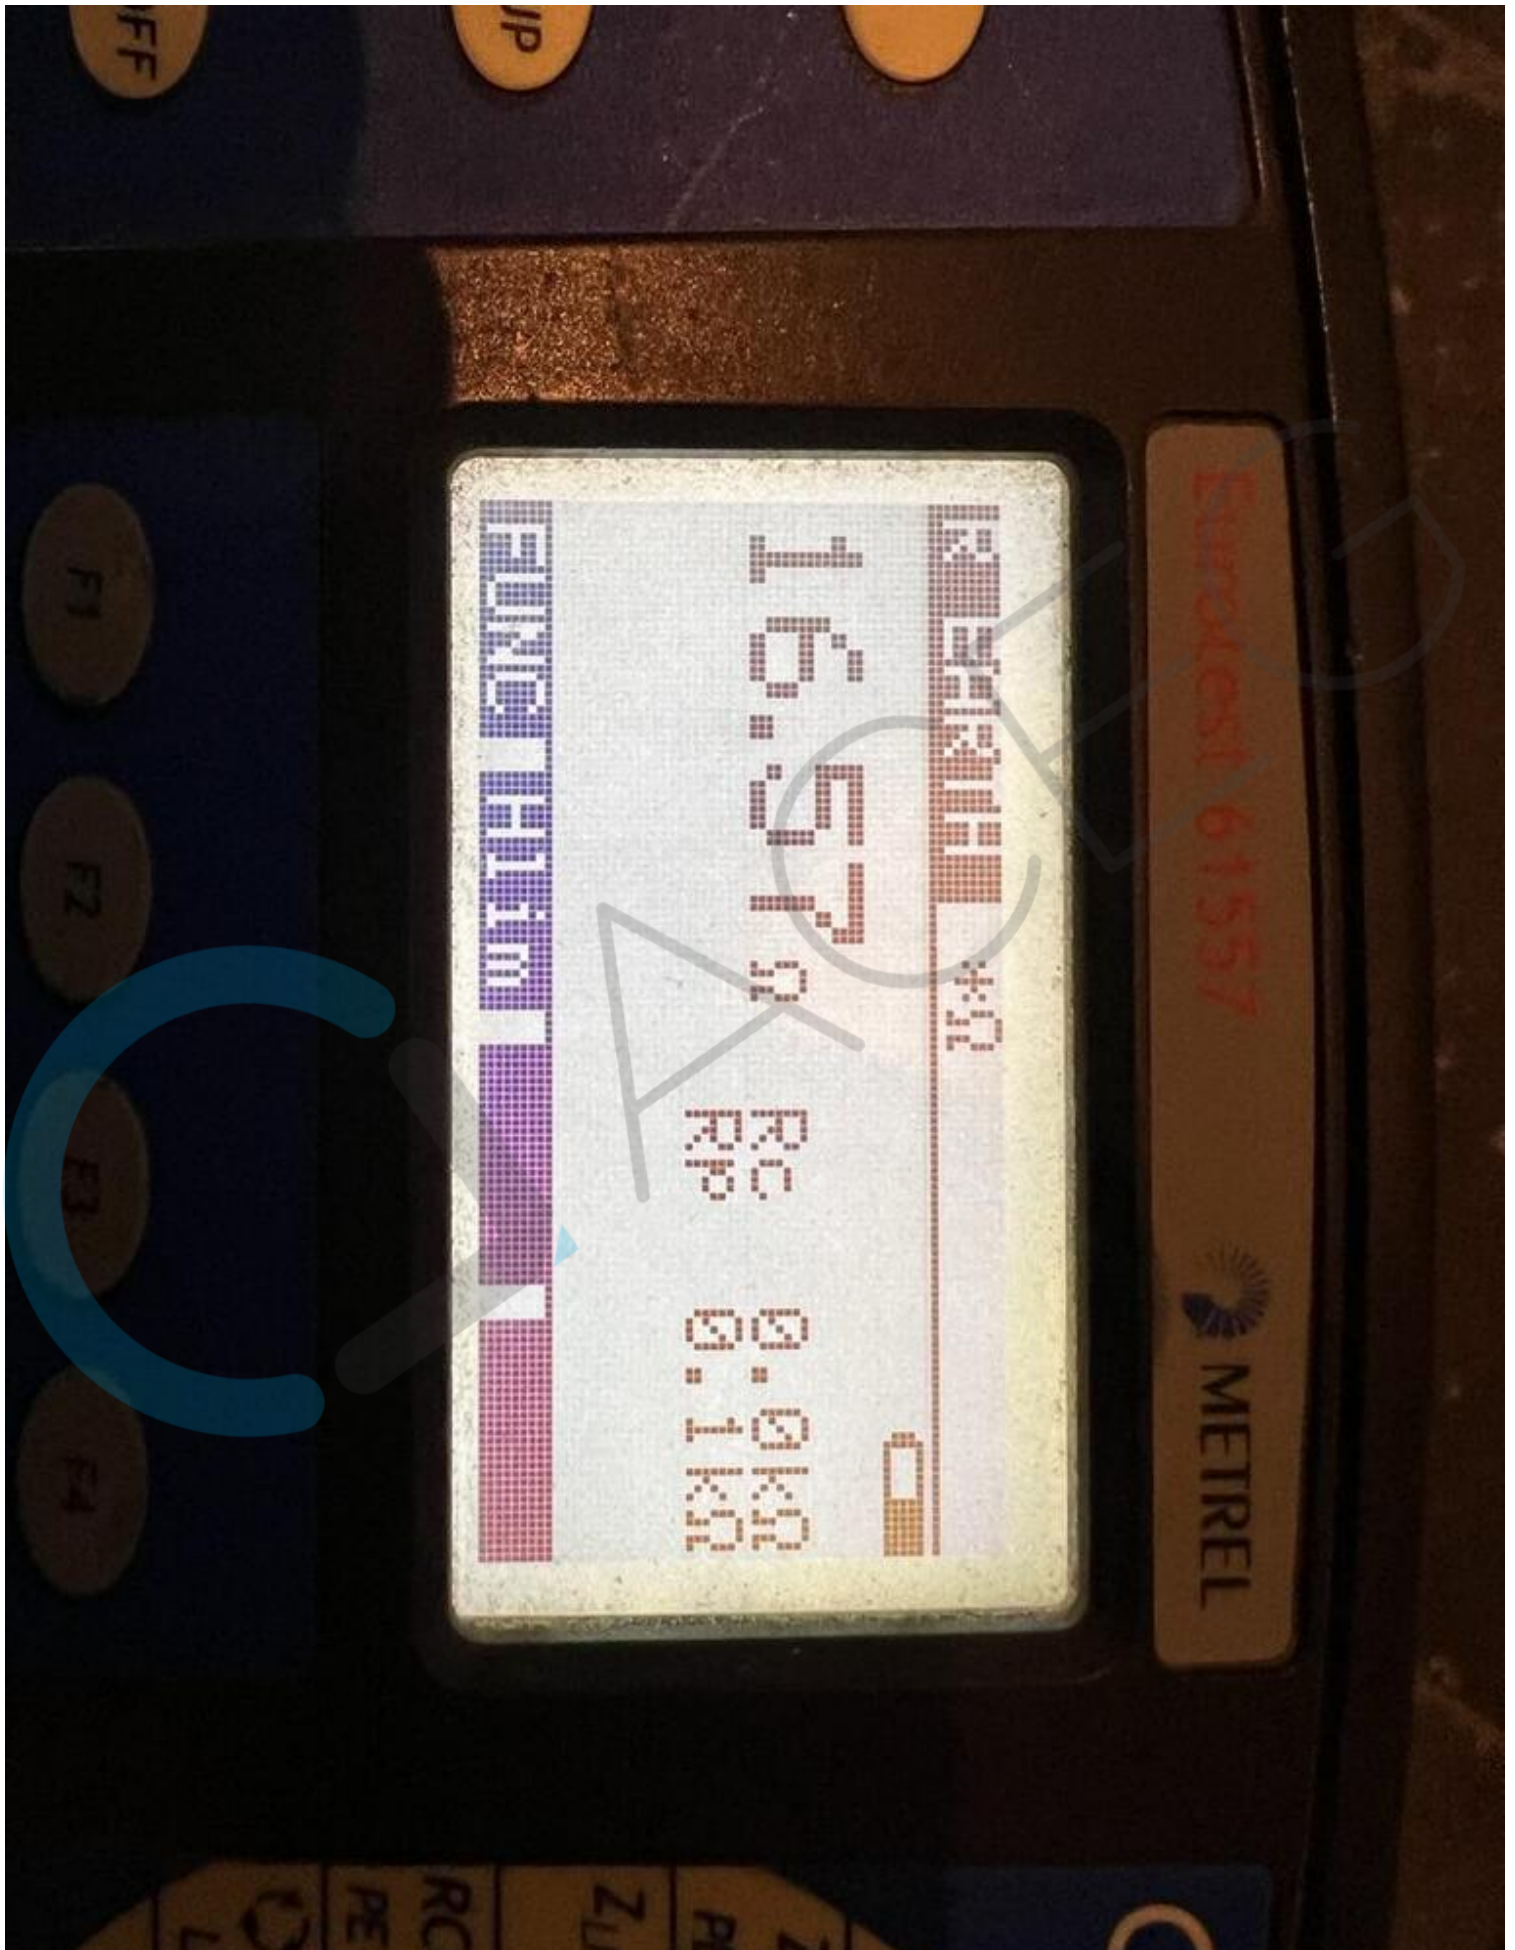



CHANCEEG

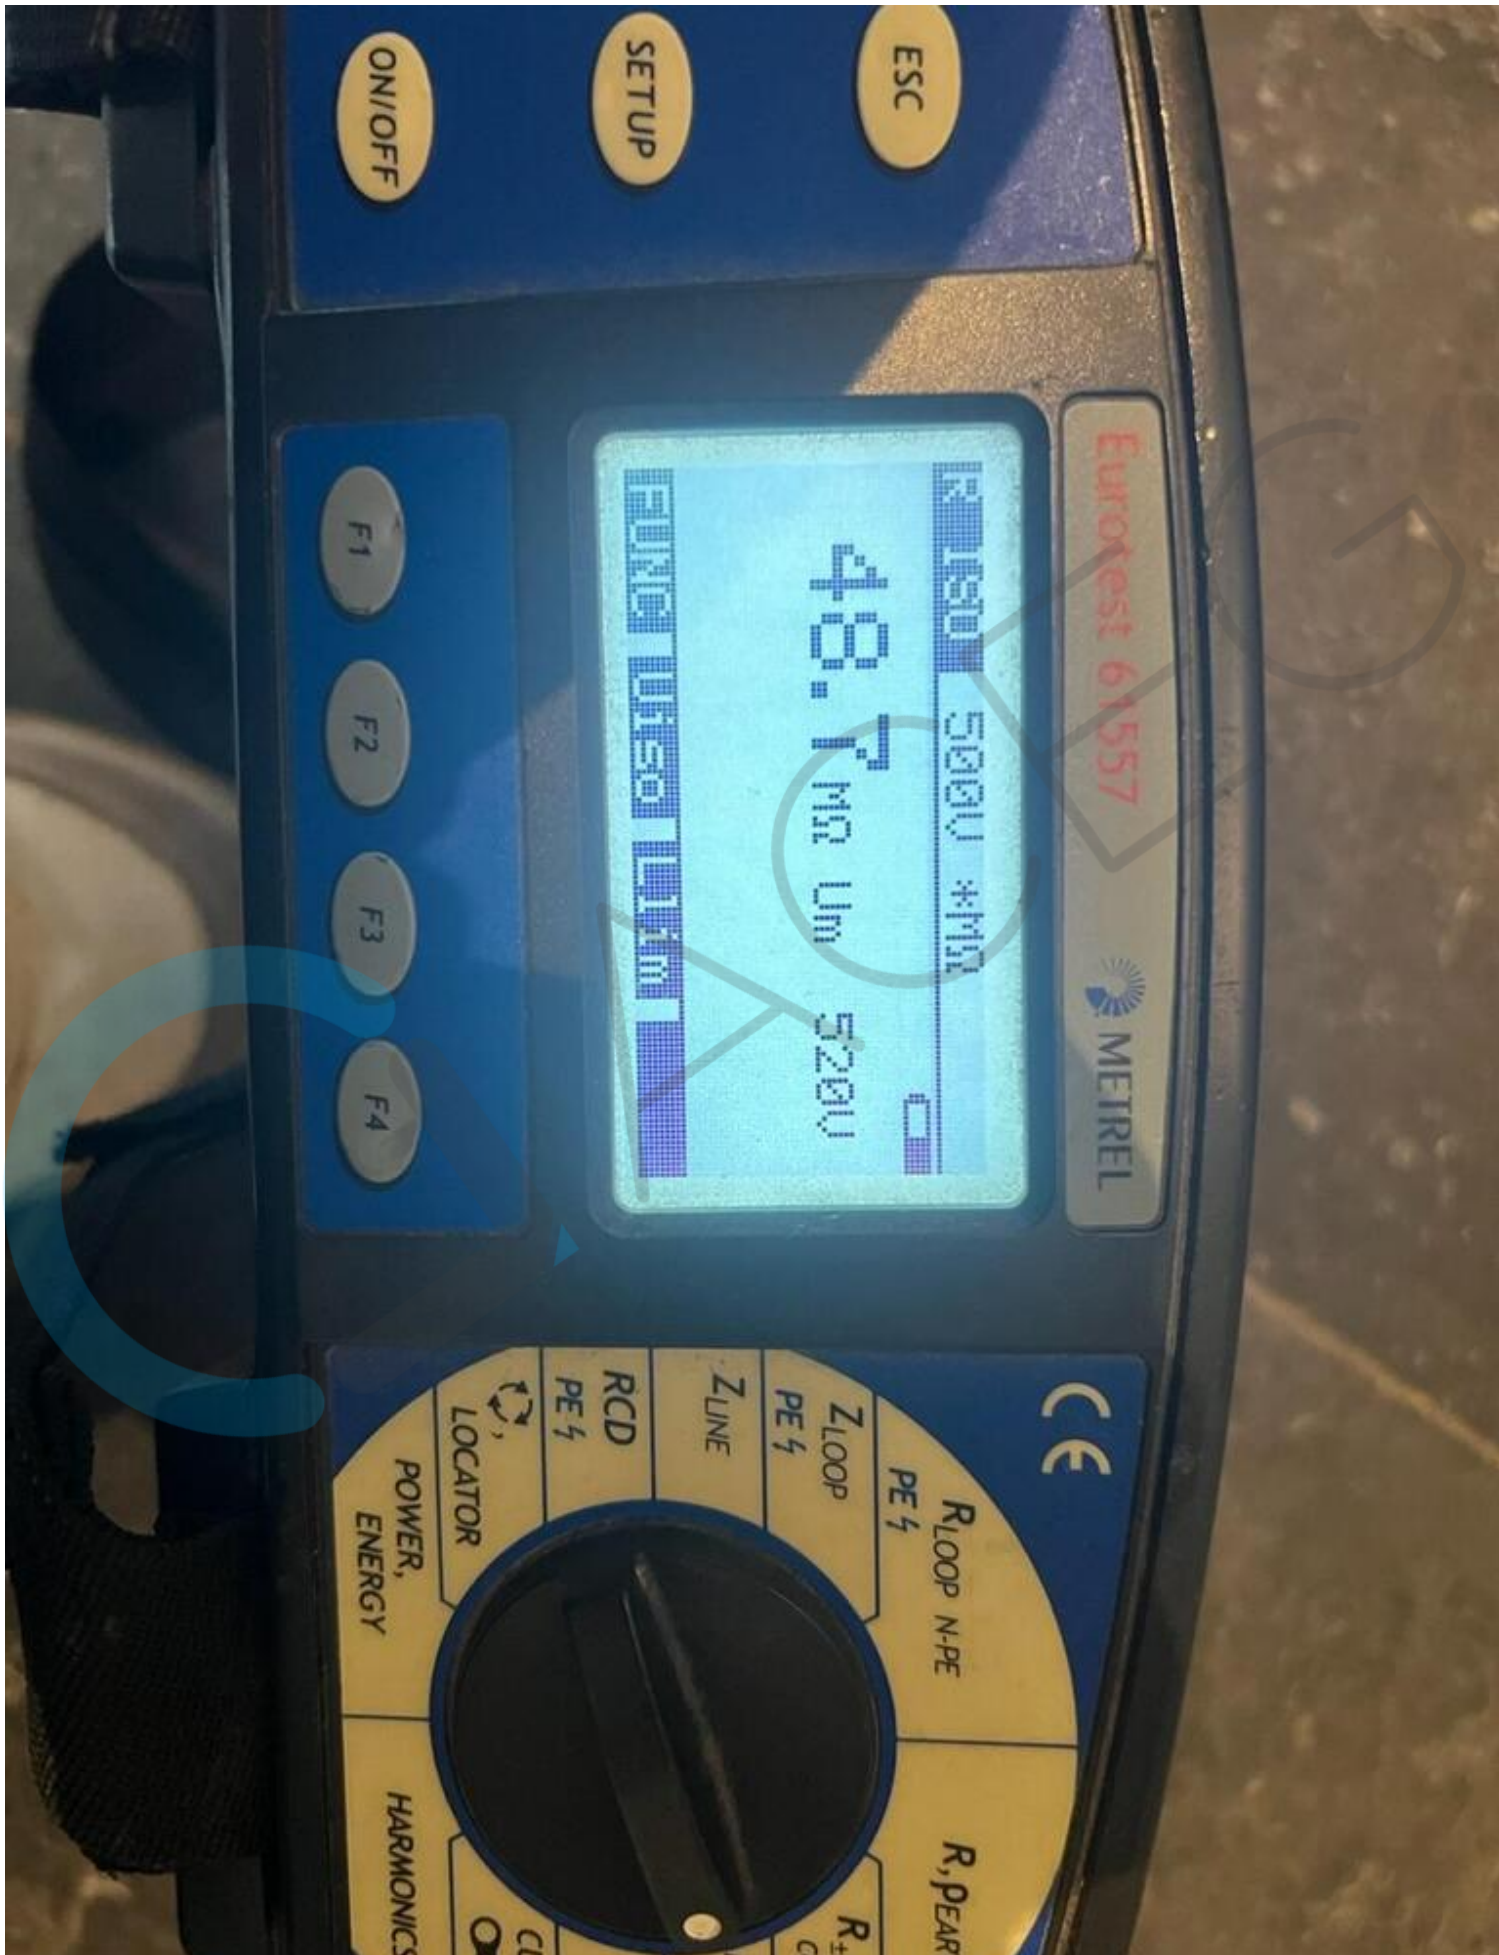



CHANCEEG