



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 03/05/2025 **Inspecteur:** Yarik Van der Meulen **Mentor:** **Installateur:** Iwanowicz, Artur
Étiquette d'identification: Appartement +1 **Référence client:**
N° TVA:BE 0646 911 014
Marque et type d'appareil de mesure: Numéro de serie: 24030417
Metrel Mi3155

Date rapport: 03/05/2025

Adresse de l'installation

Rue Impasse de la Gadale
Numéro 2
Boîte 002
Postcode 1370
Commune JODOIGNE
Pays Belgique

Propriétaire

Nom

Rue

Numéro

Boîte

Postcode

Commune

Pays

Installateur

Nom

N° TVA

Numéro de téléphone

E-mail

Iwanowicz, Artur

BE 0646 911 014

+32 488 32 28 42

aiwanowicz@mail.be

Type : appartement

EAN : 541449045005214925

N° compteur : 1SAG1100703598

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3.

L'installation a-t-elle été entamée avant le 01/06/2023?

Non

Distributeur: ORES

Tension: 1N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 21


Prise de terre: Boucle

Ri général: 8.12 MΩ

RE: 8.84 Ω

OK

OK

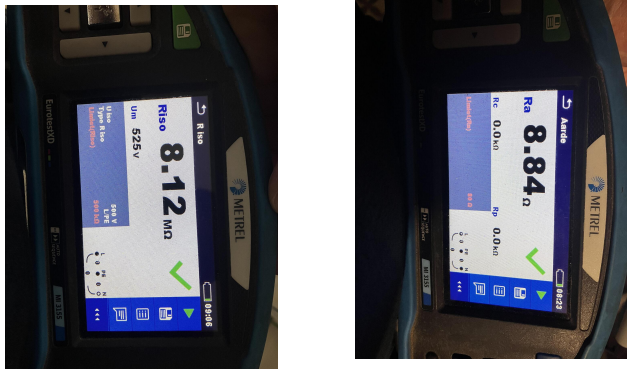

DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	25		2	6
1	C	25		2	4
6	C	20		2	2,5
12	C	16		2	2,5
1	C	10		2	1,5

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl			NA
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

- N2 Aucune infraction.
- N23 Tous les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ont été testés et sont en ordre.
- N24 Cuisine équipée et/ou appareils de cuisine non placés.
- N5 L'éclairage n'est pas définitivement installé.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 3/5/2050
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.
- Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s): 13

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 09:55 à 10:22

L'inspecteur Yarik Van der Meulen



Yarik Van der Meulen
ACEG VZW - #315

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.
Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 3/5/2050	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.



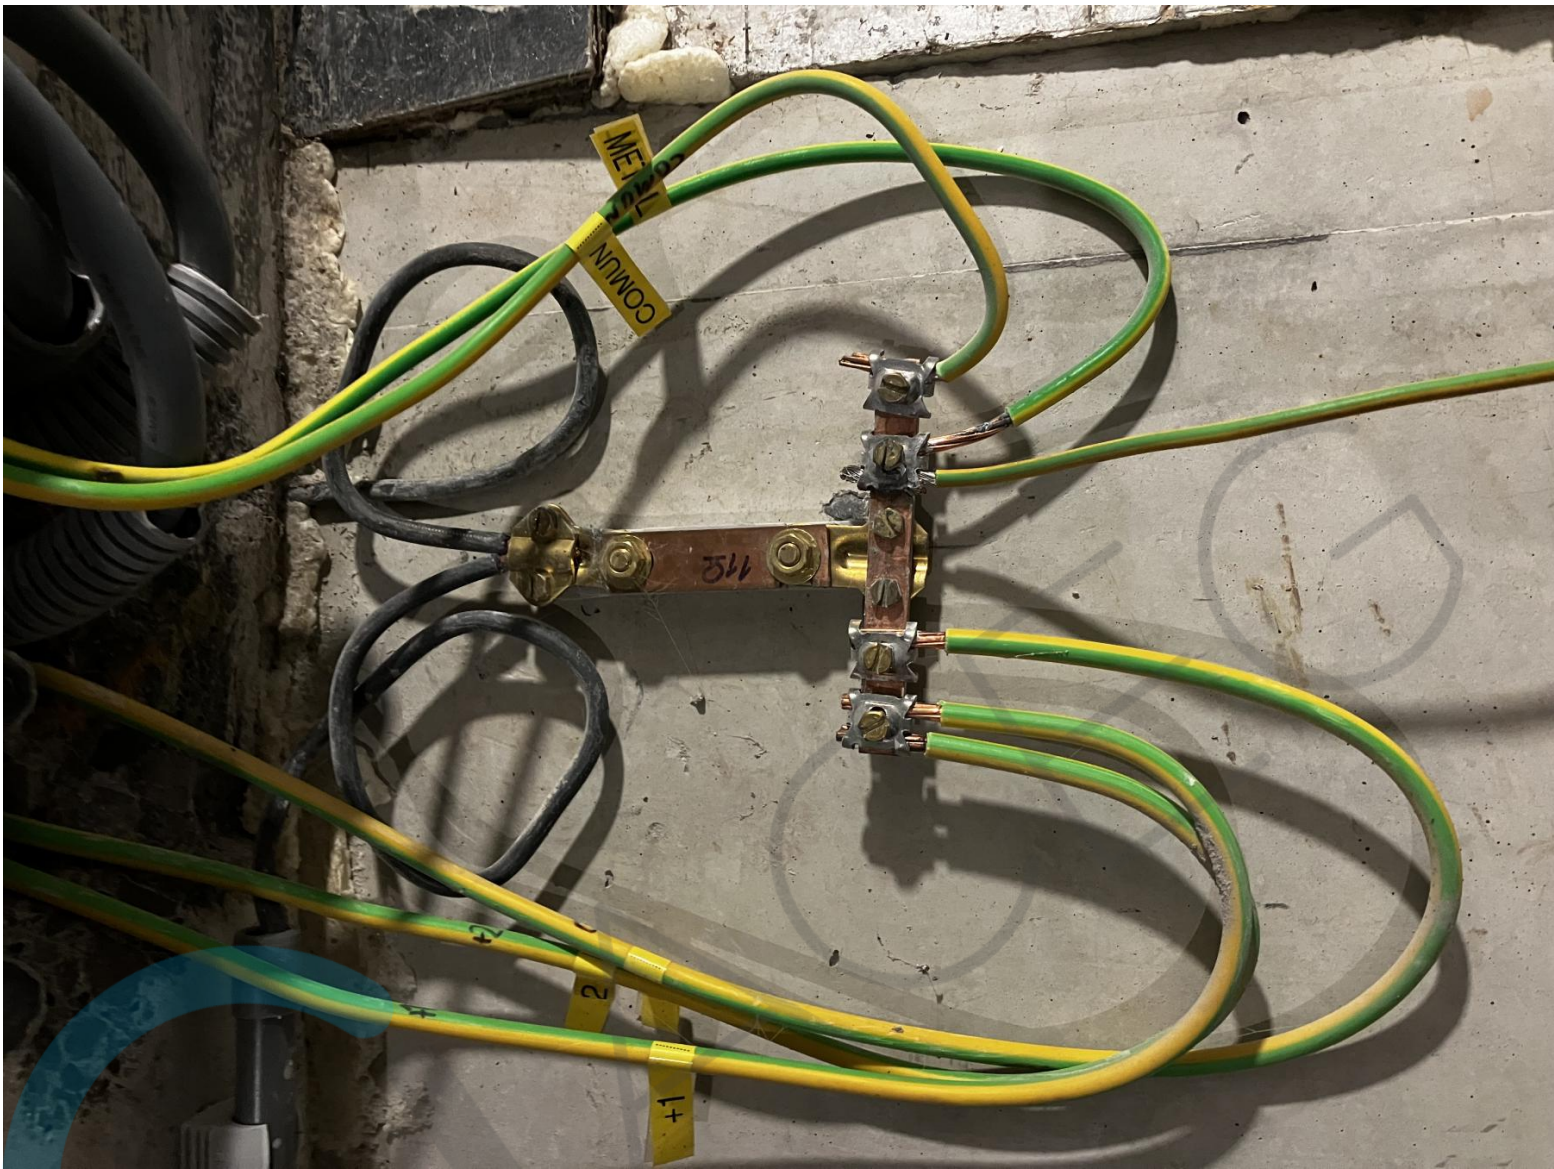



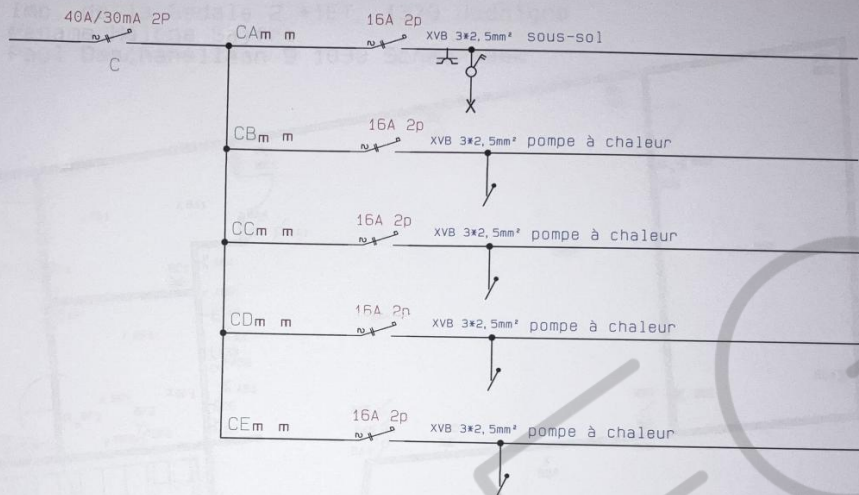

CLAREG 315
Yarik Van der Meulen

03/05/2025


Artur Iwanowicz

ARTUR IWANOWICZ
TVA BE 0646911014

Imp. de la Gadale 2 +1ET, 1370 Jodoigne

Madame Hélène Sajfrt

Paul Deschanellaan 9 1030 Schaarbeek

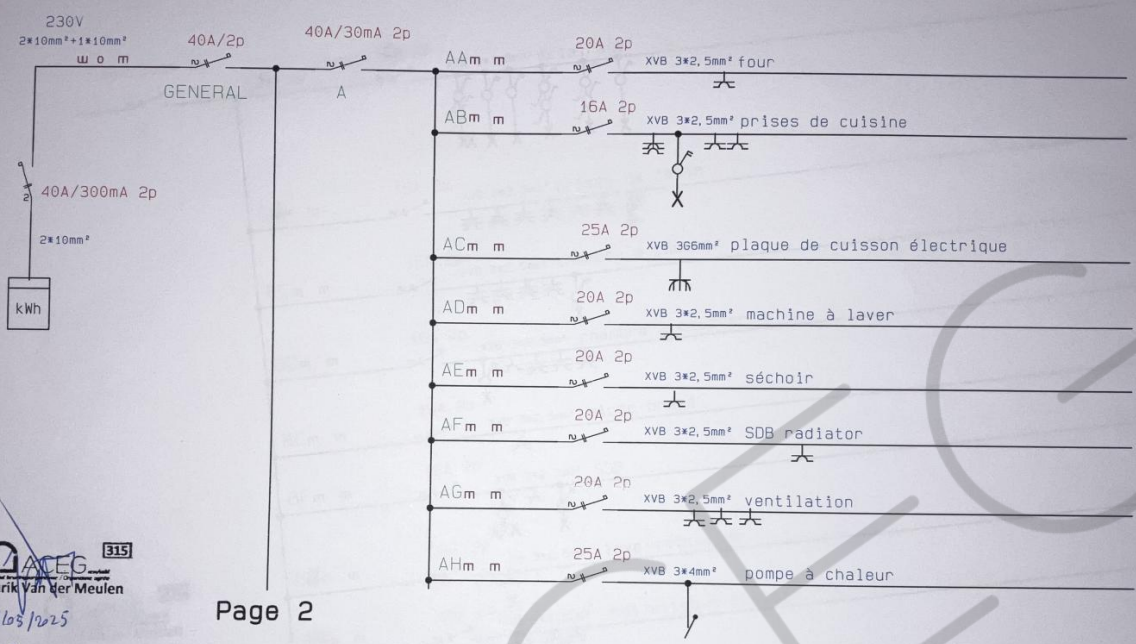

GACEG 315
Bureau des Ingénieurs
Yarik Van der Meulen
0360512025

Artur Iwanowicz
ARTUR IWANOWICZ
TVA BE 0646911014

Page 2

Imp. de la Gadale 2 +1ET, 1370 Jodoigne
Madame Hélène Sajfrt
Paul Deschanellaan 9 1030 Schaarbeek

Page 1


+1et SOUS-SOL

ARTUR IWANOWICZ
TVA BE 0646911014


Artur Iwanowicz

CIACAG 315
Yarik Van der Meulen

03/03/2025

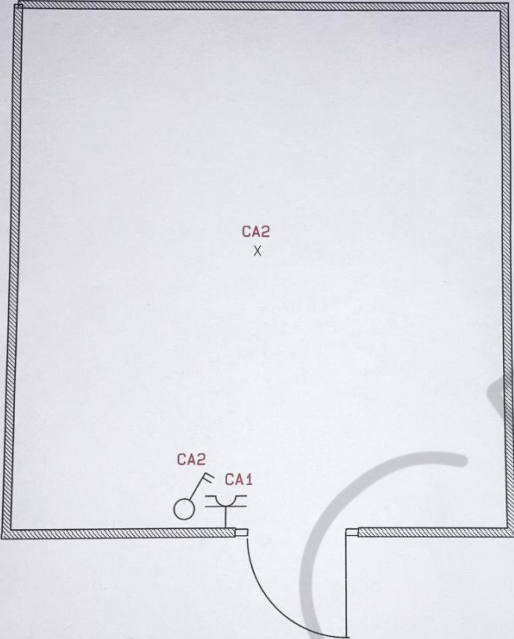

Imp. de la Gadale 2 , 1370 Jodoigne
Madame Hélène Sajfrt
Paul Deschanellaan 9 1030 Schaarbeek

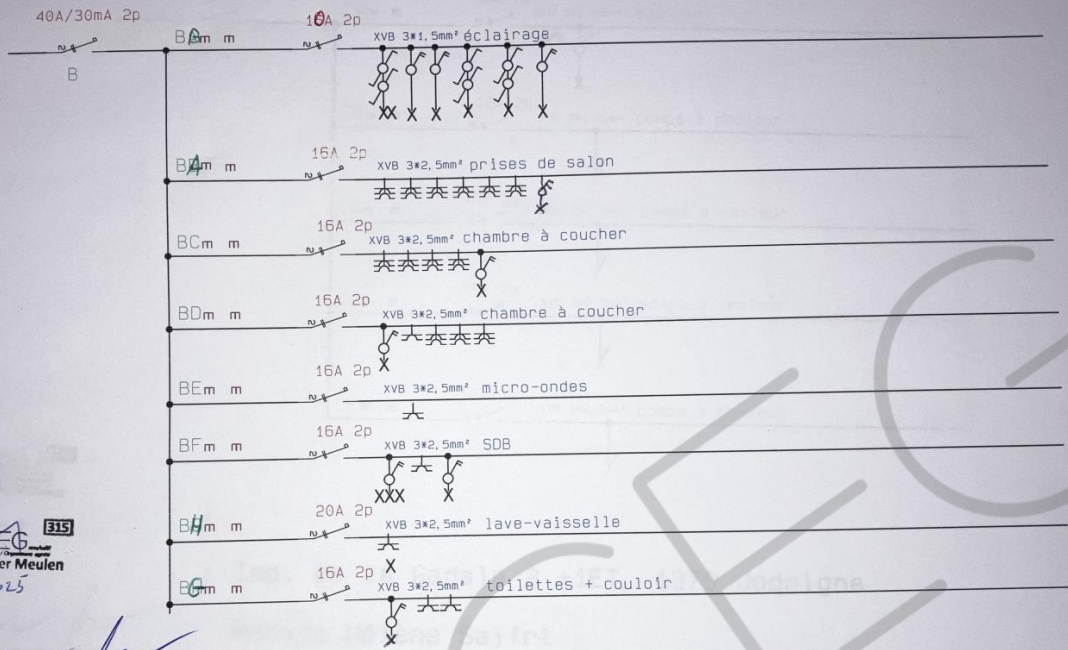


QACEG **B15**
Yarik Van der Meulen
03/05/2025

Artur Iwanowicz
ARTUR IWANOWICZ

TVA BE 0646911014

Imp. de la Gadale 2 +1ET, 1370 Jodoigne
Madame Hélène Sajfrt
Paul Deschanellaan 9 1030 Schaarbeek

Imp. de la Gadale 2 +1ET, 1370 Jodoigne
Madame Hélène Sajfrt
Paul Deschanellaan 9 1030 Schaarbeek



ARTUR IWANOWICZ
TVA BE 0646911014

TD + 1

16A CA 16A CB 16A CC 16A CD 16A CE

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

16A BA 16A BB 16A BC 16A BD 16A BE 16A BF 16A BG 16A BH

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

20A AA 16A AB 25A AC 20A AD 20A AE 20A AF 20A AG 25A AH

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

GENERAL











