

SGS

Zegel nr: 35861



Register nr:
 ADRES INSTALLATIE: *BV Maurice Carême 2*
170 BXL
 EIGENAAR: *Claerman*
 Adres: *Rue Schockaert 139, 1600*
 OPDRACHTGEVER: *OSEA*
 Adres: *Rue de l'ouvrier 16, 4260 Fumal*
 INSTALLATEUR: *IDEM*
 Adres:
 BTW of IK: *465 166 765*

2

3

4

5

8

STROOMLEVERANCIER: *Netmanagement* Teller nr: *506 1644-2004* Jour: *Index: 69/56*

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meetinstellingen: Aardingsmeter SGS nr: *40546* Isolatiemeter SGS nr: *40546* Continuïteitsmeter SGS nr: *40548*
 Netsysteem: *TT* TN - IT Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902
 Datum van het onderzoek: *16/06/05* Industriële (AREI art. 87/86 - 88) TEC EE 201 - 202 - 902
 Aard van het onderzoek: *Geleidend* (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)
 Aard van de installatie: Bestaande - *Nieuwe* Uitbreiding - *Wijziging* - *Voorlopig* - *Werf*
 Type van de installatie: *Bestaande* - *Nieuwe* - *Uitbreiding* - *Wijziging* - *Voorlopig* - *Werf*
 Type van de installatie: *Bestaande* - *Nieuwe* - *Uitbreiding* - *Wijziging* - *Voorlopig* - *Werf*
 Type van de installatie: *Bestaande* - *Nieuwe* - *Uitbreiding* - *Wijziging* - *Voorlopig* - *Werf*
 Aantal borden: *16* ; Aantal eindstroombanen: *16* ; $R_a = 3,18$; $\Omega, R_i \text{ tot} = M \Omega$

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja - ~~Neen~~.
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja - ~~Neen~~.
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douche-kamer: Ja - ~~Neen~~.
- Plaatsing van ZLVS-verlichting: ~~Ja~~ - Neen.
- Plaatsing van elektrische verwarming: ~~Ja~~ - Neen.

VASTGESTELDE INBREUKEN - OPMERKINGEN - NOTA'S:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDER: zie keerzijde.

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
 De installatie is conform onder voorbehoud van ☐ zie keerzijde.
 De algemene ADSI is - ~~was~~ verzegeld. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee ~~aan~~ betrokken personen ondertekend.
 De installatie is ~~niet~~ conform. De ADSI was verzegeld.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op *16/06/13* (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
 De installatie mag in dienst gesteld worden.
 De installatie mag in dienst gesteld blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken.
 De installatie mag niet in dienst gesteld worden - blijven.

AGENT - BEZOEKER:
 Nr. *102758*
 Contrôlé par - Gecontroleerd door
 SGS Bureau NIVELLES
 Date/Datum *16/06/05*
P. DUMONT

NAAM / FUNCTIE / BEVOEGDHEID:
 Agent *gezien op vermeldde datum*
 Blad nr *102758*

VISUM VAN DE VERDELER:
 DATUM:

SGS Bureau Nivelles VZW Erkend Keuringsorganisme
 S. Dupuislaan, 243/2 B-1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 www.sgsburniv.be
 Noorderlaan, 87 B-2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 www.sgsburniv.be
 Grote Baan 76/1 B-3530 Houhaleen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 www.sgsburniv.be


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


REF. 122/2024/7682501:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

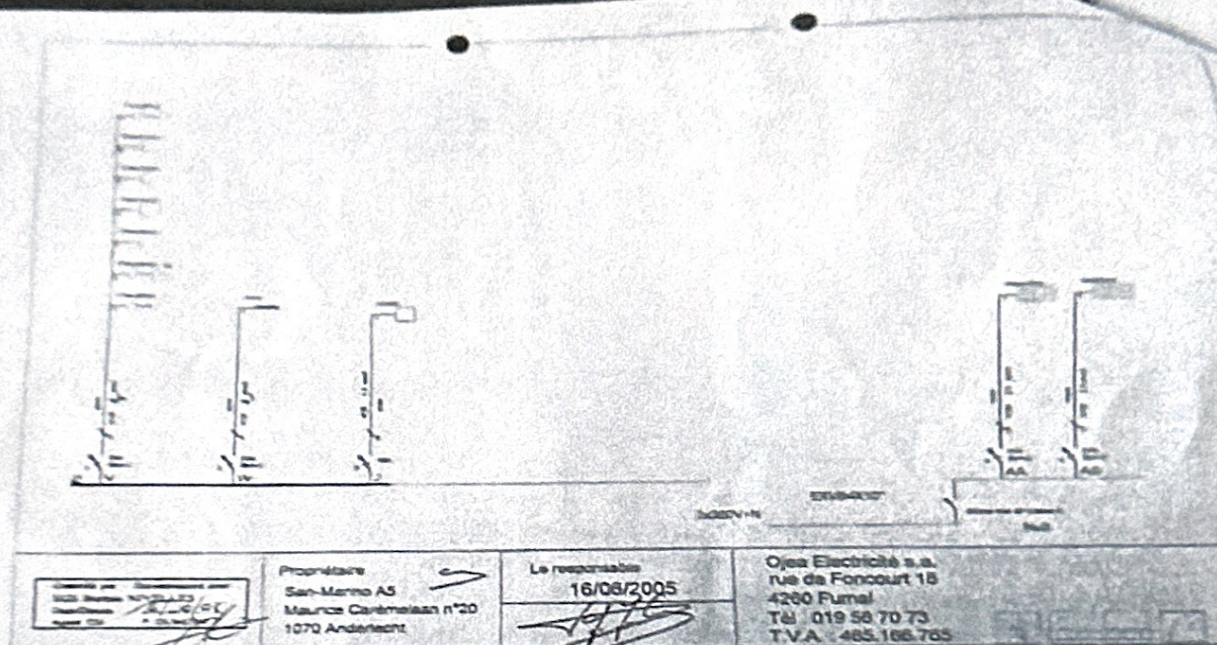

Plan(s) de position de l'installation

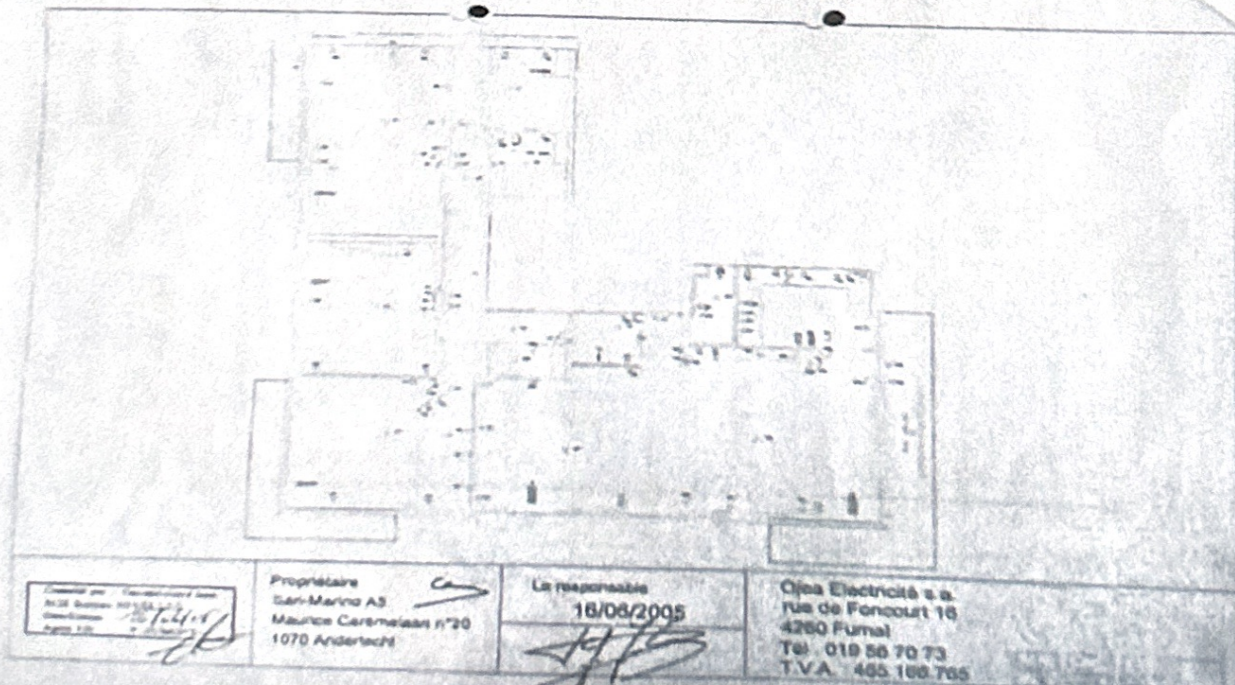

Nombre(s) de l'installation

