

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of controlebezoek
van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning



DE INSTALLATIE IS CONFORM

• ALGEMENE GEGEVENS

Verslagnummer	21450	Eigenaar	.
Inspecteur	BDR	Gegevens installateur	BE792219388. e.o.m.
Het onderzoek is verricht op	28-06-2025	Gegevens opdrachtgever	
Plaats van het onderzoek	Fruithoflaan 120/9 2600 Berchem	EAN	Niet beschikbaar
Type keuring	Periodiek controlebezoek Boek 1 - 6.5	Teller nr	1SAG3100051558
Afwijkingen (deel 8 of deel 6)	Niet toegepast	Stand 1 (dag)	
Type lokaal	Appartement	Stand 2 (nacht)	

• GEGEVENS INSTALLATIE

Aard van de installatie	bestaande (deel 8)	Installatie	Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020, Van 01-06-2020 tot 01-06-2023
Type electrode	Pen/Baar	Bestaande kring	Ja
Spanning Un	3x400V+N	Situatieplan	Aanwezig
Diameter voedingskabel	4 x 10 mm²	Eendraadschema	Aanwezig
Bescherming van aansluiting	40A	Aantal borden	2
		Aantal eindstroombanen	20

• METINGEN

Gebruikte toestellen	Megger MFT1835 & Catex DT-102	Meetwaarden	Ra 9,89 Ohm Ri 1,62 Megaohm
Continuïteitsmeting	In orde		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ?	OK	Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ?	OK
De controle van de staat (vasthechtingen , beschadiging,...) van het elektrische materiaal (schakelaar, stopcontacten verdeelborden,...) ?	OK	Visueel controle van opgesteld materiaal?	OK

• DIFFERENTIEEL

In (A)	In (A)	IΔ (mA)	Aantal Polen	Aantal Kringen	Testknop / Testlus
40	A	300	4	20	OK / OK

- **Opmerkingen en nota's**
 - 17.15 Er werden geen inbreuken vastgesteld.

Plichten van de eigenaars, beheerders, huurder

1. De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit. Het dossier wordt in tweevoud samengesteld. Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:

2. het(de) eendraadsschema('s) van de elektrische installatie;

3. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;

4. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;

5. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;

6. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;

7. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;

8. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.

9. Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:

10. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);

11. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;

12. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).

13. De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

14. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;

15. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;

16. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;

17. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;

18. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


CONFORM


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 van het AREI betreffende elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

De volgende inspectie moet uiterlijk voor 28-06-2050 worden uitgevoerd. De ingangsklemmen van de differentieelstroombeschermingsinrichting aan het begin van de elektrische installatie verzegeld.

De ééndraadsschema's en de situatieplannen werden gedateerd en ondertekend.



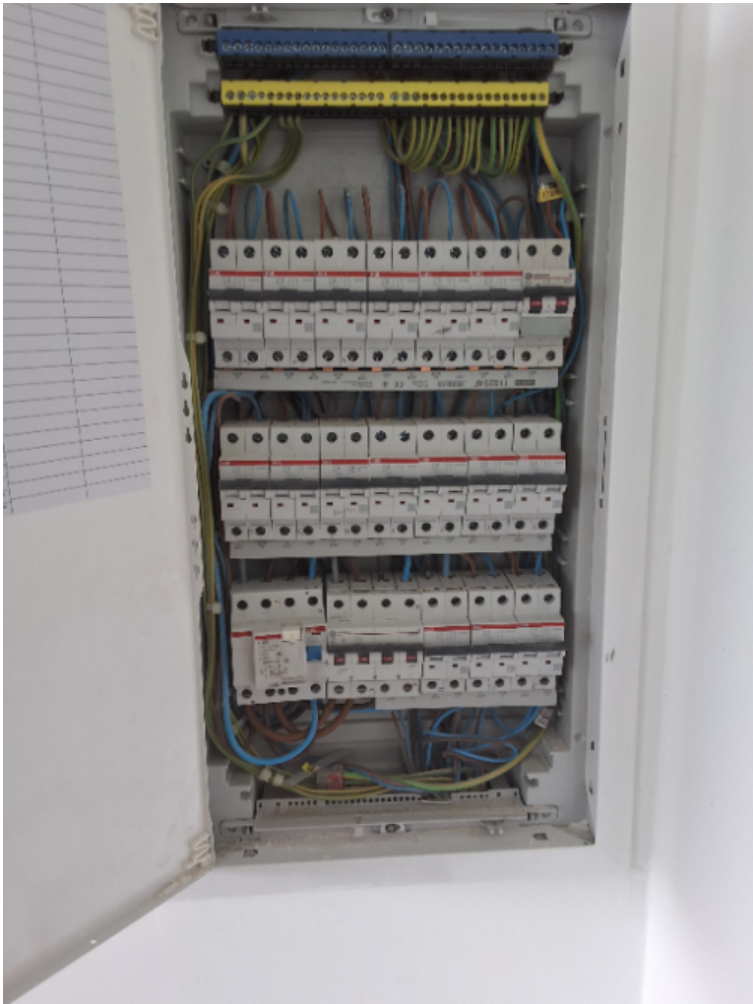

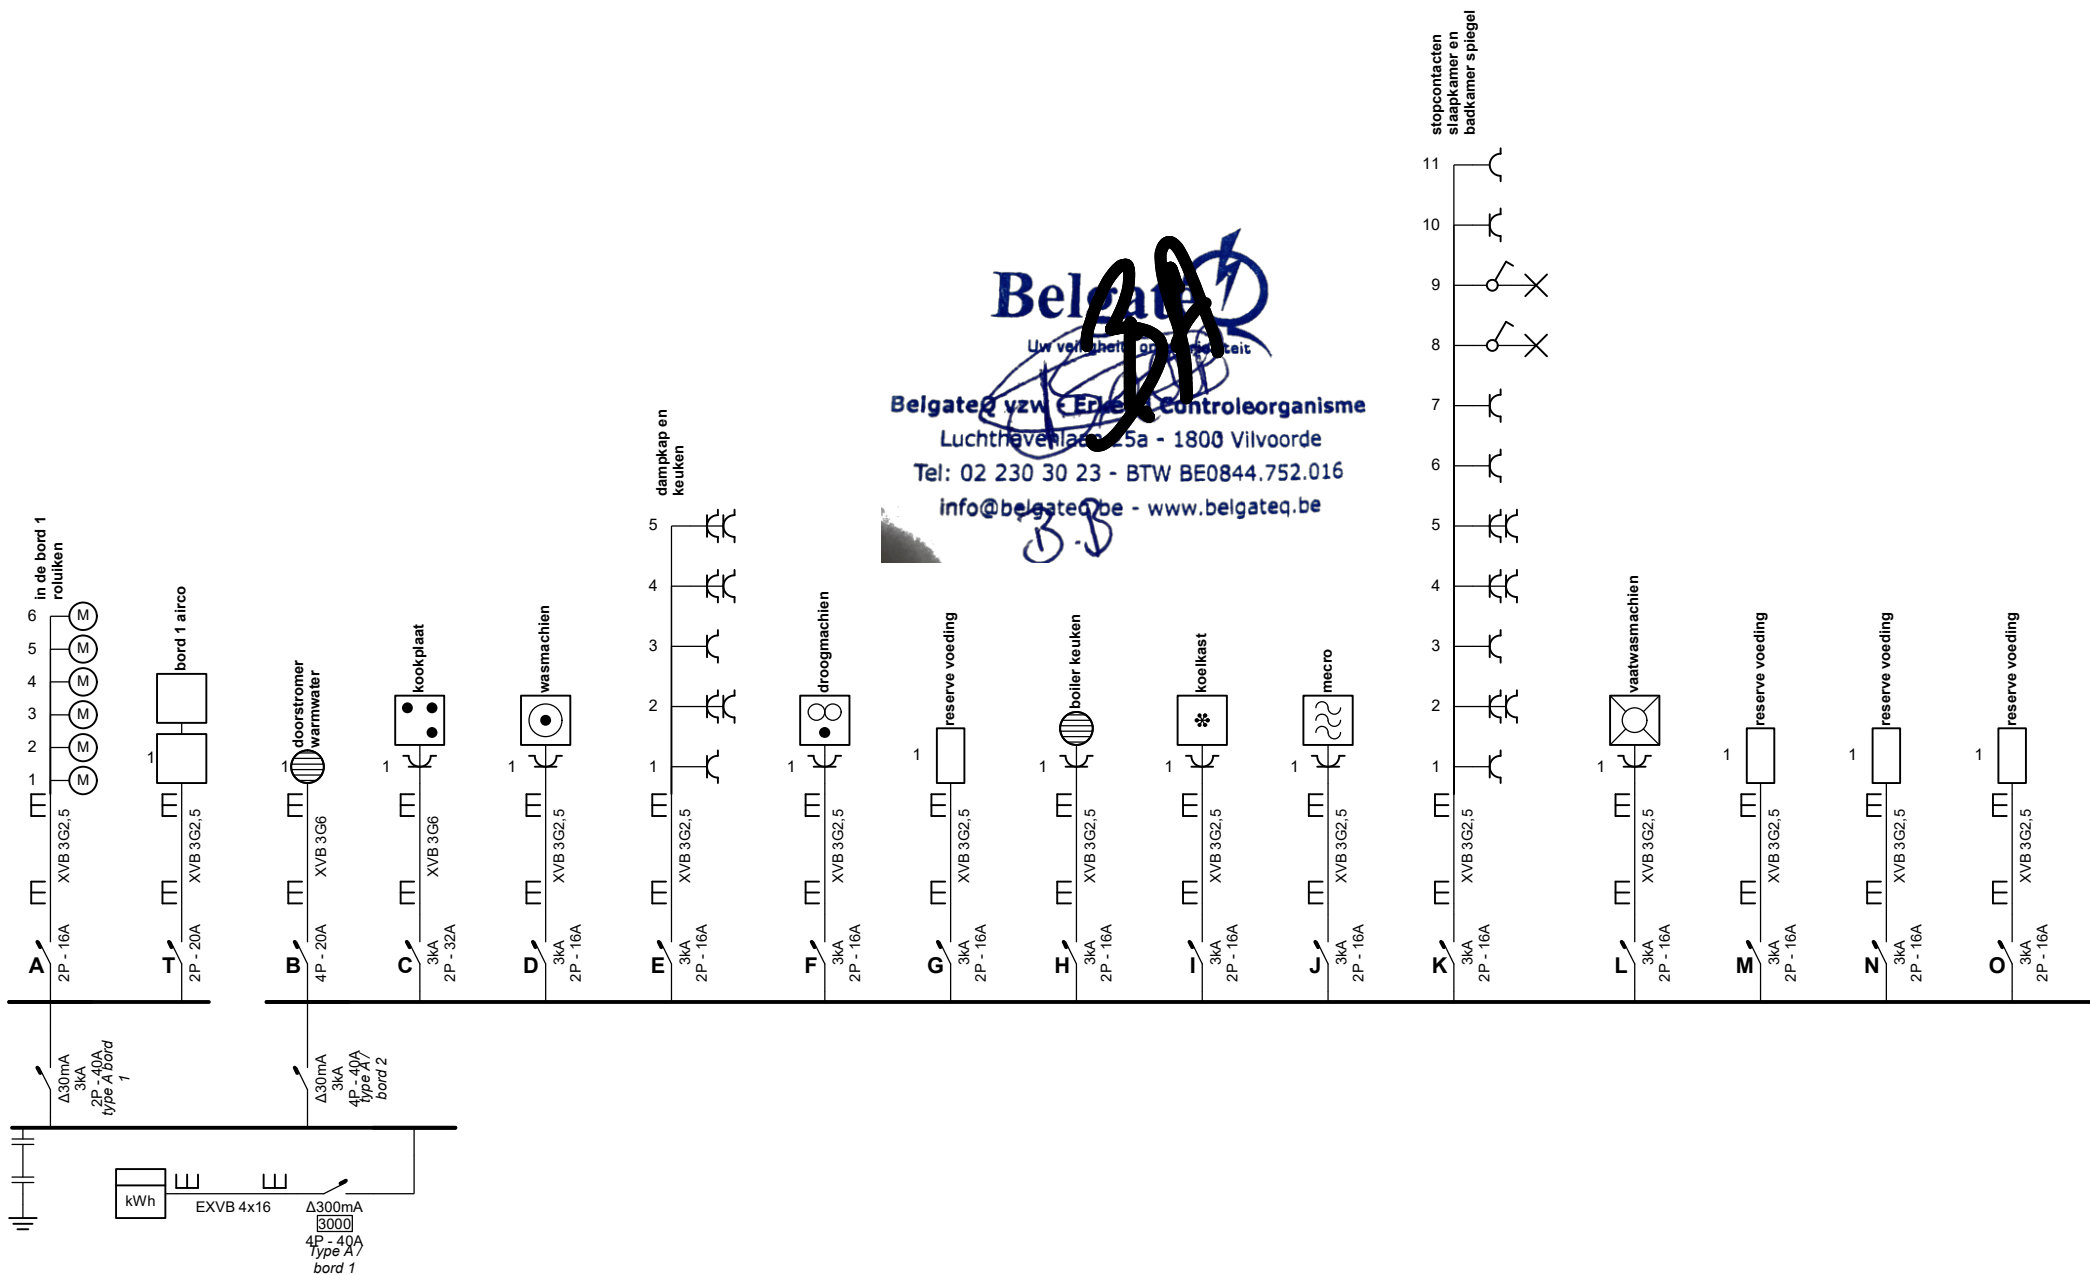

Erkend Organisme
Belgateq
Sporweglaan 151/101
2610 Wilrijk
Tel.: 03 808 27 77
e-mail: info@belgateq.be

Plaats van de elektrische installatie
Ems invest
fruihoeflaan 120 Bus 0908
2600 berchem
BE0759768039


Installateur
eom
Bikschotelaan 96
2600 Berchem
GSM: 0484336107

EOM
elektriciteit op maat
0484/336107

p. 1/4
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

bord 1 in de technishuimte
bord 2 in de appartement

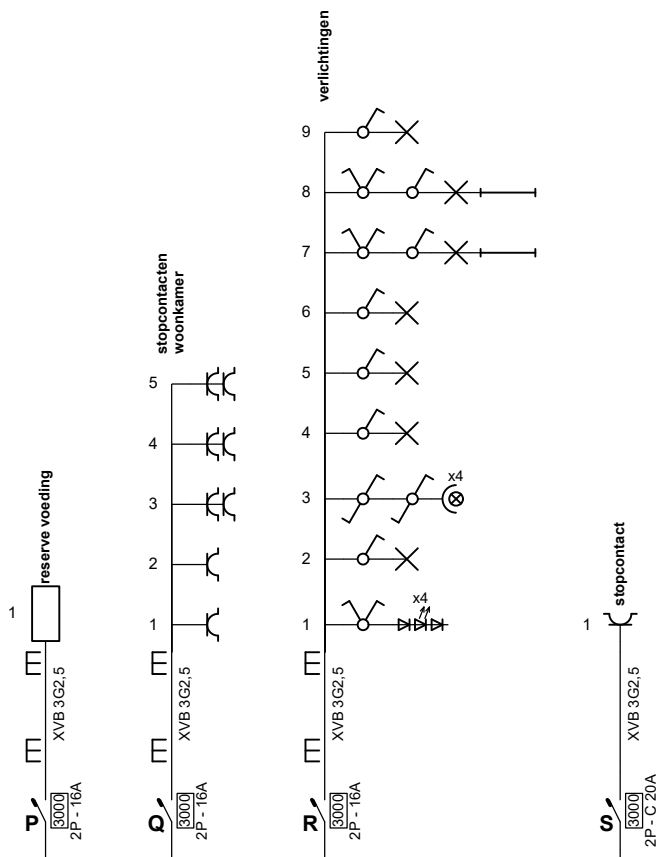


Erkend Organisme
 Belgateq
 Spoorweglaan 151/101
 2610 Wilrijk
 Tel.: 03 808 27 77
 e-mail: info@belgateq.be

Plaats van de elektrische installatie
 Ems invest
 fruithoeflaan 120 Bus 0908
 2600 berchem
 BE0759768039

Installateur
 eom
 Bikschotelaan 96
 2600 Berchem
 GSM: 0484336107



p. 2/4
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz
 bord 1 in de technishuimte
 bord 2 in de appartement

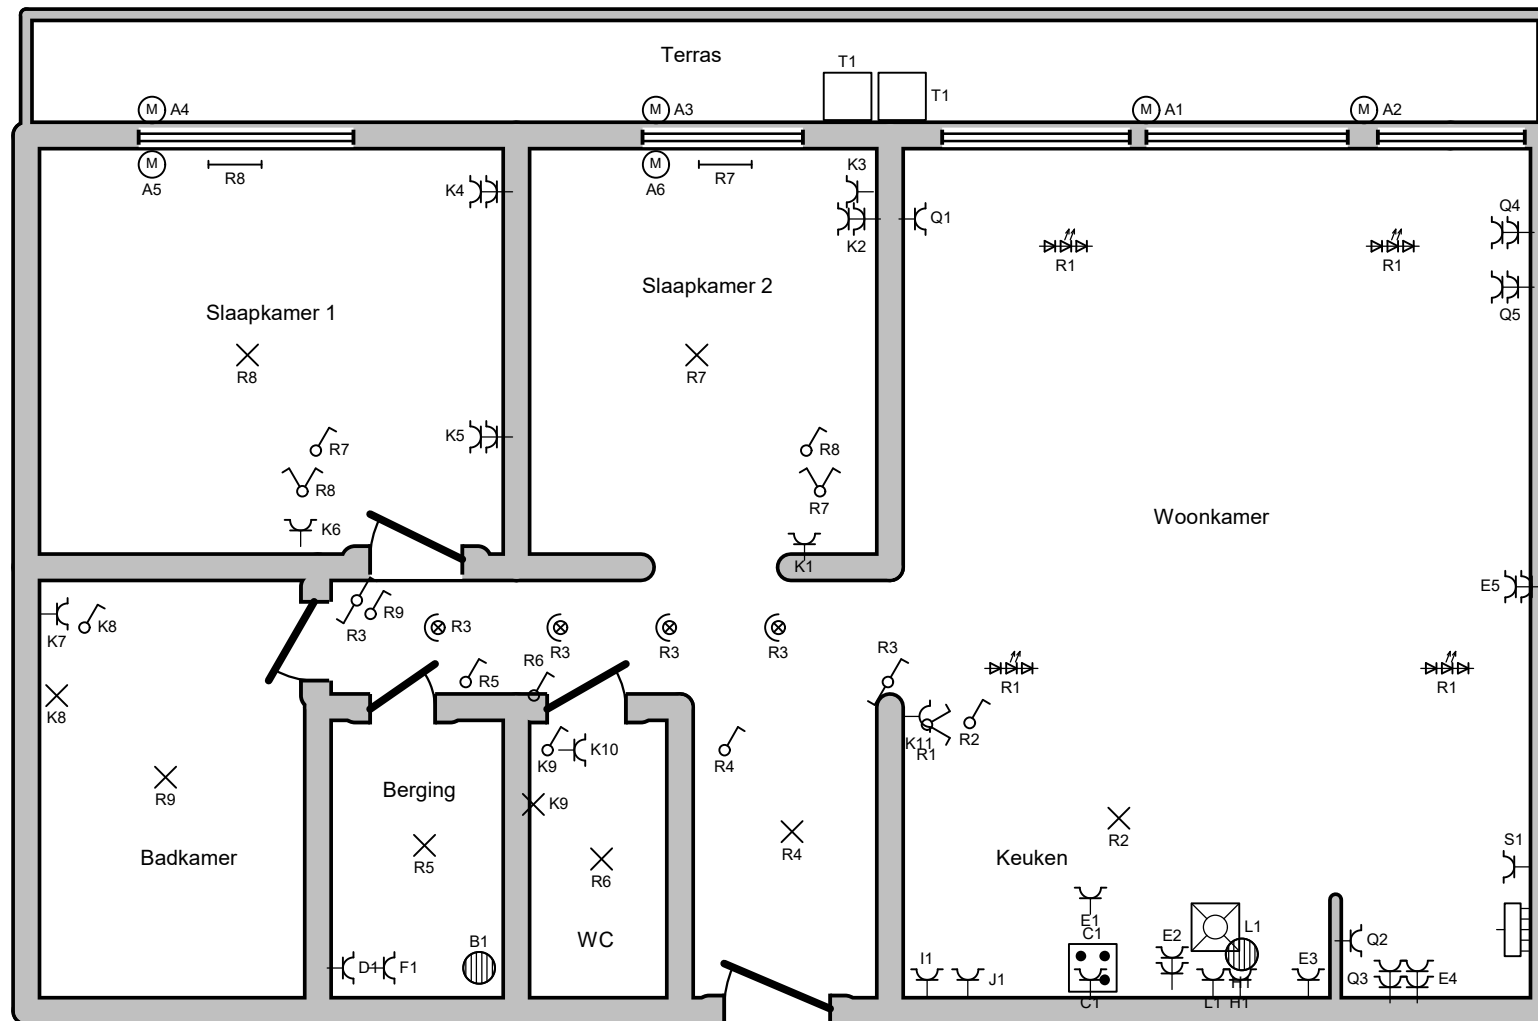**Erkend Organisme**

Belgateq
 Spoorweglaan 151/101
 2610 Wilrijk
 Tel.: 03 808 27 77
 e-mail: info@belgateq.be

Plaats van de elektrische installatie

Ems invest
 fruithoeftaan 120 Bus 0908
 2600 Berchem
 BE0759768039

Installateur

eom
 Bikschotelaan 96
 2600 Berchem
 GSM: 0484336107

**p. 3/4
Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

bord 1 in de technishuimte
 bord 2 in de appartement

- A** in de bord 1 roluiken
- T** bord 1 airco
- B** doorstroomer warmwater
- C** kookplaat
- D** wasmachien
- E** dampkap en keuken
- F** droogmachien
- G** reserve voeding
- H** boiler keuken
- I** koelkast
- J** mecro
- K** stopcontacten slaapkamer en badkamer spiegel
- L** vaatwasmachien
- M** reserve voeding
- N** reserve voeding
- O** reserve voeding
- P** reserve voeding
- Q** stopcontacten woonkamer
- R** verlichtingen
- S** stopcontact

Erkend Organisme
 Belgateq
 Spoorweglaan 151/101
 2610 Wilrijk
 Tel.: 03 808 27 77
 e-mail: info@belgateq.be

Plaats van de elektrische installatie
 Ems invest
 fruithoeflaan 120 Bus 0908
 2600 berchem
 BE0759768039

Installateur
 eom
 Bikschotelaan 96
 2600 Berchem
 GSM: 0484336107



p. 4/4
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz

bord 1 in de technishruimte
 bord 2 in de appartement