



ACA vzw - Erkend controle-organisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
BE 0811 407 869 / TEL: 051/200 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be

Referentie: 202106001073 v1
Datum controle: 07/06/2021
Agent-bezoeker: Ken Hoeven
Besluit: Conform



ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAAG SPANNING (Boek 1 - KB 08/09/2019)

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: Declerck Bjorn, Kruishofstraat 146 bus 55, 2020 ANTWERPEN
Eigenaar: Bjorn Declerck
Installateur: Driema VOF Mastbosweg 52 2620 Hemiksem
BTW-nr.: BE 0674 994 779

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats controle: Kruishofstraat 146 bus 55, 2020 ANTWERPEN
EAN-code installatie: 541 449 500 000 832 944
Tarief teller(s): Dag
Nummer teller(s): 41793828
Index teller(s): 79453,6
Type installatie: Wooneenheid
Private HS-cabine: Neen
DNB: Fluvius
Type lokaal: Appartement

Aard van de controle:

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 - Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning - Interne procedure GPRO/ELE/001

Type controle: Controlebezoek verkoop oude huishoudelijke installatie (8.4.2)
Datum uitvoering: ☒ Vóór 01/10/1981 ☒ Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☐ Na 01/06/2020
Nota's: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen"
Afwijkingen (Deel 8): Toegepast
Herkeuring op verslag: /

Algemene gegevens van de elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 230V Max. nominale stroom: 40 A Nominale waarde aansluitautomaat: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord: 3 x 10 mm² Type: VOB Type aardverbindingssysteem: TT
Aardelektrode: Gemeenschappelijke aardverbinding - pennen en/of baren Sectie aardelektrode: /
Sectie aardgeleider: 16 mm²
Aantal borden: 1 Aantal stroombanen: 5 Aantal reservekringen: 0
Gedecentraliseerde productie-installatie: Niet aanwezig AC-Vermogen (maximaal): / kVA
☐ PV-installatie ☐ Batterij-opslag ☐ Waterstofcentrale ☐ Warmte-kracht-koppeling ☐ Windmolen

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen:

Hoofd-differentieelstroominrichting(en):

Nominale stroom I_n: 40 A Gevoeligheid ΔI: 300 mA Aantal polen: 4 Type: A ☐ Niet aanwezig
Extra: /

Bijkomende differentieelstroominrichting(en):

Nominale stroom I_n: 40 A Gevoeligheid ΔI: 30 mA Aantal polen: 2 Type: A ☐ Niet aanwezig
Extra: /

Schema's en plannen van de installatie:

Eendraads- of stroombaanschema('s): Versie/nr. 01 Datum: 02/06/2021 ☒ In orde ☐ Niet aanwezig
Situatieplan(nen): Versie/nr. 01 Datum: 02/06/2021 ☒ In orde ☐ Niet aanwezig
Document(en) van de veiligheidsinstallaties: Versie/nr. / Datum: / ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig
Document(en) van de kritische installaties: Versie/nr. / Datum: / ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig

Metingen, controles en beproevingen:

Spreidingsweerstand aardverbinding: 9,3 Ω Meetmethode: ZEB
Algemene isolatiweerstand: +0,5 MΩ Meetspanning: 500 V
Test differentieelstroominrichting(en): Testknop: OK Foutflus: OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: Algemeen: OK Equipotentiale verbinding: OK
Bescherming onrechtstreekse aanraking: OK Bescherming rechtstreekse aanraking: OK
Staat van het vast (opgesteld) materiaal: OK Staat van het verplaatsbaar materieel: OK

Beschrijving van de stroombanen


Zie schema's

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken.

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A - De schema's van de elektrische installatie moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A - Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- A - De schema's van de elektrische installatie zijn aanwezig op het ogenblik van de controle en werden ter plaatse nagezien. Deze moeten opnieuw voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende (her)keuring.
- A - Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- A - Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- A - De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- B - De eenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.



ACA 1717 - Brandweer Oost-Vlaanderen
Brennendeweg, 135 - 9000 Aalst
BTW BE011411110
Tel. 011 20 10 00 - Fax 011 20 10 01
info@aca.be - www.aca.be

De elektrische installatie

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

De elektrische installatie is vervaardigd volgens de in het dossier van de elektrische installatie opgenomen tekening. De tekening wordt ter beschikking gesteld van de controleur. De controleur is verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening. De controleur is eveneens verantwoordelijk voor de correctheid van de tekening.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 07/06/2046

☐ door hetzelfde organisme

☒ door een organisme naar keuze

☒ De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

☒ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

☐ tijdens een vorig plaatsbezoek

☒ tijdens huidig plaatsbezoek

☐ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

☐ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

☐ De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeker:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

De reglementaire voorschriften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme.


De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.


De plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw (www.acavzw.be).

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen.

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Stappenplan in geval van een conforme elektrische installatie:

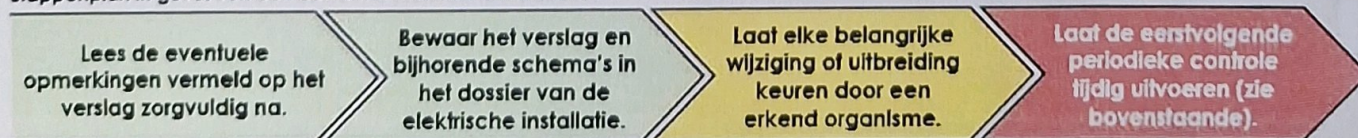

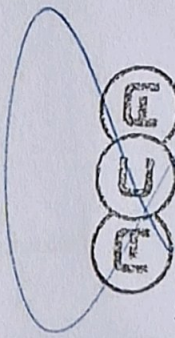

MEINER FÜRSTENBERG 338 - 8800 Roeselare
ACEG ANTWARTVA DE 081 407 1407

ACEG Ahrwittstraße 338 - 8350 Koeselahr
Vogelkirschen 40
Tel. 0655/33 49.79 - Fax 0655/33.66.29
e-mail: info@acavz.vb - www.acavz.vb


Tel.: +32 3 369 15 94
E-mail: info@acavzw.be - www.acavzw.be

Alike Janssens
Kruishofstraat 146 Bus V12B
22020 Antwerpen

Installateur
Dries Leroy
Maatsbosweg 52
2620 Hemiksem

1005 - ADCT x 6
 Datum: 2-5-2021
 Datum: 2-5-2021
 Datum: 2-5-2021

- A Hoofdverlies
- A1. Stopcontacten Keuken
- A2. Kookvuur
- A3. Stopcontacten Living + SLP
- A4. Verlichting Hal + SLP
- A5. Verlichting Keuken + Living + SLP
- B Verlies 30mA
- B1. Verl. + Stopc. Badkamer + Living

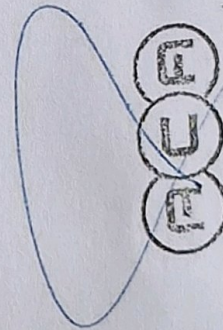

ACAASPI - Organisme de Contrôle Agréé

Enregistré au Registre de Commerce de la Région de Bruxelles-Capitale

Enregistré au Registre de Commerce de la Région de Bruxelles-Capitale
 2860 Brycheux
 Tel. 02 33651331 - Fax 065/33.66.29
 e-mail: info@acaaspi.be - www.acavzw.be

07/06/2021

Plaats van de elektrische installatie
 Anke Janssens
 Kruisveldstraat 146 Bus V12B
 22020 Antwerpen

Installateur
 Dries Leroy
 Mastbosweg 52
 2640 Hemiksem

P. 39
 Lijst Keukens
 Datum: 2-6-2021
 3 x 220V - 50Hz
 TT Net