



Beter Zeker.

Technisch Bureau Voorbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☒ BTV Antwerpen
- ☒ BTV Antwerp-Wallon
- ☐ BTV Brussel
- ☐ BTV Hainaut
- ☐ BTV Liège
- ☐ BTV Limburg
- ☐ BTV Namur / Luxembourg
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen
- ☐ BTV Vlaams-Brabant
- ☐ BTV West-Vlaanderen

Tel. 03 216 28 90 btvantwerpen@btvcontrol.be
 Tel. 081 65 84 59 btvbrabantwallon@btvcontrol.be
 Tel. 02 230 81 82 btvbrussel@btvcontrol.be
 Tel. 064 33 64 65 btvhainaut@btvcontrol.be
 Tel. 04 253 19 72 btvliege@btvcontrol.be
 Tel. 011 42 18 34 btvlimburg@btvcontrol.be
 Tel. 083 21 35 27 btvnatur@btvcontrol.be
 Tel. 09 252 45 45 btvoostvlaanderen@btvcontrol.be
 Tel. 016 63 47 45 btvlaamsbrabant@btvcontrol.be
 Tel. 056 70 54 65 btvwestvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr.: 169/140801/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

2640 Harelbeke
 Oudekerkestraat 162 - 3de verd. 16

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Centex puba
 3320 Hoegaarden, Kleinoverlaar 64

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

089 3825603

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 01/09/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276 bis) (ARAB art. 262) (K.B. 412-2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzuuring Verkoop woonruimte Type der lokalen: App 3de verd. 16

Begin werken: Fundering voor na 110.81 Elektrische installatie voor na 110.81 M.B. AREI art. 86

Aansluiting: Spanning: mono 230 V

Bescherming van de aansluiting: 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 16 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 40 A 30 mA

Type van de aardelektrode: Huis: baren pennen horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 5 Ohm; RI tot: 260 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

- Schroefbomen zie eendradenscherm.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

BESLUIT

☒ 1

De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraden- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 01/09/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2 De installatie is niet conform.

☐ 3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

169 6606
 [Handtekening]



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,

Eigenaar van de installatie: Spitaels
 Apollostraat 47 bus 1
 2600 Berchem
 Adres van uitvoering: Deurnestraat 162 3de verd. rechts
 Mortsel

Het keuringsorganisme:

Bru 169 Lachy
 01/09/19

Kuiken-Living
 Badkamers


Kuiken

Kamers - Hal

Kamers - Berging
 Living

Kuiken - WC

Kelder

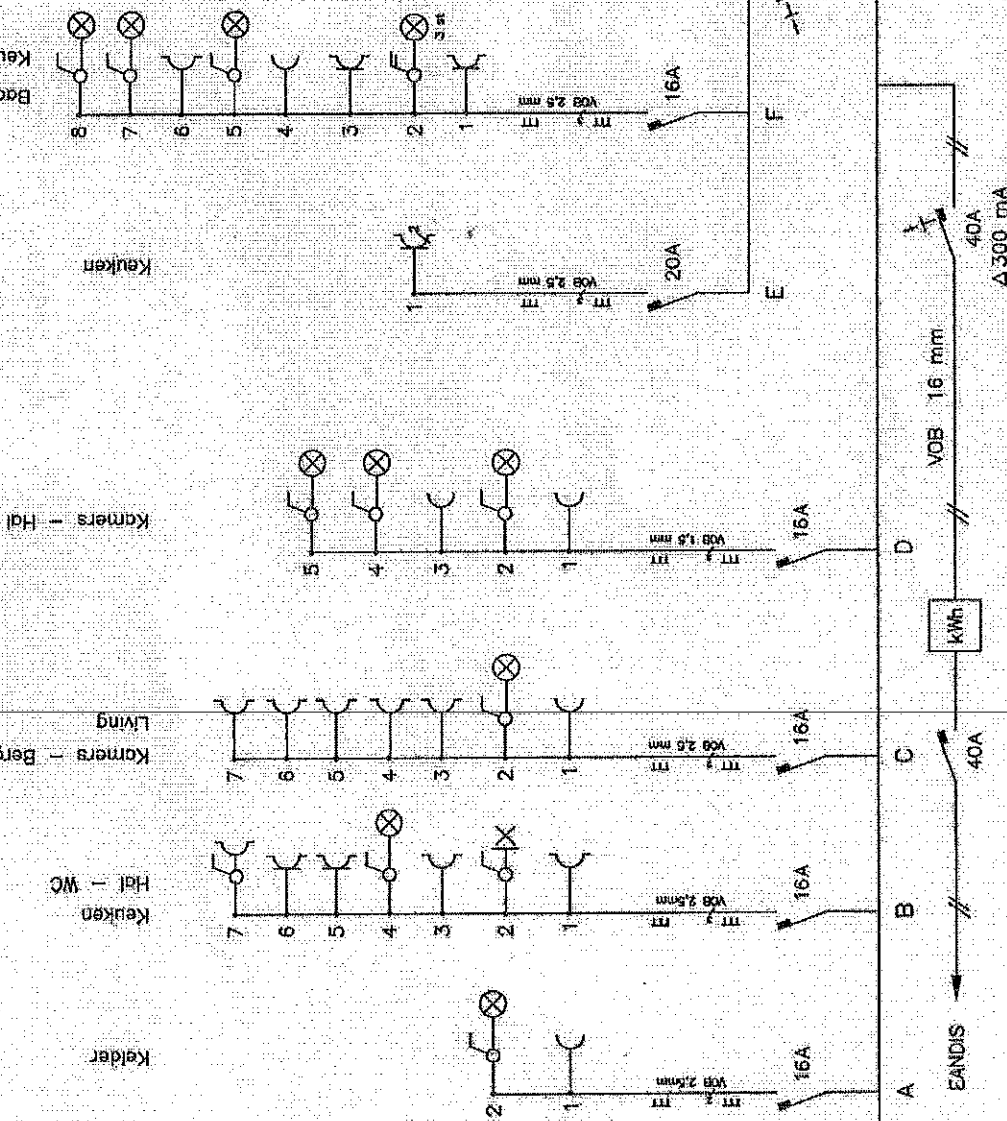



VOORWERP

EENDRAADSCHEMA

BLAD

1

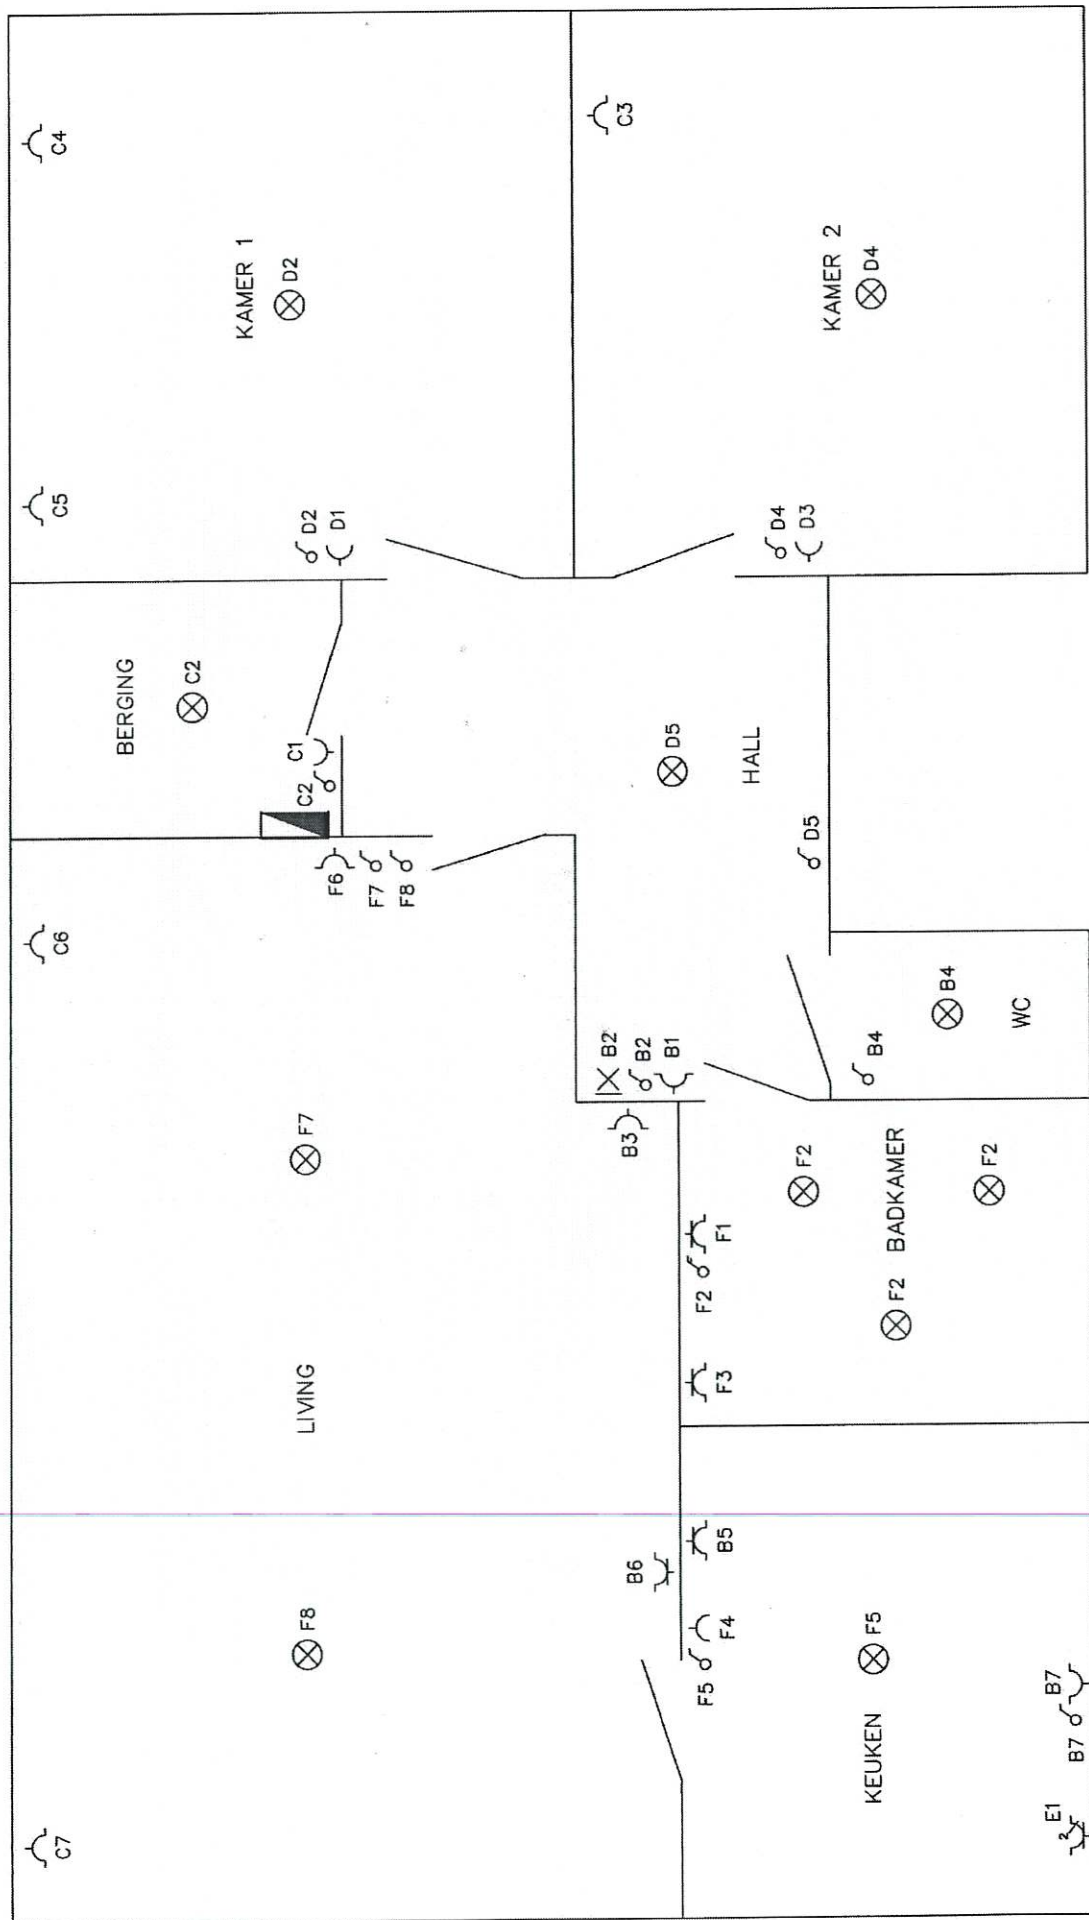

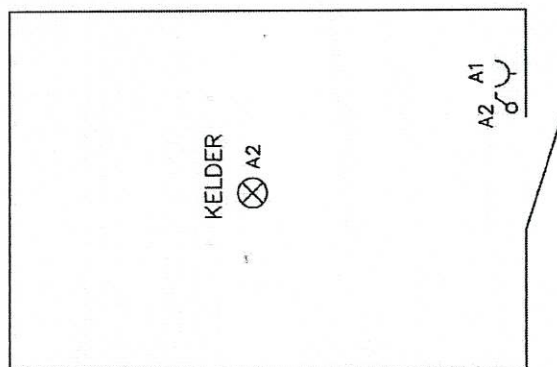

B. W. J. J. J.

VOORWERP

OPSTELLINGSPLAN KELDER

BLAD

3