

Register nr: 82744-1 Zegel nr: 109450
 ADRES INSTALLATIE: Speers
Deense
 EIGENAAR (Naam - Voornaam): idem
 Adres: idem
 OPDRACHTGEVER: Belekonic
 Adres: Groot Hagekruis 106 Ekeren
 INSTALLATEUR: idem
 Adres: idem
 BTW of IK: idem

DNB: / Teller nr: / Index: / EAN Code: /

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0521 Isolatiemeter SGS nr: A0521 Continuïteitsmeter SGS nr: A0541
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212
 Controledatum: 10/11/10
 Aard van onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)
 Aard van installatie: bestaande - nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - werf
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkruimte, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere
 Bouwjaar: fundering vóór - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: ja / nee
 Aansluiting: spanning: 230 V AC-DC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: A - voorzien: 48 A
 Voedingskabel hoofdbord: 9 x 10 mm², type: KVB; Algemene schakelaar: 40 A, type: ADS1
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23; Ra = 21 Ω; Ri tot = 20,5 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - ~~wasruimte~~ - afwasmachine - droogkast - ~~boiler~~ - douche/kamer: ja - ~~neen~~
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ~~ja~~ - neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ~~ja~~ - neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

geen inbreuk

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde
 BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - ~~was~~ verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - ~~die~~ betrokken personen ondertekend.

☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).

☒ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor 10/11/10 18035.

☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR:
 Nr + naam + handtekening
306 ms

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:
 Inspecteur gezien op vermelde datum

Blad LS nr **121029**

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BLEE10.11N - 25/11/08

SGS Statutory Services Belgium VZW
 Zetel


Internationalelaan, 55/D
 Grote baan, 76/1
 SGS House, Noorderlaan, 87


1070 Brussel
 3530 Houthalen
 2030 Antwerpen

t +32 (0)2 411 60 35
 t +32 (0)11 80 61 76
 t +32 (0)3 545 48 88


f +32 (0)2 411 38 70
 f +32 (0)11 80 61 75
 f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com
 e sgs.houthalen.sgsbn@sgs.com
 e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com

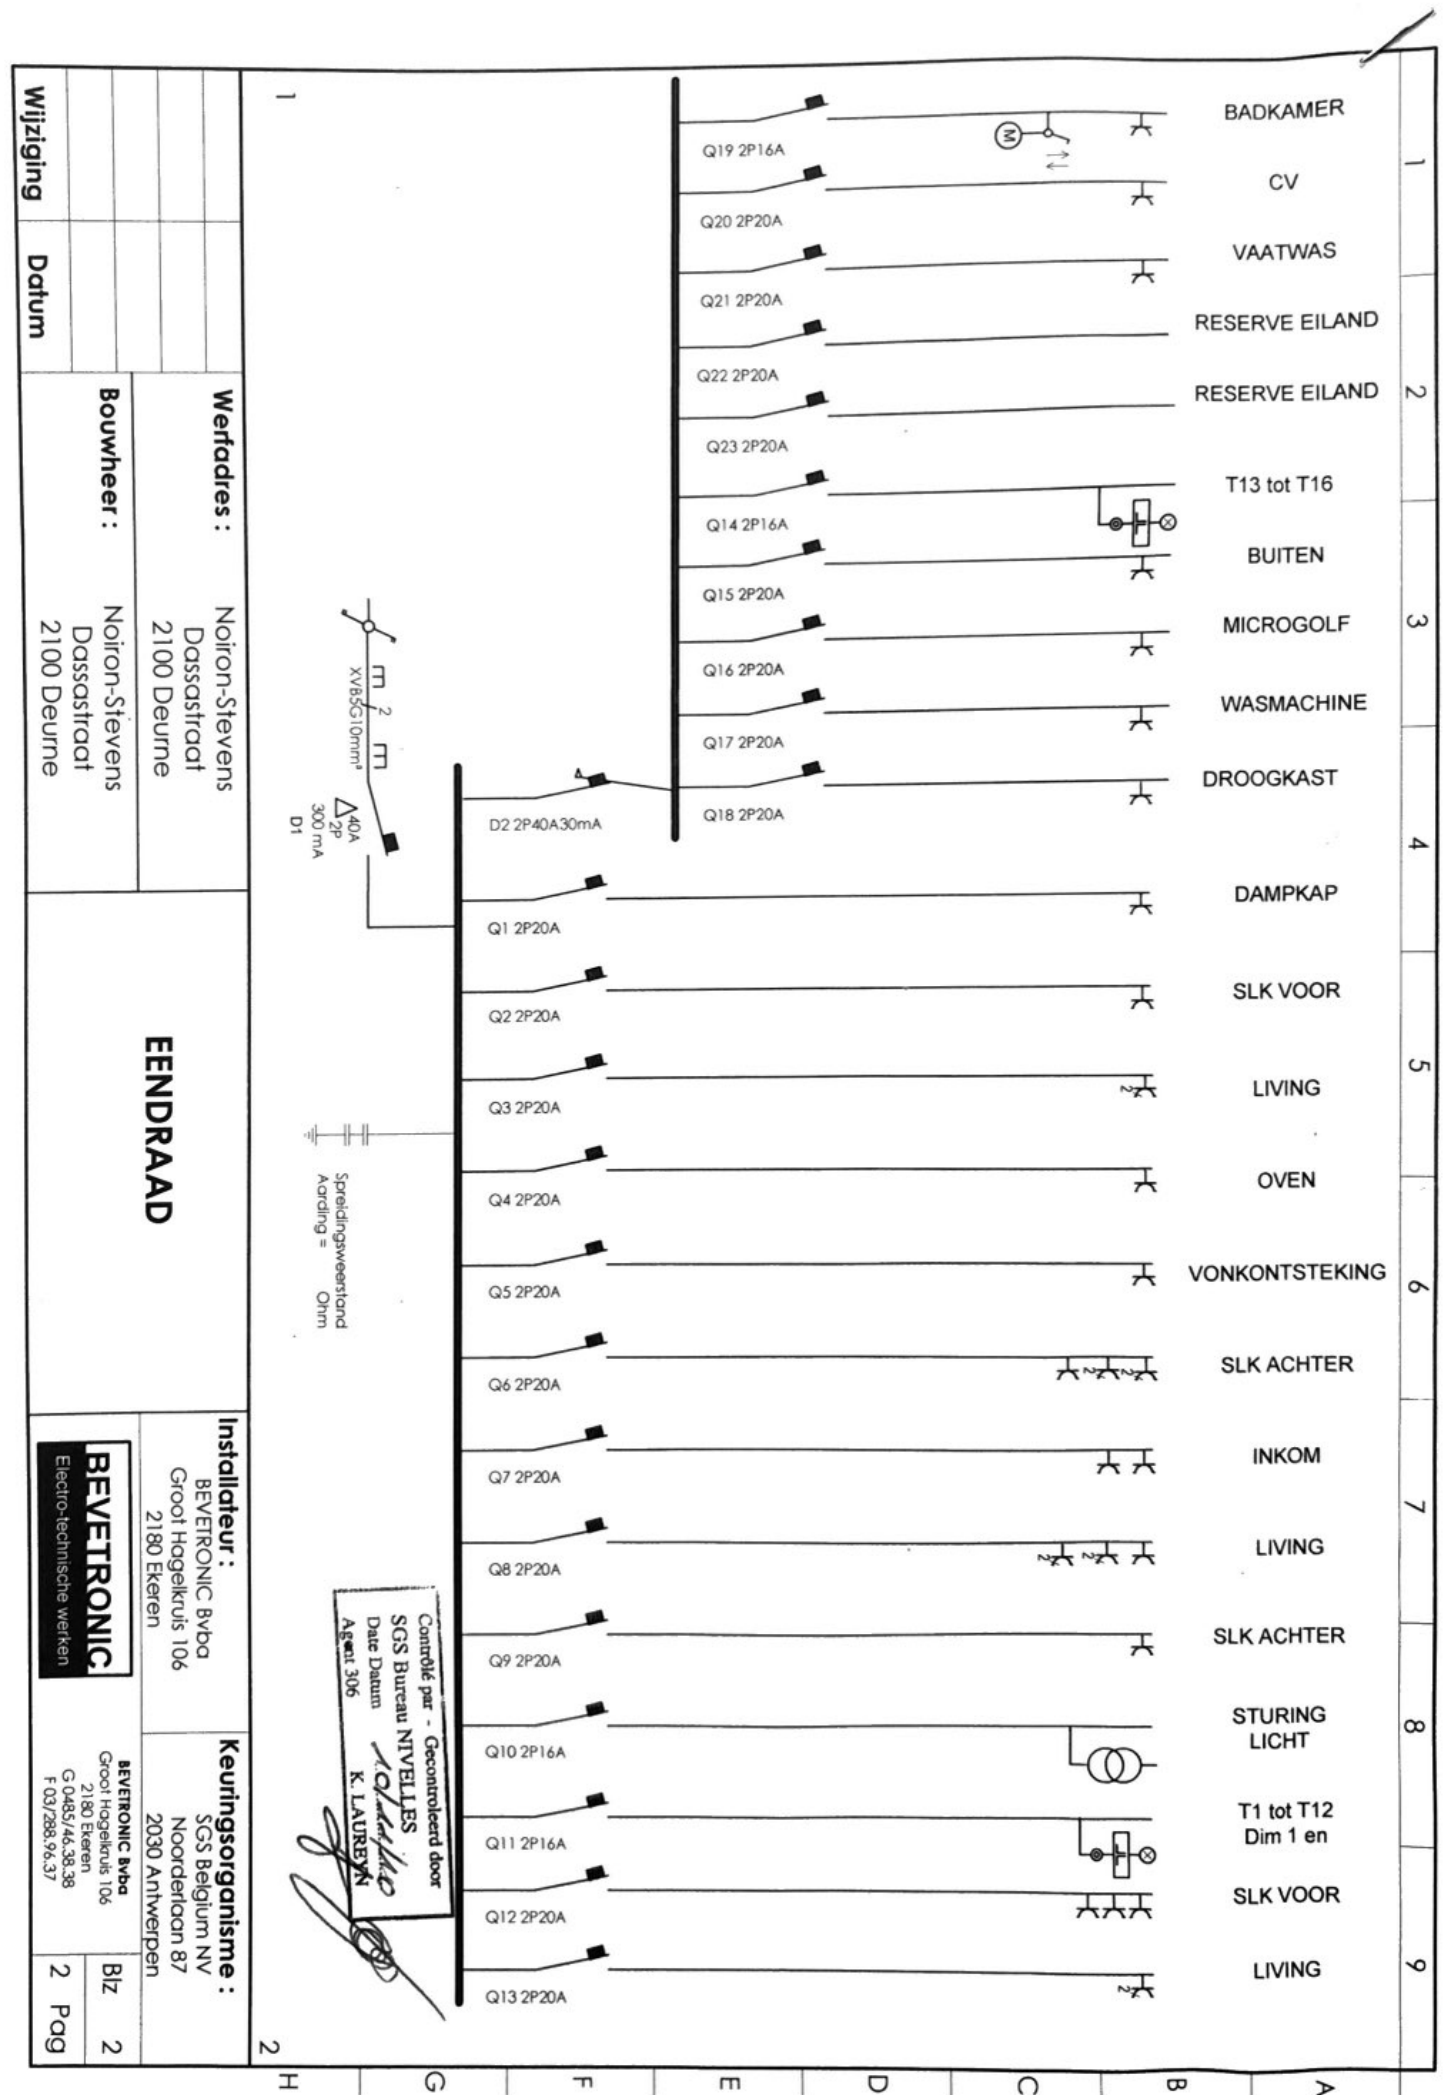


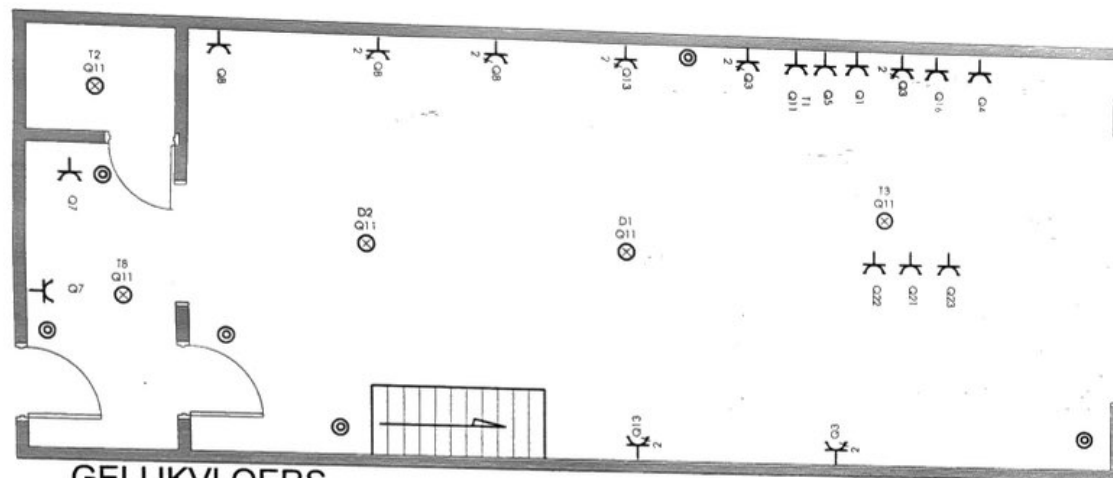

GELIJKVLOERS

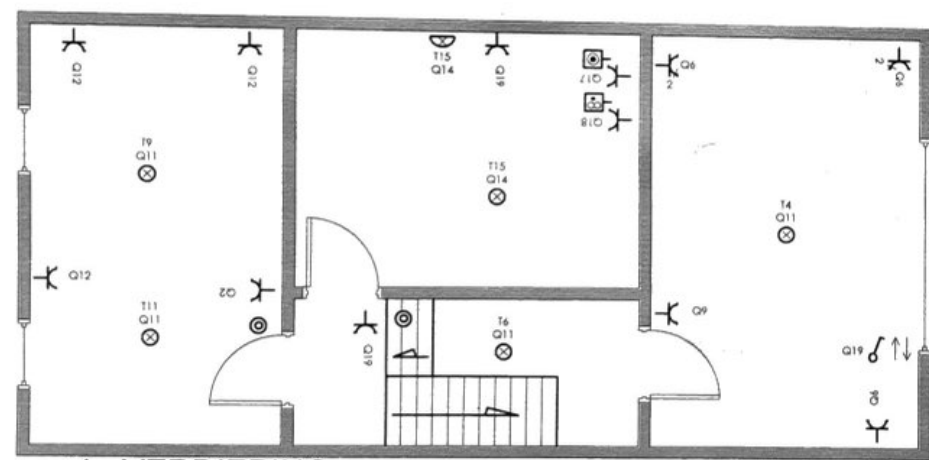

1e VERDIEPING

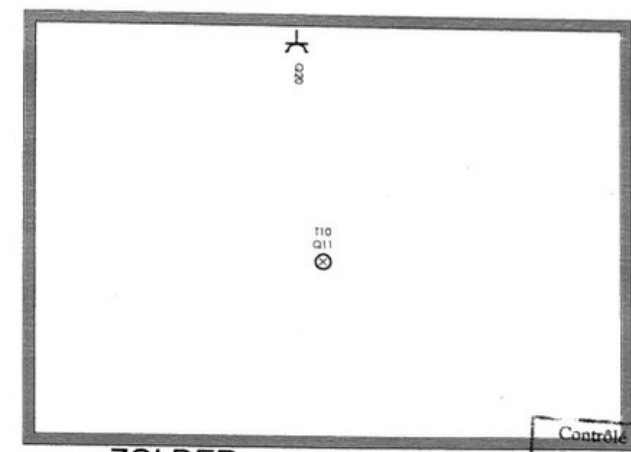

ZOLDER

- T1 ONDERKAST KK
- T2 PL WC
- T3 PL SPOELBAK
- T4 PL MASTEL SLK
- T5 RESERVE
- T6 PL GANG 1e
- T7 RESERVE
- T8 PL INKOM
- T9 PL SLK 2 R
- T10 RESERVE
- T11 PL SLK 2 L
- T12 RESERVE
- T13 ML BUITEN
- T14 RESERVE
- T15 PL+ML BADKAMER
- T16 RESERVE
- D1 PL EETTAfel
- D2 PL LEEFRUIMTE

Contrôle par - Gecontroleerd door
 SGS Bureau NIVELLES
 Date Datum *10/11/00*
 Agent 306 *K. LAUREYN*

		Werfadres : Noiron-Stevens Dassastraat 2100 Deurne	Situatieplan	Installateur : BEVETRONIC Bvba Groot Hagelkruis 106 2180 Ekeren	Keuringsorganisme : SGS Belgium NV Noorderlaan 87 2030 Antwerpen	
		Bouwheer : Noiron-Stevens Dassastraat 2100 Deurne		BEVETRONIC Electro-technische werken	BEVETRONIC Bvba Groot Hagelkruis 106 2180 Ekeren G 0485/46.38.38 F 03/288.96.37	Blz 1
Wijziging	Datum					2 Pag