


N° 234-INSF

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : TmapNr teller : 43467369
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 13/02/128EAN
code : /

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	⊗	○	○	○	○	○	○	○	⊗	○	○	○	○	⊗

Plaats van het onderzoek : Posthoflaan 116 Bus 24 2600 Berchem
Lieu du contrôle :Eigenaar : Marivaet Peggy Adres : Jden
Propriétaire : Jden Adresse :Installateur : Jden BTW / TVA : /Datum van het onderzoek : 06/02/12 Ik. / C.I. : /Date du contrôle : 06/02/12 Inspecteur : Dr. Smeets KuntOnderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 6 Verdieping Na 24Spanning : 230V Meter / bord verbinding : VVB 4x10³ Max. beveiliging : 50A 1P+N
Tension : 230V Liaison compteur-tableau : / Protection max. :Aardelektrode : 1.5m Isolatie : 55,7 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 14 Ohm Isolement : 55,7 Mohm Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>10</u>		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>IV Hoofdelijk -> Alle buizen</u>		○	○	○	○	○	○	○
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>IV bijk. dip.</u>		○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○
					○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : ☒ ☐ Liaisons equipotentielles : ☒ ☐Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :Opmerkingen / Remarques : Datum/date : 06/02/12

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 06/02/2013
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.O.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
○	○	○	○	
271 AK	271 HK	271 HK	271 HK	
○	○	○	○	
278 AK	271 HK	271 HK	271 HK	
○	○	○	○	

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.F.E. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, de tout accident ou incident, à la présence d'électricité ; d) l'obligation de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie précisée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

16	20	20	20A
1	2	3	4

76A	20A	20A	20A	20A
6	7	8	9	10

20A 4P	4P	4P
5	D2	D1

1 LICHT APPARTEMENT

2€ LIVING

3€ KEUKEN

4€ OVEN

5 KOOKPLAAT

6€ BADKAMER + SLAAPKAMER

7€ VAAT


8€ DROOG


9€ WAS


10€ CHAUFFAGE BADKAMER

D1 DIFF 300MA

D2 DIFF 300MA



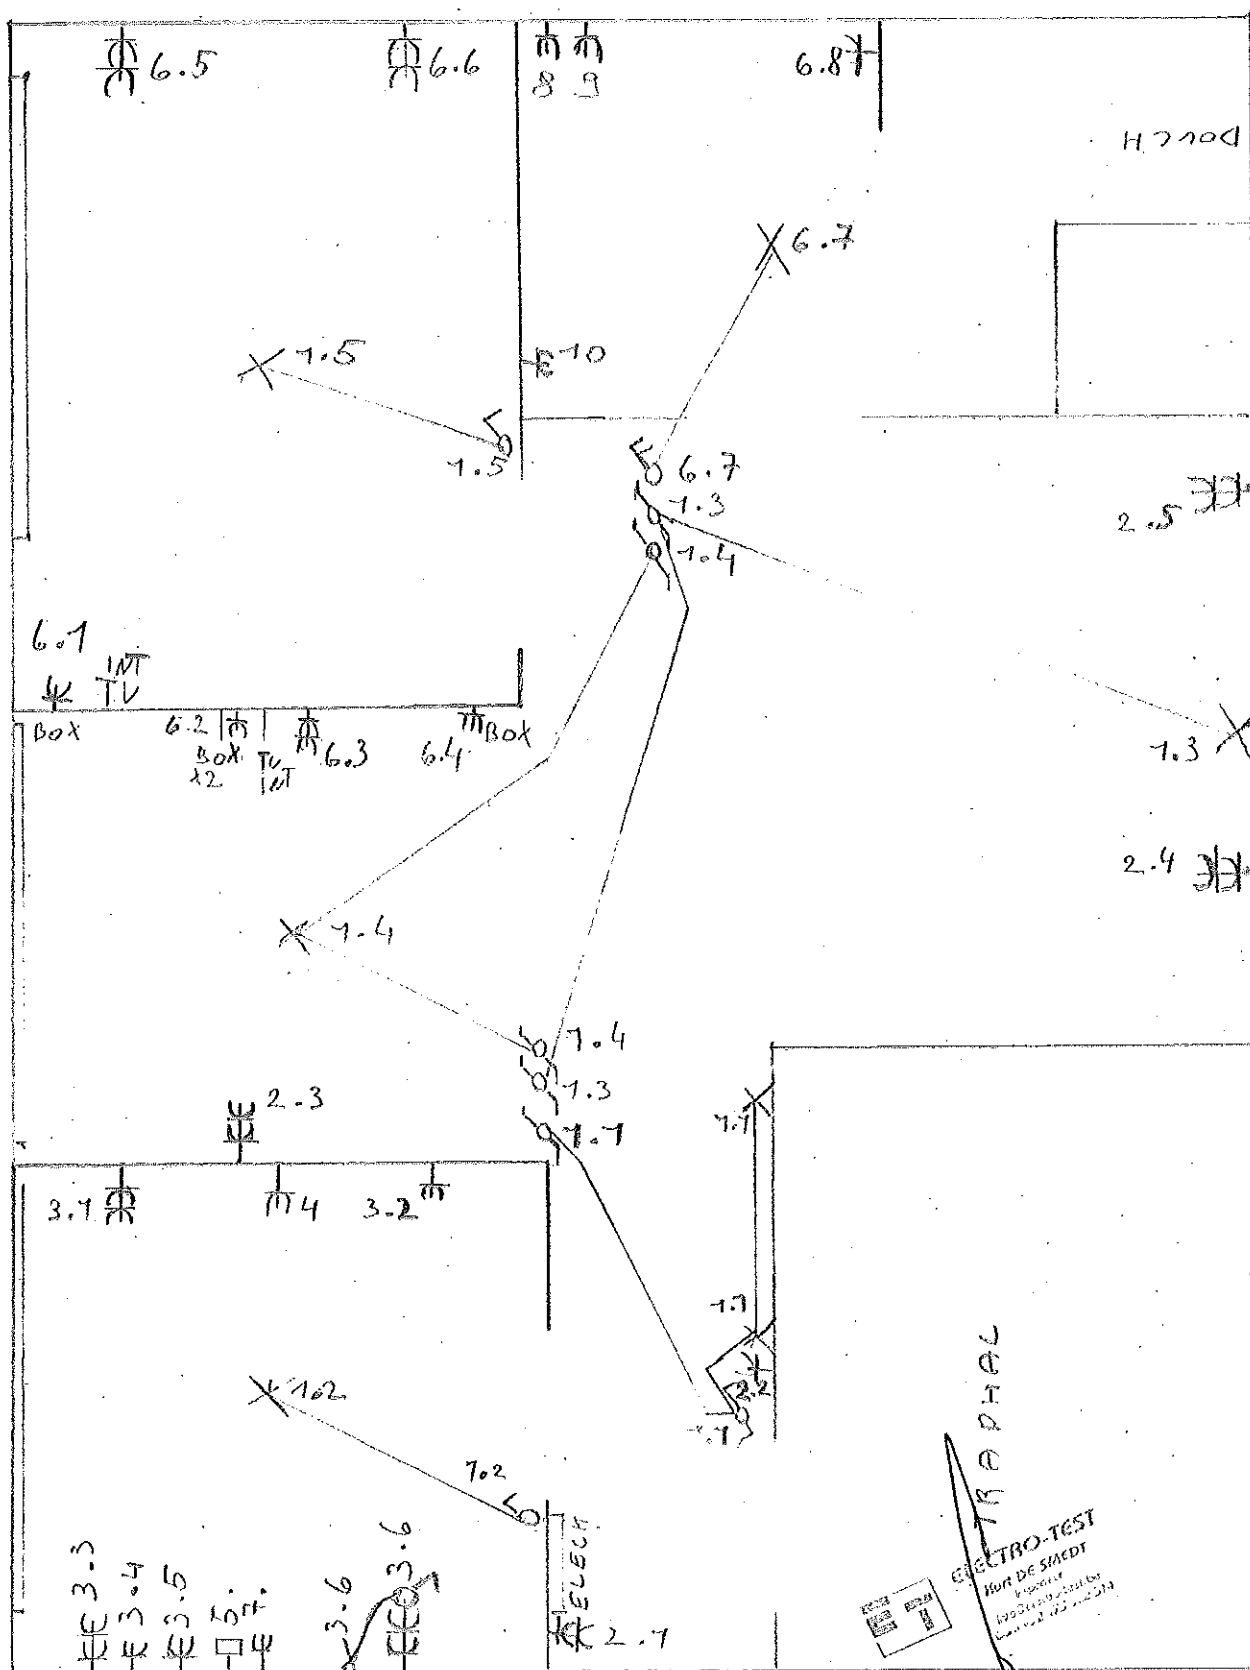

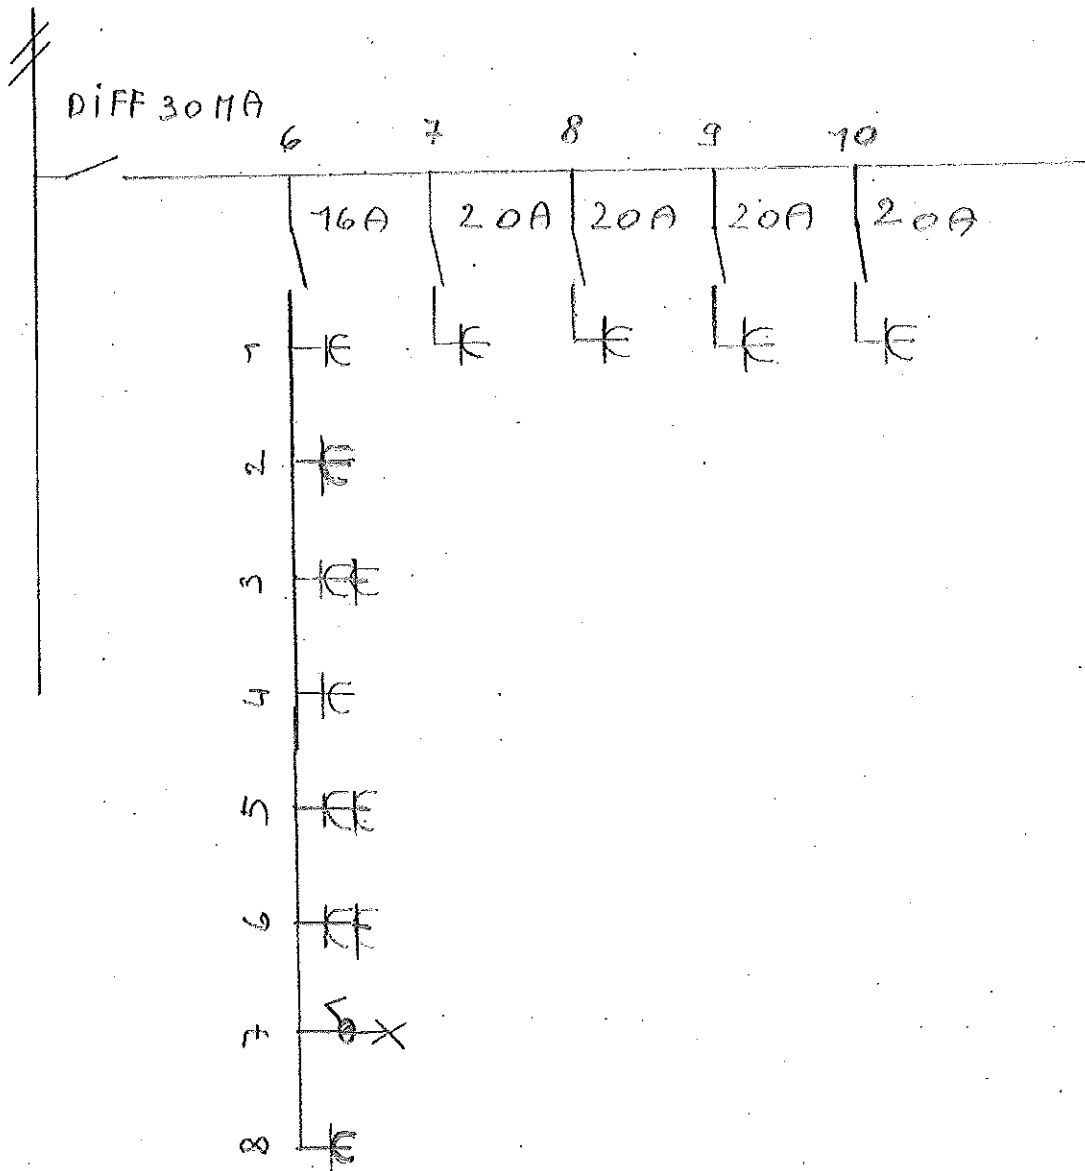


ELECTRO-TEST
 Kurt DE SMEDT
 Electricien
 Wouterlootweg 20
 3470 Oud-Heverlee