

**ACA vzw**Erkend controle  
organisme  
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

170002991

Ref: 2017061088

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

|                           |                                                              |                            |                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Laaglandweg 77 , 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)                    |                            |                             |
| Eigendom van:             |                                                              |                            |                             |
| Opdrachtgever:            | Bouw Groen VOF,Gustaaf de Petterlaan 1b, 9220 HAMME (O.-VL.) |                            |                             |
| Type lokalen:             | Appartement                                                  | Distributienetbeheerder: / |                             |
| EAN-code installatie:     | 541 44                                                       |                            |                             |
| Installateur:             | /                                                            |                            |                             |
| BTWnr:                    | /                                                            | of ID-kaartnr: /           | Uitgereikt te: / op /       |
| Agent-bezoeker:           | Marc Everaert                                                |                            | Datum onderzoek: 13/06/2017 |

**Aard van het onderzoek**

|                                                                                                      |            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) |            |                             |
| Type keuring:                                                                                        | Art 276bis | Verkoop van een wooneenheid |
| Bijkomende info:                                                                                     | /          |                             |
| Herkeuring op:                                                                                       | /          |                             |

**Algemene gegevens elektrische installatie**

|                                    |                        |                      |                   |                                   |                    |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning:                 | 1x230v                 | Max nominale stroom: | 40A               | Nominale stroom hoofdbeveiliging: | 40,00              |
| Voedingsleiding hoofdbord:         | 2 X 10 mm <sup>2</sup> | - Type:              | VVB               |                                   |                    |
| Aardelektrode:                     | Niet vast te stellen   | Sectie:              | / mm <sup>2</sup> | Aardgeleider:                     | 10 mm <sup>2</sup> |
| Hoofddifferentieel - In:           | 40 A                   | - DI :               | 300 mA            | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra hoofddifferentieel(s):       | /                      |                      |                   |                                   |                    |
| Bijkomende differentieel - In:     | 40 A                   | - DI :               | 30 mA             | Aantal polen:                     | 2                  |
| Extra bijkomende differentieel(s): | /                      |                      |                   |                                   |                    |
| Aantal eindstroombanen:            | 11                     | Aantal borden:       | 1                 | Tarief:                           | Dag                |

**Metingen & controles**

|                                 |            |                                   |         |                                  |         |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Aardspreidingsweerstand:        | 1.7 Ohm    | Besch. onrechtstreekse aanraking: | In orde | Hoofddifferentieel verzegeld:    | /       |
| Algemeen isolatieniveau:        | + 0.5 MOhm | Diff. stroominrichting, testknop: | In orde | Staat vast elektrisch materieel: | In orde |
| Aardingscontinuïteit:           | In orde    | Controle foutlus:                 | In orde | Schema's vs. uitvoering:         | In orde |
| Besch. rechtstreekse aanraking: | In orde    |                                   |         |                                  |         |

**Besluit :  
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ door hetzelfde organisme (\*)**AANTAL  
BIJLAGEN**  
Situatieschema's: Ja  
Eendraadsschema's: Ja  
Andere: /DE AGENT BEZOEKER:  


Visum distributeur (art 270)

**Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

## **Beschrijving van de stroombanen**

ZIE SCHEMA

## **VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AC : Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie.
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- AD2 : De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- AJ : De verf en/of plaaster op de aardingspennen van de stopcontacten is te verwijderen voor ingebruikname van de (nieuwe) installatie.
- U1 : De elektrische schema's waren aanwezig op het ogenblik van de controle en werden ter plaatse nagezien. Deze moeten opnieuw voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende (her)keuring.

## **VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

## BIJLAGE – HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### ***Algemene gegevens***

Bijlage aan verslag nr.: 170002991

Nominale spanning: 1x230v


Plaats van het onderzoek: Laaglandweg 77 , 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

Eigendom van:

Agent-bezoeker: Marc Everaert

Datum onderzoek: 13/06/2017

**Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)**

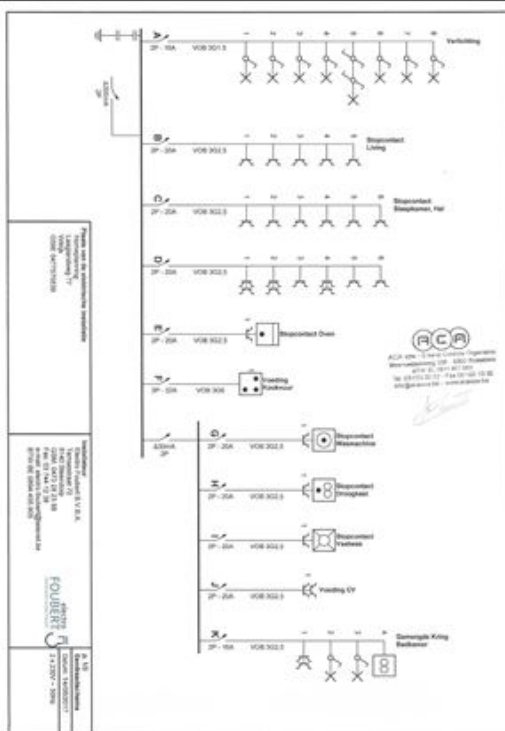

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

*[Signature]*

## BIJLAGE – HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### ***Algemene gegevens***

Bijlage aan verslag nr.: 170002991

Nominale spanning: 1x230v


Plaats van het onderzoek: Laaglandweg 77 , 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

Eigendom van:

Agent-bezoeker: Marc Everaert

Datum onderzoek: 13/06/2017

**Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)**

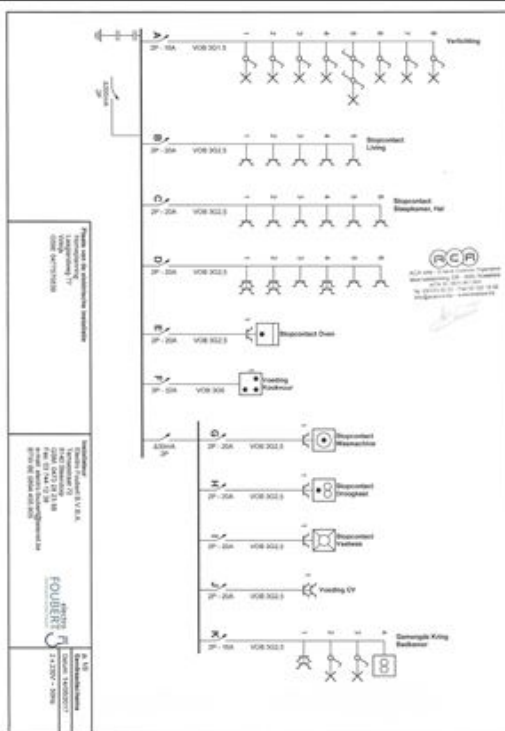

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

*[Signature]*