

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: richard.shahberdian@hotmail.com

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6152014
Voorl. verslagnr.:
Datum: 09/11/2023



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

RICHARD SHAHBERDIAN
ARCHIMEDESLAAN 3 B5
2650 EDEGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 521 AKOPIAN KARO
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: RICHARD SHAHBERDIAN Adres: ARCHIMEDESLAAN 3 B5 2650 EDEGEM
Installateur/verantw. werk: Naam: nvt Adres: nvt B.T.W.: nvt
Adres installatie: RICHARD SHAHBERDIAN ARCHIMEDESLAAN 3 B5 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: nvt Netbeheerder: Fluviu Teller nr.: 893519 Nachtteller nr.: nvt

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☒ vóór 01/10/1981 ☐ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 09/11/2023

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/11/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 63A Alg. scheidingsschak.: aut. maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 63A/300mA bijkomende: 2p 63A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☐ nvt ☐ referentie: -
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 1+13

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1,7 MOhm Spreidingsweerstand: 24 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

1/2

controle-organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N geen

I geen

BESLUIT


De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf




Installateur

Schema's getekend door:



Schema's getekend door:

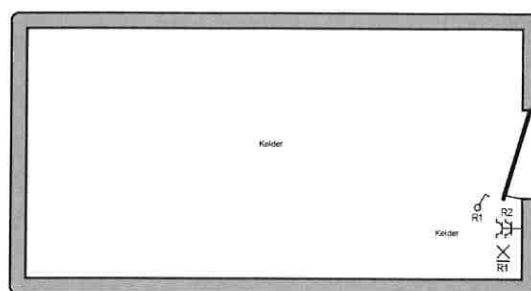


Plaats van de elektrische installatie
richard Shahberdian
Archimedeslaan 3 Bus 5
2650 Edegem

Installateur

p. 4/4
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door:

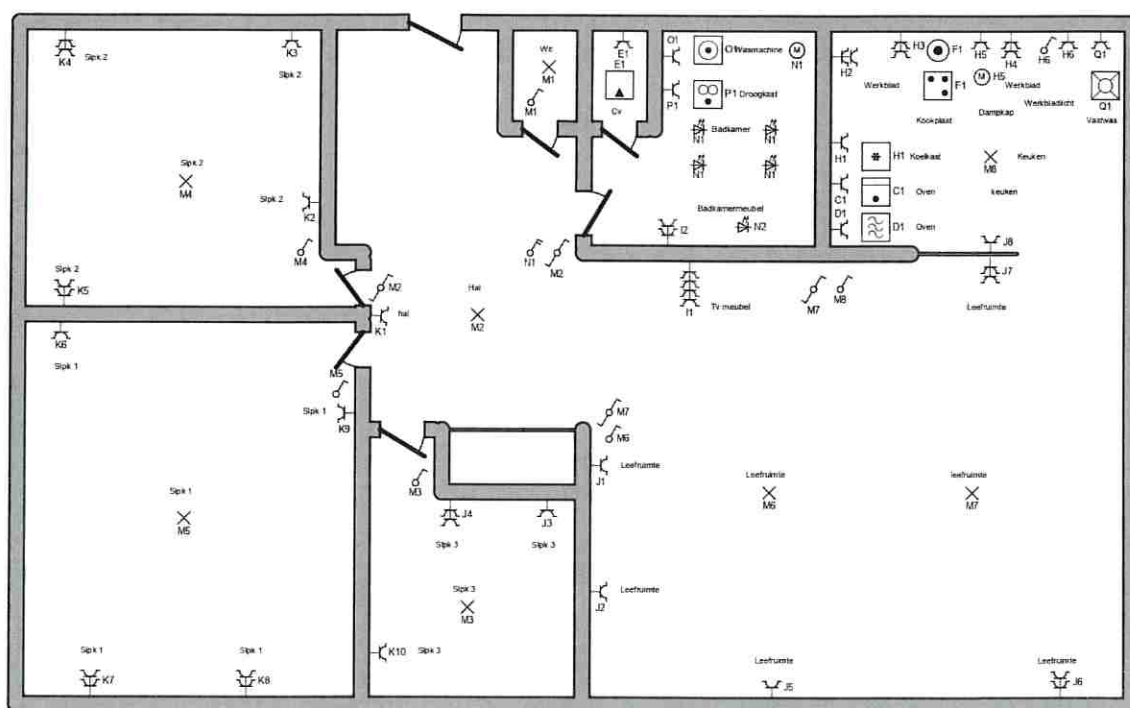

Plaats van de elektrische installatie
richard Shahberdian
Archimedeslaan 3 Bus 5
2650 Edegem

Installateur

p. 3/4
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: