

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 345/120523/0.1

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Drakenhoflaan 94

2100 Denderne

EIGENAAR: Bobyen

Adres: IDEM

OPDRACHTGEVER: IDEM

Adres: IDEM

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 45136876

Index: _____

Datum van het onderzoek: 23/05/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App 2^e rechts

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400+N V Bescherming van de aansluiting 30 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40 A 300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 21 Ohm; RI tot 12 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/05/1037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.
Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 274)

UITGEVOERDE CONTROLES

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betrekking heeft op de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
 - de controle van de werking van de differentieelstroomrichtingen via de eigen testinrichting
 - de controle van de toetslusen en de juiste aansluiting van de differentieelstroomrichtingen via de opwerking van een toetskroon van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiële verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgepaste of vastdraadwaa-ropstellingen met vast standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
 - de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstromen en de doornaden van de respectievelijke stroomkansen die ze beschermen.

Plichten van de Eigenaars, Beheerders, Huurders

- de verplichting het proces verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de éénheidschema's en de situatieplannen
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongehoord aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties

Notekenis van de notats: betroffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

REGIONALE KANTOREN

ZETEL BRUSSEL:

Clouviers 15 - 1000 BRUSSEL
Tél. 02 230 97 69 - Fax 02 230 26 76

ZETEL ANTWERPEN:

Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 85
E-mail: biv.antiwerpen@bivcontrol.be

REGIONALE KANTOREN:

- Sector Limburg:
3583 PAAL, Sint Jansstraat 57 - Tél. 011 42 18 34 - Fax 011 45 44 83
E-mail: biv.limburg@bivcontrol.be

- Sector Noord-West-Vlaanderen:
8840 STADEN, Sint Jansstraat 41/41 - Tél. 051 70 25 48 - Fax 051 70 54 46
E-mail: biv.nwvlaanderen@bivcontrol.be

- Sector Oost-Vlaanderen:
9090 MI LIE, Russelskerkenweg 326 - Tél. 09 252 45 45 - Fax 09 252 50 50
E-mail: biv.oostvlaanderen@bivcontrol.be

- Sector Brabant / Arr. Leuven:
3200 GELRODE (Aarschot), Leuvensesteenweg 393 bus 1 - Tél. 016 63 47 45 - Fax 016 63 42 21
E-mail: biv.vlaamsbrabant@bivcontrol.be

- Sector Zuid-West-Vlaanderen:
8530 HARTBEKE, Jan Dreydelstraat 98 - Tél. 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22
E-mail: biv.zwvlaanderen@bivcontrol.be

- Sector Brussel:
1190 BRUSSEL, Ruisbroekssesteenweg 75 - Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 09
E-mail: biv.brussel@bivcontrol.be

BUREAUX REGIONAUX

SIÈGE BRUXELLES:

Rue Clouviers 15 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02 230 97 69 - Fax 02 230 26 76

SIÈGE D'ANVERS:

Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 85
E-mail: biv.antwerpen@bivcontrol.be

BUREAUX REGIONAUX:

- Secteur de Liège:
4000 LIÈGE, Rue Julien d'Anchinont 1 bis 2 - Tél. 04 253 19 72 - Fax 04 225 015
E-mail: biv.liège@bivcontrol.be

- Secteur de Namur et Luxembourg:
5600 CHATEAU, Avenue du Saintloin 25 - Tél. 083 21 35 27 - Fax 083 21 47
E-mail: biv.namur@bivcontrol.be

- Secteur de Hainaut:
7160 CHAPPELLE LEZ HIRSEMONT, Rue des Bureaux 1 A - Tél. 064 33 64 55 - Fax 064 33 656
E-mail: biv.hainaut@bivcontrol.be

- Secteur de Brabant Wallon:
1360 PERWÉ, Av. Wilmar, 129 bte 1 - Tél. 081 65 84 59 - Fax 081 65 814
E-mail: biv.brabantwallon@bivcontrol.be

- Secteur de Bruxelles:
1190 BRUXELLES, Chaussée de Ruisbroek 75 - Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 800
E-mail: biv.brussel@bivcontrol.be

KAST KEUKEN

DIFF GOA430WA

F KOOKPLAAT.

G STUUK KEUKEN

H VAAT WAAS.

I DROOGKAST

J WAASMASCHINE

KAST 1 ALGEMEEN.

DIEF 40A 4P 300mA

A STOPK LIVING + FRIGO

B STOPK LIVING + SLPK. 1

C KAST KEUKEN


DIEF 40A 30mA

D VERL. BADK. + W.C + GANG

E STOPK BADK.

KAST KEUKEN

$$\underline{3 \times 380 + N}$$

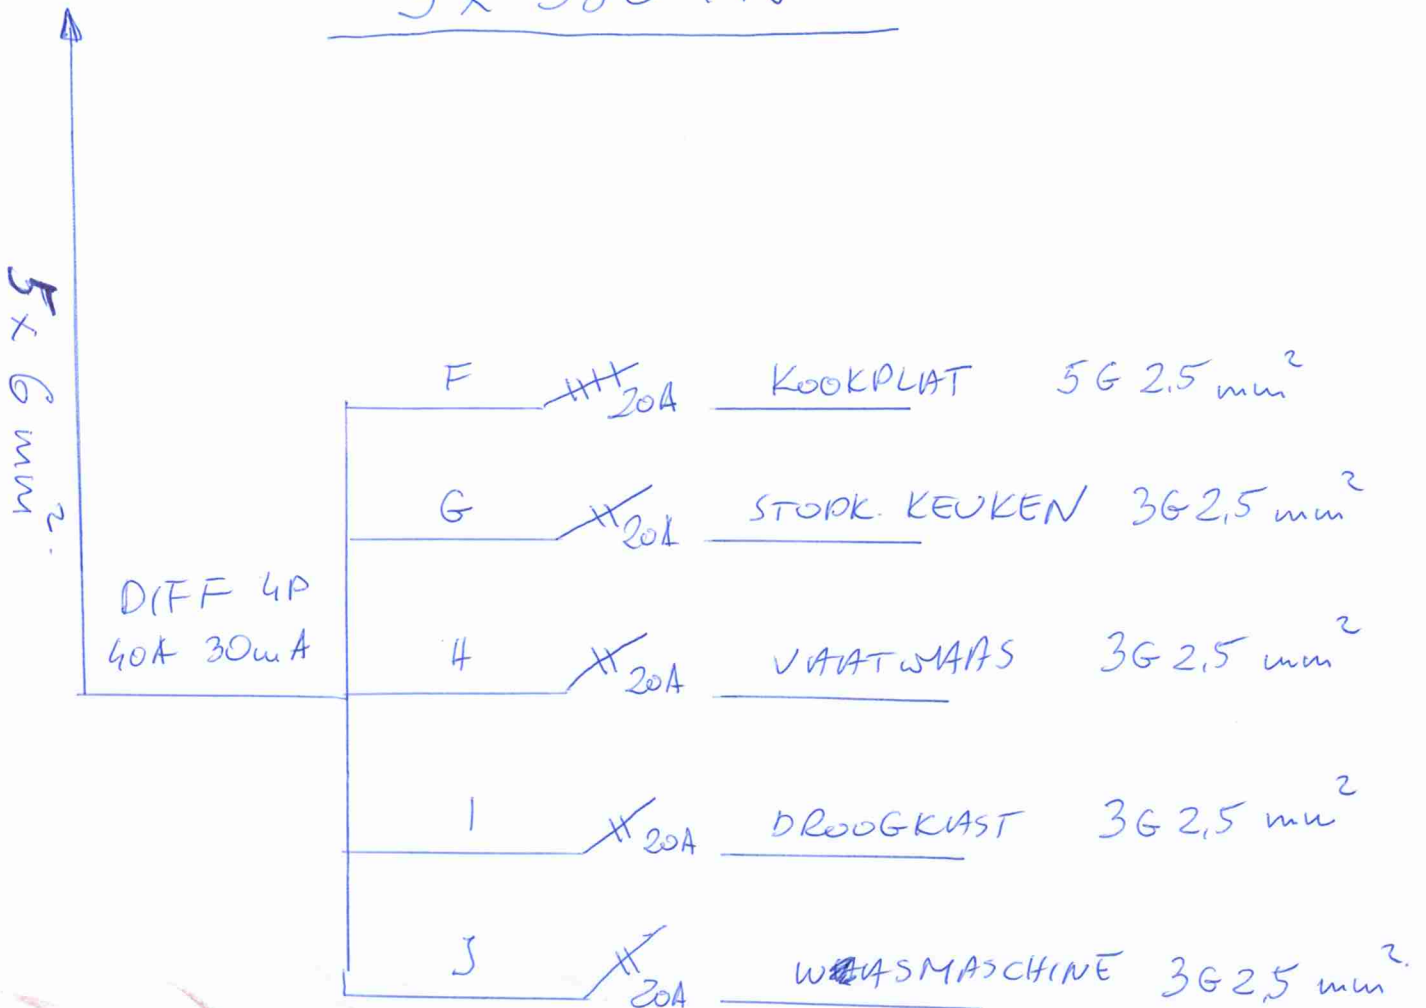


REG 345



4 x 6 mm²

DIFF 4P
40A 300mA

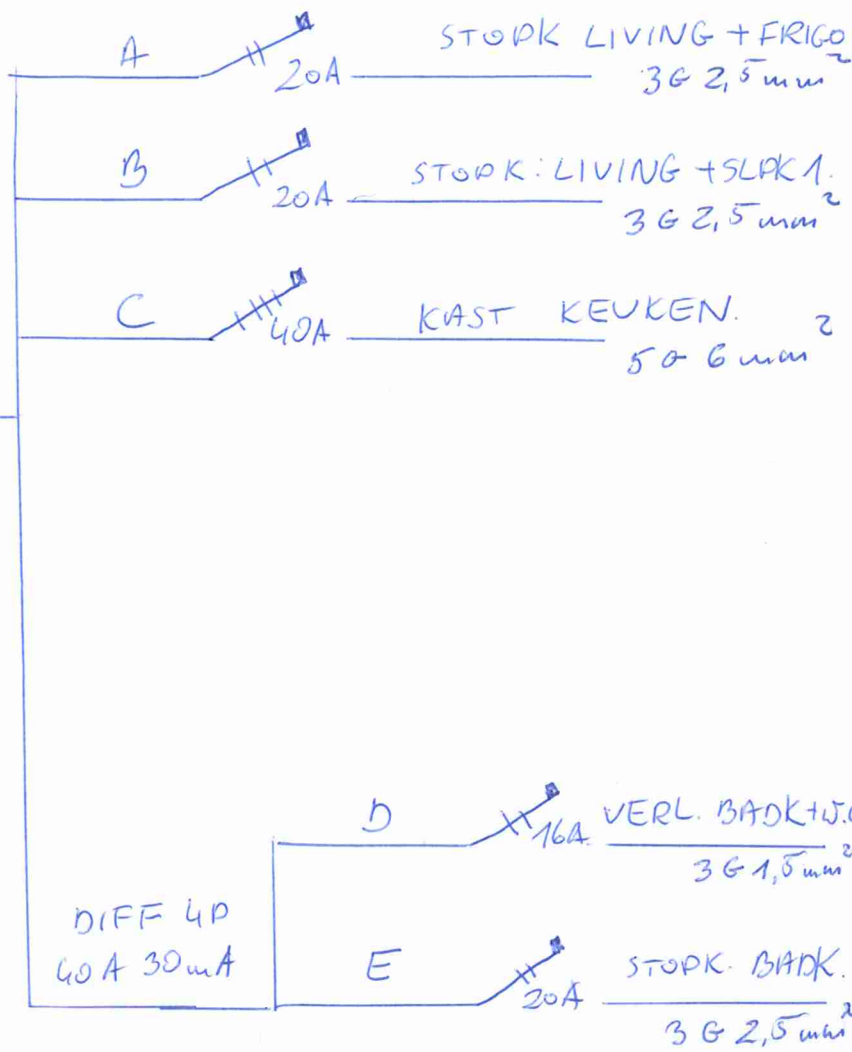


KAST 1 ALGEMEEN

3 x 380 + N

REG 345
[Signature]

SITUATIE PLAN

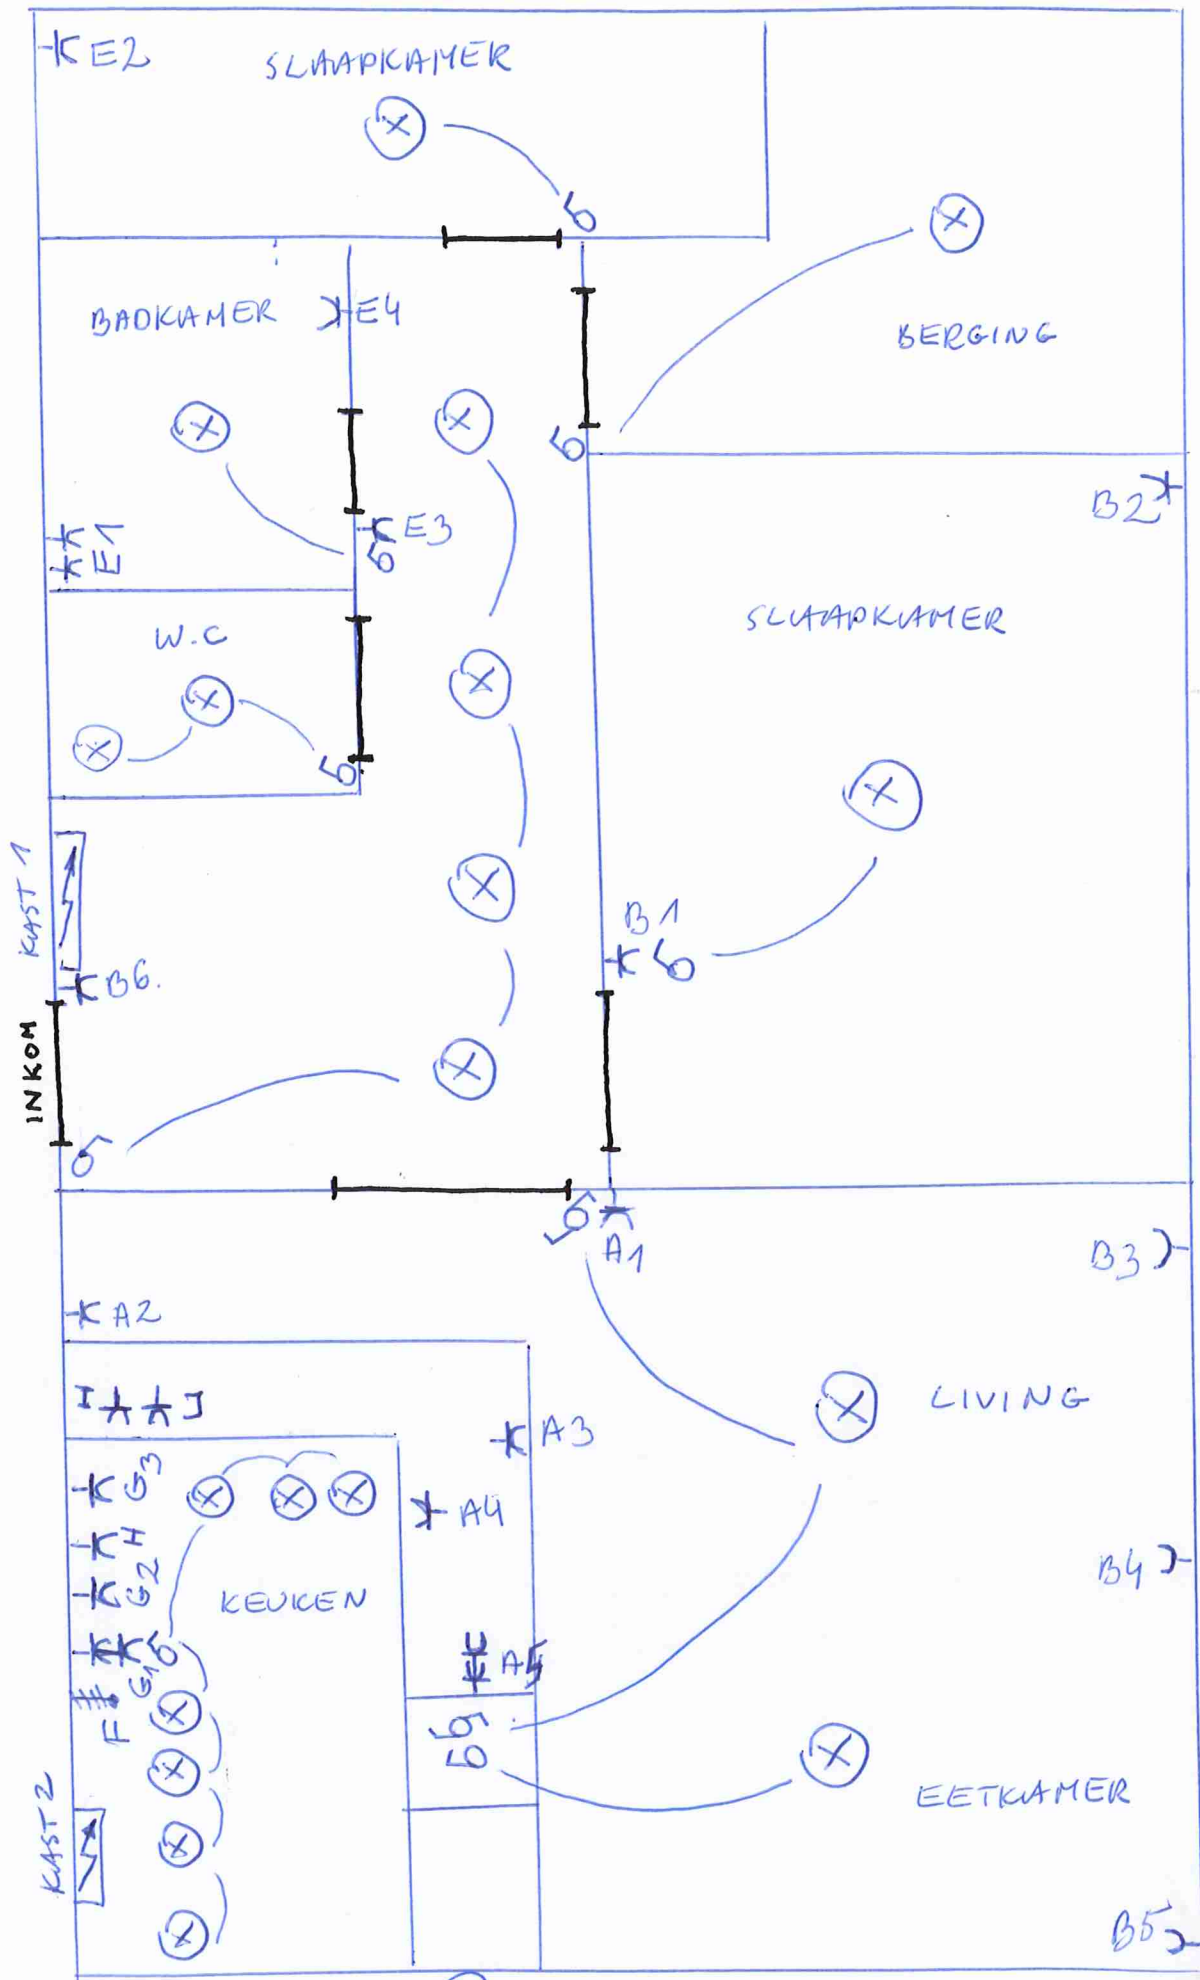

REG 345