

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	154/2017/5/11/8	Datum van bezoek: Date de visite:	11/05/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DAVID TERCALAVRES COMM.V Oudebaan 262 - 3000 LEUVEN BTW BE 0832.756.975	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	2397385 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Ter Boelhege 22 - 3000 LEUVEN		
Eigenaar: Propriétaire:	Dubois Clement Ter Boelhege 22 - 3000 LEUVEN		
Installateur:		BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/RIJW 1 (Periodieke controle van 1 rijwoning)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271 - 276
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V	4 x 10 mm² VVB	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 10.5 Ohm	Isolatie / Isolément: 1.86 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 9	
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	30mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
S1-S9	OK	OK
S5-S9	OK	OK
AREI/RGIE		
271 - 271bis - 278		
271 - 271bis - 278		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
		OK
Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:
		OK
Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles:	OK	

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

toestellen, verlichtingsarmaturen behoren niet tot de controle van onderzoek.

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

154/2017/5/11/8

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 11/05/2042

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,

VISUM (Datum / Date):



GOEDHUYS Johan

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

154/2017/5/11/8

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant precisiemanometer / au manomètre de précision			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	150 mbar	Testtijd / Temps d'essai:			
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air					

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De installatie is lekvrij. / L'installation est étanche.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,		Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	
	GOEDHUYS Johan		De aanvrager / Le demandeur

RAPP.G1-2-3-4 - 02.09.2015

154/2017/5/11/7

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

VERDEELBORD

A: DIFF. 40A 300mA

S1: STOPCONTACTEN LIVING-EETKAMER-SLPK1

S2: STOPCONTACTEN+VERLICHTING KELDER-CV-GANG-TRAPHAL-

SLPK1-2-3-BADKAMER-ZOLDER

V3: VERLICHTING TRAP KELDER-LIVING-EETKAMER-KEUKEN

S4: STOPCONTACT+VERLICHTING KELDER

B: DIFF. 40A 30mA

S5: KOOKPLAAT


S6: STOPCONTACTEN+VERLICHTING KEUKEN(DAMPKAP-AANRECHT)-GARAGE

S7: STOPCONTACT VAATWAS


S8: STOPCONTACTEN FRIGO-OVEN

S9:


DUBOIS CLEMENT
 TER BOELHAGE 22
 3000 LEUVEN

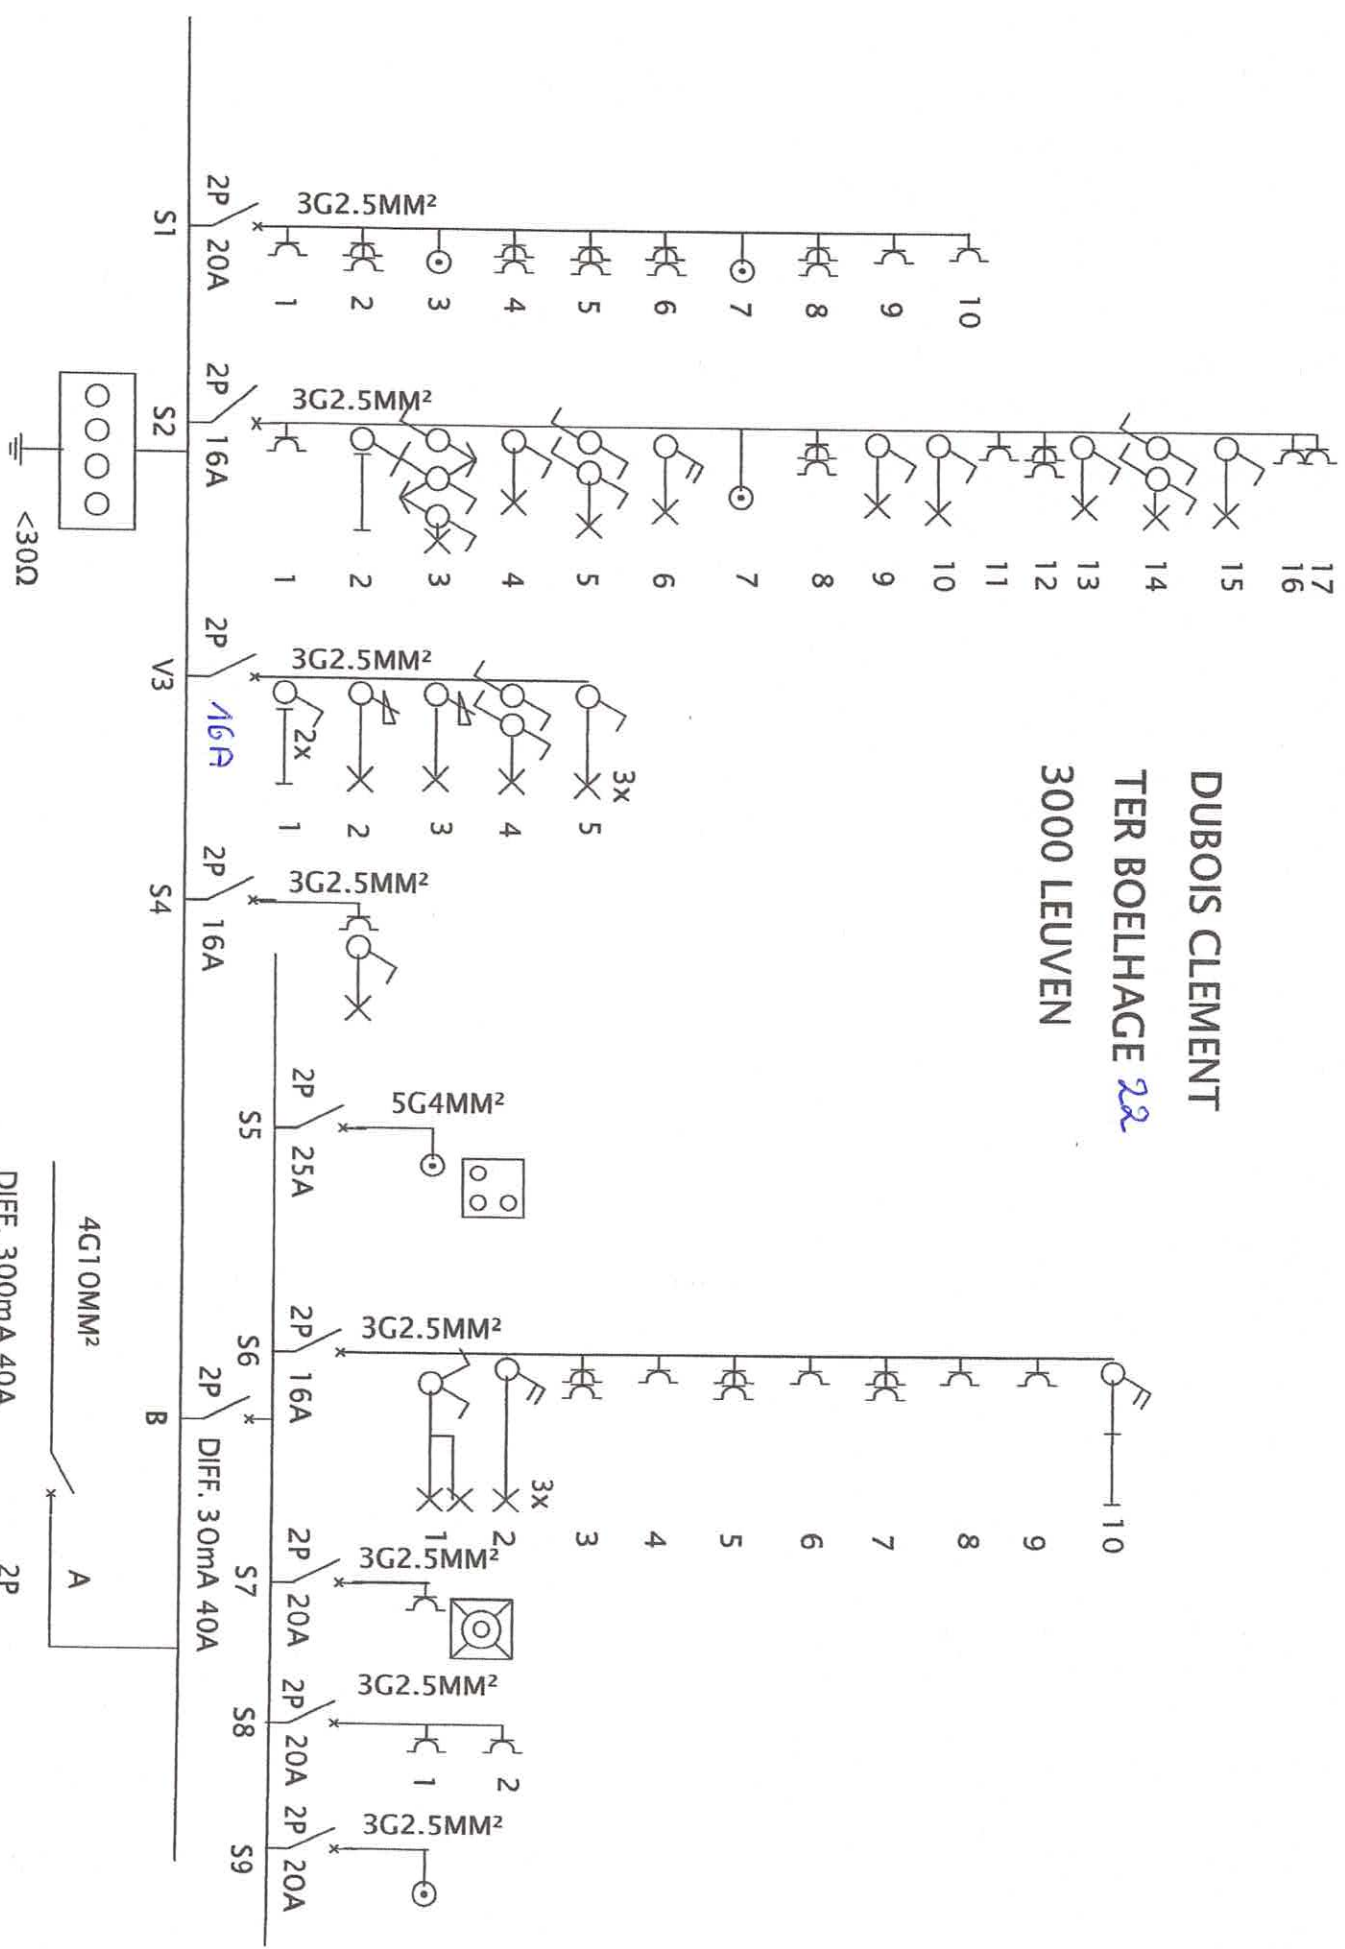


KELDER

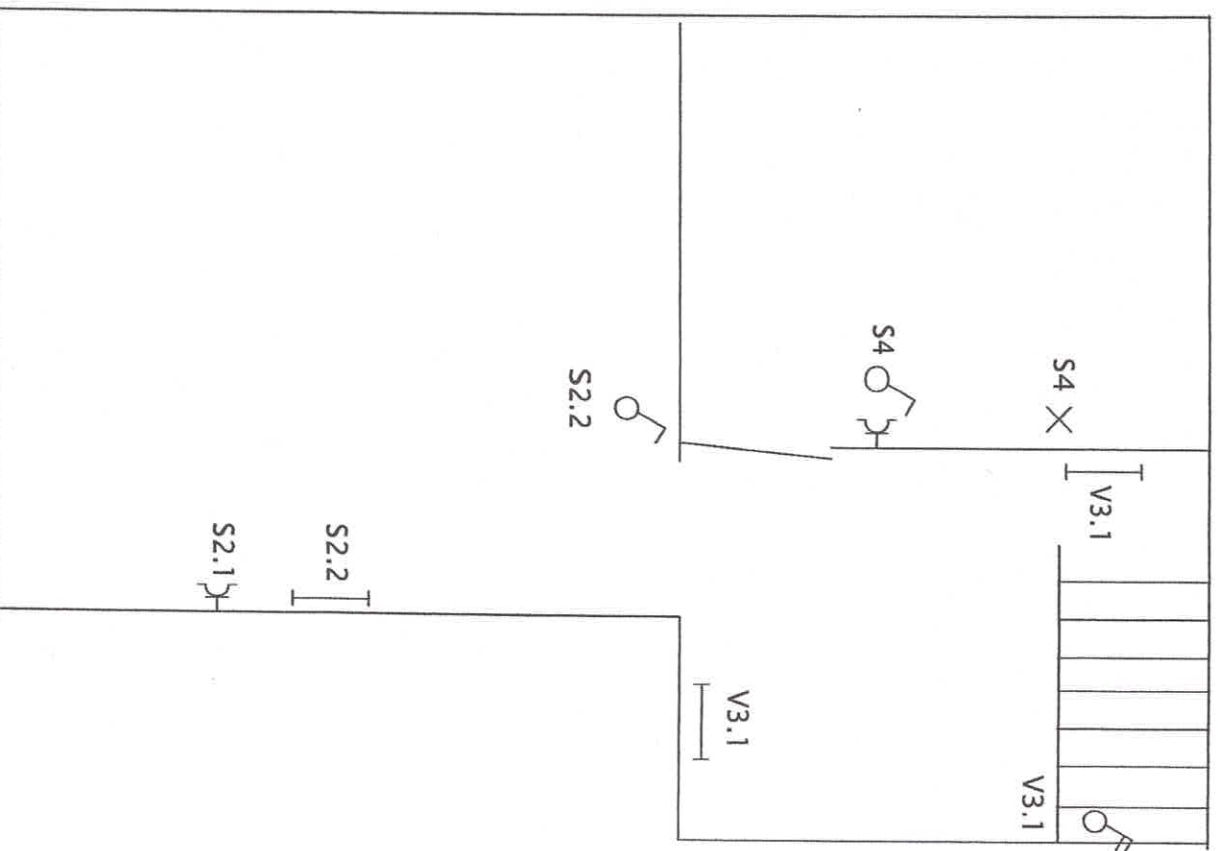

GELIJKVLOERS

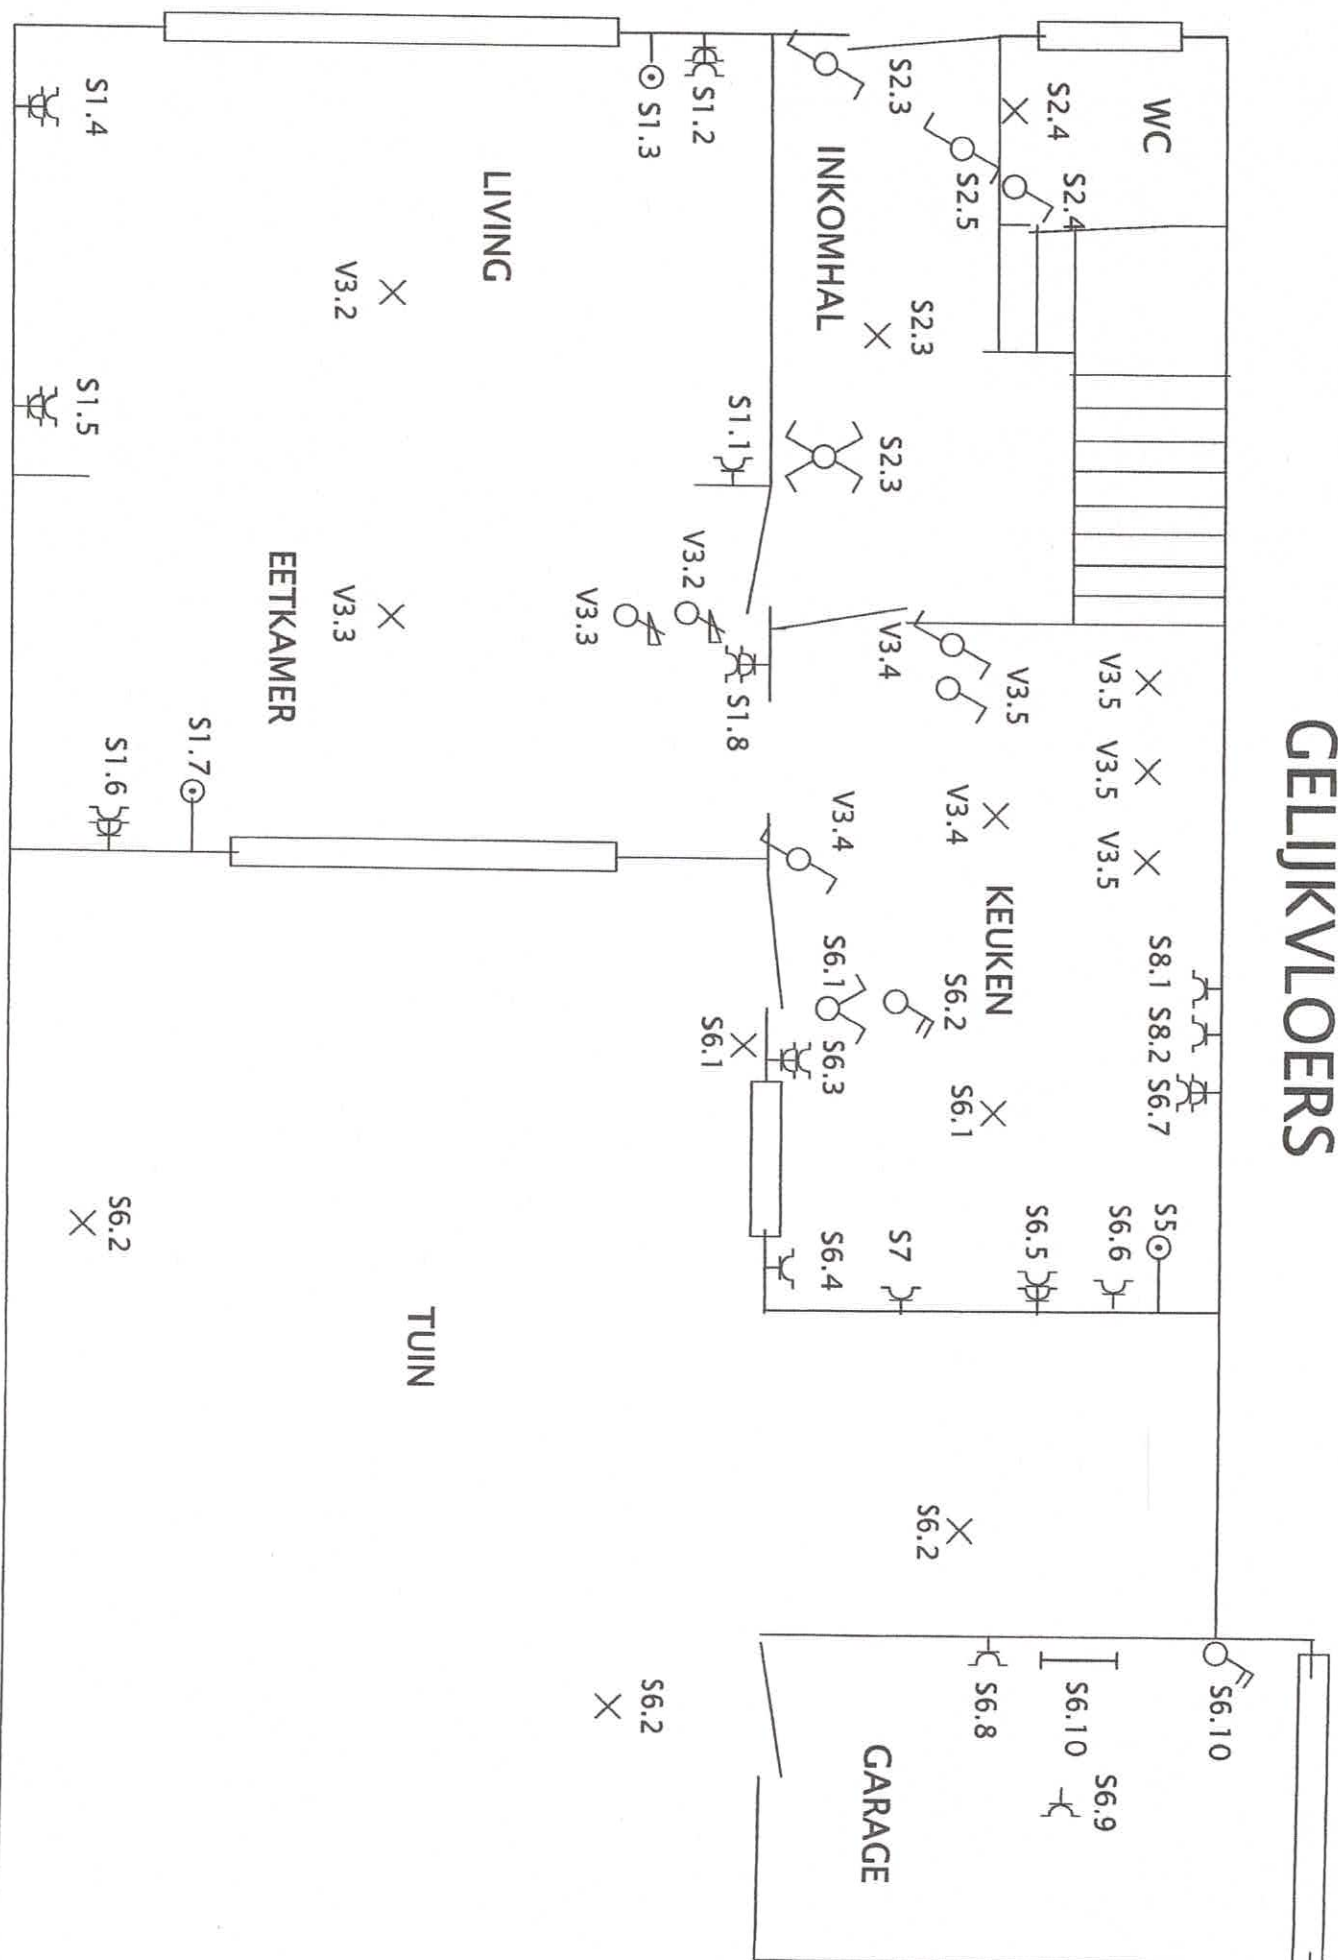

1 STE VERDIEP

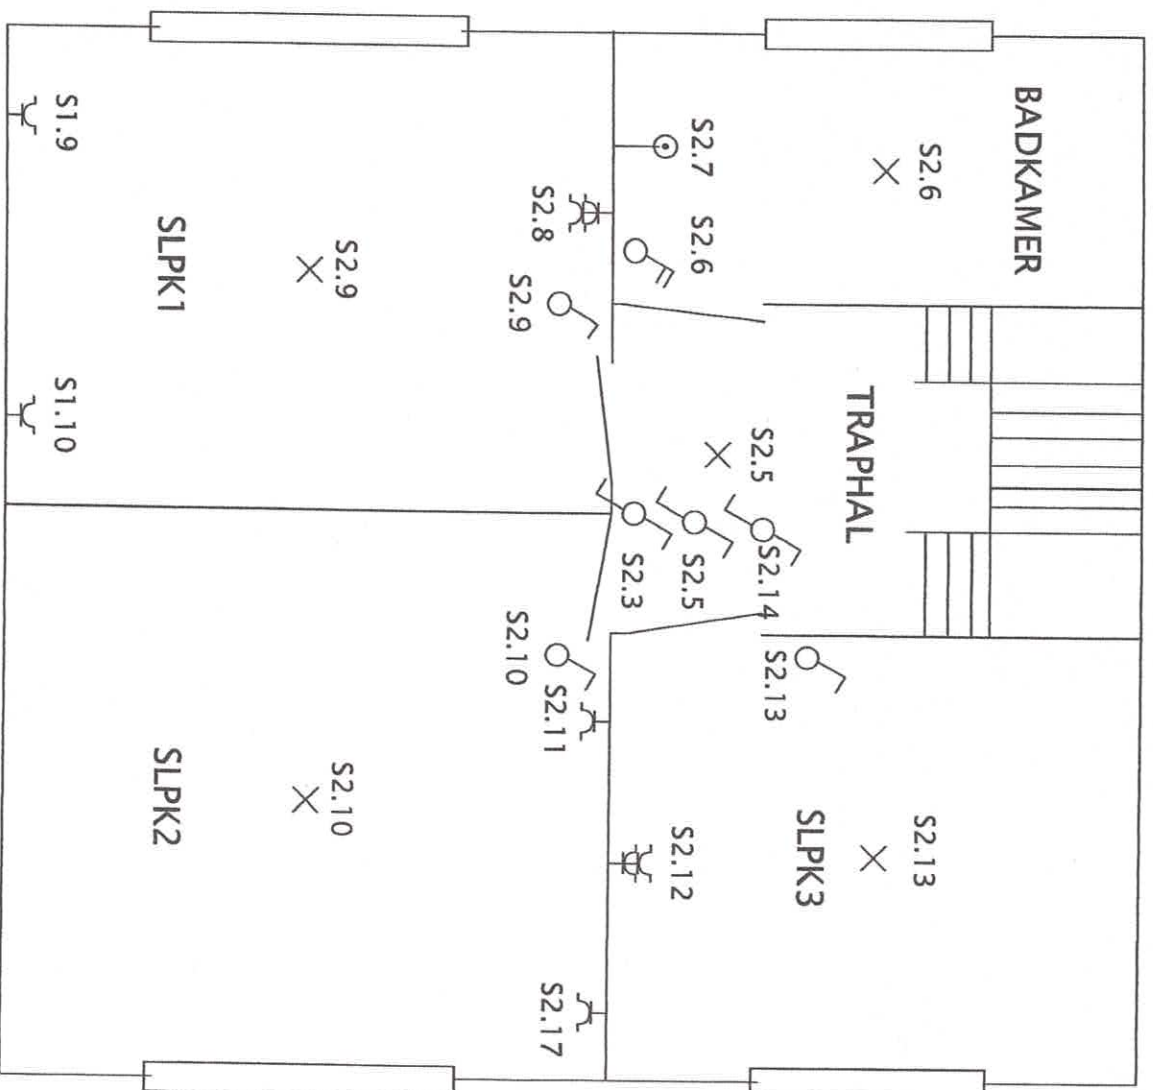

ZOLDER

